

閱 覧 設 計 書

工 事 名	矢板市立東小学校改築工事
施行箇所	矢板市立東小学校
工 期	令和9年12月20日 まで

入 札 日	令和7年 9月 1日	時間については、入札通知書により確認のこと
場 所	入札通知書より確認のこと	
閲覧期間	令和7年 7月28日 ～ 令和7年 8月21日	
担 当	教育総務課 管理担当	

そ の 他	
-------	--

[illegible]

位置図



施 工 条 件 書

矢板市立東小学校改築工事

項 目	事 項
工 程 関 係	・工期については、令和9年(2027)12月20日までとし、 工期内に書類等成果品を納品すること。 ・工事着手前に施工計画書を提出し、監督員と協議すること。 ・工事に何らかの支障があり工程が遅れる場合は、監督員と協議すること。 ・工事中も施設の利用があるため、極力可能となるよう関係機関と調整を行い協力し施工計画立案を作成すること。 なお、それに伴い工程上の制約を受ける場合は、別途協議する。
用 地 関 係	・境界杭・測量杭等は工事車両等で動かさぬよう確実に養生すること。 ・また、施工上支障となる場合は控えをとり、確実に復旧すること。 ・施工上、個人の土地に入らなければならない場合、土地所有者の許可を得ること。 ・工事車両の駐車スペース以外の場所へ駐車しないこと。 ・廃財、建築資材のストックヤード等、監督員と協議すること。 ・残材や砂利等はトラブルの原因になるため、取扱に対しては特に注意すること。
公 害 関 係	・作業中の騒音、振動については、極力配慮すること。 ・本工事において、使用する建設機械については、排ガス対策型建設機械を使用するものとする。 ・原則として、日曜、祭日の作業は避けること。但し、工期厳守を優先するため、必要に応じて工事の推進を図ること。 ・斫り作業やコア抜きなど騒音が伴う工種については、監督員・学校関係者と協議の上、工程調整に対応すること。 ・残土や廃材運搬時、路上や敷地内に落ちた土砂等は必ず清掃を行うこと。 ・施工方法により、付近の家屋・工作物等に被害を及ぼす恐れがある箇所は、着工前に工損調査等を行うこと。
安 全 対 策 関 係	・施工の安全確認の徹底を図るために、作業者全員の参加による労働災害防止のための定期的な教育・訓練を毎月1回半日以上時間を割り当てること。 ・施工箇所は学校敷地及び建物内の為、常に学校関係者の安全を第一とし、車両や人の往来を十分考慮した施工を行うこと。 ・工事車両の出入口及び建設機械の旋回には、必ず誘導員を配置すること。
仮 施 備 関 係	・仮設備の構造及び施工方法は、施工計画書に明示したうえで、監督員と協議すること。 ・工事表示等保安施設については、所定の位置に設置し、夜間においても遠方から確認できるようにすること。また、常に巡回を行い、安全確認を行うこと。
仮 設 工 関 係	・足場の設置においては、労働安全衛生規則等の関係法規を遵守した上で、監督員等と十分な協議を設け、施工計画等で示すこと。
工 事 支 障 物 関 係	・埋設物（危険物、爆発物）等の支障物件を確認した場合、監督員に連絡を取り指示を受けること。
支 障 物 件 等	・地下埋設物や他の公共施設との離隔は、30cm以上確保する。 ・地下埋設物（上下水道管、NTTケーブル、電力ケーブル、防火水槽など）については、工事着工前に図面等により確認し、施工時には管理者の立会いを依頼すること。
石 綿 事 前 調 査 等	・大気汚染防止法・石綿障害予防規制に基づく事前調査の結果、石綿含む残材有のため必要な届出手続等を行うこと。 ・解体共通仕様書6.2.6により、必要な表示及び掲示を行うこと。 ・大気汚染防止法・石綿障害予防規制に基づき、必要な届出手続等を行うこと。 なお、届け出等について、あらかじめ監督員に提出すること。

施 工 条 件 書

矢板市立東小学校改築工事

項 目	事 項
そ の 他	・ 工事竣工図書の一部（工事竣工図）を電子納品し、紙媒体ではA3製本版を提出すること。 ・ 竣工図書の作成については、矢板市電子納品運用ガイドラインにより作成すること。 ・ 建設業退職金共済証紙購入報告書を提出すること。 ・ 疑義が生じたときは、監督員と協議すること。 ・ 監督員のほか、学校長・教頭に現場視察を求められた場合、協力すること。 ・ 学校敷地内は禁煙であるが、敷地外であっても校門付近等の目立つ場所での喫煙は避けること。 ・ 地域住民に対する接し方について、下請業者まで徹底させること。 ・ 関係機関と連携を図り、施設利用者には十分に注意すること。 ・ 施設利用する関係機関と調整を行い、必要に応じて書類提出を行う。 ・ 単価は2025年3月とする。

特記仕様書

工 事 名：矢板市立東小学校改築工事

工事箇所：矢板市立東小学校

工 期：令和9年12月20日まで

1 共通事項

- ・本工事は地方自治法、建築基準法、建設業法、労働基準法、消防法及びその他関係法令並びに矢板市契約規則、契約約款及びその他関係法規を遵守し施工すること。
- ・工事場内外での工事材料及び土砂等の搬送計画並びにその他車両の通行に関して、関係機関と十分打合せのうえ、交通安全管理を行うこと。
- ・この特記事項以外は下記に準拠する。ただし改修部分で監督員が適用することが不適切であると判断した場合は監督員の指示による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

- 〃 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）
- 〃 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）
- 〃 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）
- 〃 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）
- 〃 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）
- 〃 木造建築工事標準仕様書
- 〃 建築物解体工事共通仕様書・同解説

国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 建築工事標準詳細図

国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設工事標準図（電気設備工事編）

国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設工事標準図（機械設備工事編）

国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課営繕環境対策室監修

建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説

2 その他

- ・本工事において、木工事に関する資材は『矢板市森づくり条例』に基づき市産材を活用し、資材については栃木県木材業協同組合連合会を窓口とした調達に努めること。
- ・工事に伴う、上水及び下水道の申請・協議、その他必要な各種申請に伴う協議、書類作成、申請手続きは受注者負担にて速やかに行うこと。
- ・工事工程は監督員等と協議の上決定すること。

特 記 仕 様 書

1 共通事項（建設副産物）

- (1) 建設副産物実態調査要領に基づき、本工事に係る再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含めて各 1 部提出すること。また、工事完成後速やかに上記計画書の実施状況について、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、各 2 部提出するとともに、これらの記録を工事完成後 1 年間保存しておくこと。
- (2) 建設副産物の処理に先立ち、別紙「建設副産物処理承認申請書」により監督職員の確認を受け、同申請書を 2 部提出すること。
- (3) 建設廃棄物の処分にあたって、排出事業者（元請業者）は処理業者と建設副産物処理委託契約書を締結し、建設副産物処理委託契約書（厚生省作成または建設八団体廃棄物対策連絡会作成様式）を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に、収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結すること。
- (4) 建設副産物処理完了後速やかに別紙「建設副産物処理調書」を作成し、監督職員に 2 部提出するとともに、実際に要した処理等を証明する資料（受入れ伝票、写真、位置図、経路図等）を提示し確認を受けること。また、竣工図書に添付すること。
- (5) 建設廃棄物については、産業廃棄物処理における「産業廃棄物管理票（マニフェスト）」の A 票、B 票、D 票を監督職員に提示し確認を受けるとともに E 票の写しを竣工図書に添付すること。
なお、回収したマニフェストについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を踏まえて適切に保存すること。

2 建設発生土

- (1) 指定（A）の場合
本工事により発生する建設発生土のうち、下記に示す建設発生土については、下記指定地に搬出すること。
ア 搬出先（相手先工事名、場所等）
イ 土質及び処分量 m^3
ウ 搬出時期 適宜
- (2) 指定（B）の場合
建設発生土（5,417 m^3 ）は準指定処理とし、請負者裁量で処理地を確保するものとし、実情に応じて運搬距離を変更するものとする。

- (3) 自由処理の場合
建設発生土（ m³）は自由処分とし、請負者裁量で処理地を確保するものとするが運搬距離の変更はしない。
- (4) 建設発生土を処理する場合には、処理先の見やすい場所に必ず標識を掲げること。

3 建設廃棄物

本工事により発生する

ア、 アスコン塊 は、 大字 地内、
運搬距離 km の施設に運搬し、処理するものとする。

イ、 コンクリート塊 は、 大字 地内、
運搬距離 km の施設に運搬し、処理するものとする。

ウ、 建設発生木材 は、 大字 地内、
運搬距離 km の施設に運搬し、処理するものとする。

エ、 建設汚泥 は、 大字 地内、
運搬距離 km の施設に運搬し、処理するものとする。

オ、 建設発生廃プラ は、 大字 地内、
運搬距離 km の施設に運搬し、処理するものとする。

カ、 石塊 は、 大字 地内、
運搬距離 km の施設に運搬し、処理するものとする。

キ、 ガラスくず は、 大字 地内、
運搬距離 km の施設に運搬し、処理するものとする。

ク、 廃石綿等 は、 大字 地内、
運搬距離 km の施設に運搬し、処理するものとする。

ケ、 その他 は、 大字 地内、
運搬距離 km の施設に運搬し、処理するものとする。

なお、処理施設については、監督員と協議の上変更できるものとするが、原則として積算変更の対象としない。

特 記 仕 様 書

1 概要

大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査を実施し、その結果を監督員に提出し都道府県等に報告すること。また報告について、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。

2 事前調査の実施

事前調査を実施する者は特定建築物石綿含有建材調査者及び一般建築物石綿含有建材調査者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者とする。

3 事前調査結果の報告

石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事（令和 4 年 4 月 1 日以降に工事に着手するもの）で、個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。

【報告対象となる工事】

- ・ 建築物の解体工事（解体作業対象の床面積の合計 80 m²以上）
- ・ 建築物の改修工事（請負代金の合計額 100 万円以上（税込））
- ・ 工作物の解体・改修工事（請負代金の合計額 100 万円以上（税込））
- ・ 石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。
石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事（総トン数 20 トン以上）も必要です。

4 電子システム（石綿事前調査結果報告システム）による報告

- ・ 事前調査結果の報告は原則として、石綿事前調査結果報告システムにおいて行いますが、やむを得ない場合は、書面での報告を行うことができますが都道府県等及び労働基準監督署にそれぞれ提出する必要があります。

電 子 納 品 に 関 す る 特 記 仕 様 書

(建 設 工 事)

(適用範囲)

第1条 本特記仕様書は、当該工事（以下「本工事」という。）の最終成果品を電子納品の対象とし、そのために必要な事項について定めるものである。

(電子納品)

第2条 電子納品とは、本工事の最終成果を電子データで納品することをいう。

ここでいう電子データとは、「電子納品運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。

なお、書面における署名又は押印の取扱いについては、別途監督職員と協議するものとする。

(成果品の提出)

第3条 成果品の提出の際には、国土交通省チェックシステム及びウィルス対策ソフトを利用してチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、電子媒体に格納することとする。提出物は、電子媒体（CD-R又はDVD-R）正副各1部、計2部とする。

なお、電子納品の対象外とした書類は、従来通り紙で納品する。

「ガイドライン」で特に記載のない項目については、原則として成果を電子化して提出する義務はないが、監督職員と協議の上、電子化を決定する。

また、紙による書類の提出は必要最小限とする。

(成果品の保管)

第4条 請負者は、発注者に提出する電子媒体に格納したデータを、バックアップとして請負者のハードディスク等に保管し、その保管年数は10年間を原則とする。

(成果品の確認)

第5条 請負者は、電子媒体（CD-R又はDVD-R）提出時において、電子データが「ガイドライン」に基づき作成されていることを、監督職員の立会いのもと確認する。

なお、電子データの検査方法については、別途協議のうえ決定する。

(その他)

第6条 請負者は、本工事の実施にあたり内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議し、その指示を受けなければならない。

事前協議チェックシート

(建設工事)


(様式1)

実施年月日	平成 年 月 日				
担当者	発注者	氏名		所属	課
		電話		メール	
	請負者	氏名		所属	
		電話		メール	
工事概要	契約番号				
	工事名				
	工事場所		矢板市 地内		
	工期		平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日		
対象書類	書類等	フォルダ	オリジナルファイル ソフト及びバージョン	スタイルシート の有無	備考
	☒ 工事管理情報				XML 形式
	☐ 発注 図	DRAWINGS			SFC 形式
	☐ 完成(竣工)図	DRAWINGF			SFC 形式
	☒ 工事写真帳	PHOTO			JPEG 形式
デジタルカメラ	画素数	万画素 (100～200万画素)			
データ 管理者	請負者	氏名		所属	
		電話		メール	
バックアップ	方法	☐ パソコンとCD-R ☐ パソコンとMO ☐ パソコンとDVD-R ☐ パソコンと外付けハードディスク ☐ その他			
	頻度	☐ 毎日 ☐ 2日に1回 ☐ 1週間に1回 ☐ その他 ()			
ウイルス対策	ソフト名	(1週間に1回は定義データ更新状況を確認)			
その他	検査時の対応等				
※ 本チェックシートを双方で管理すること。また、施工計画書に添付すること。					

CD-R (DVD-R) のラベル及び工事（業務委託）管理情報の工事（業務委託）番号について

矢板市工事契約管理システムの工事（委託）番号を使用するので、監督員と協議すること。

CD - R (DVD-R) の作成について（例）

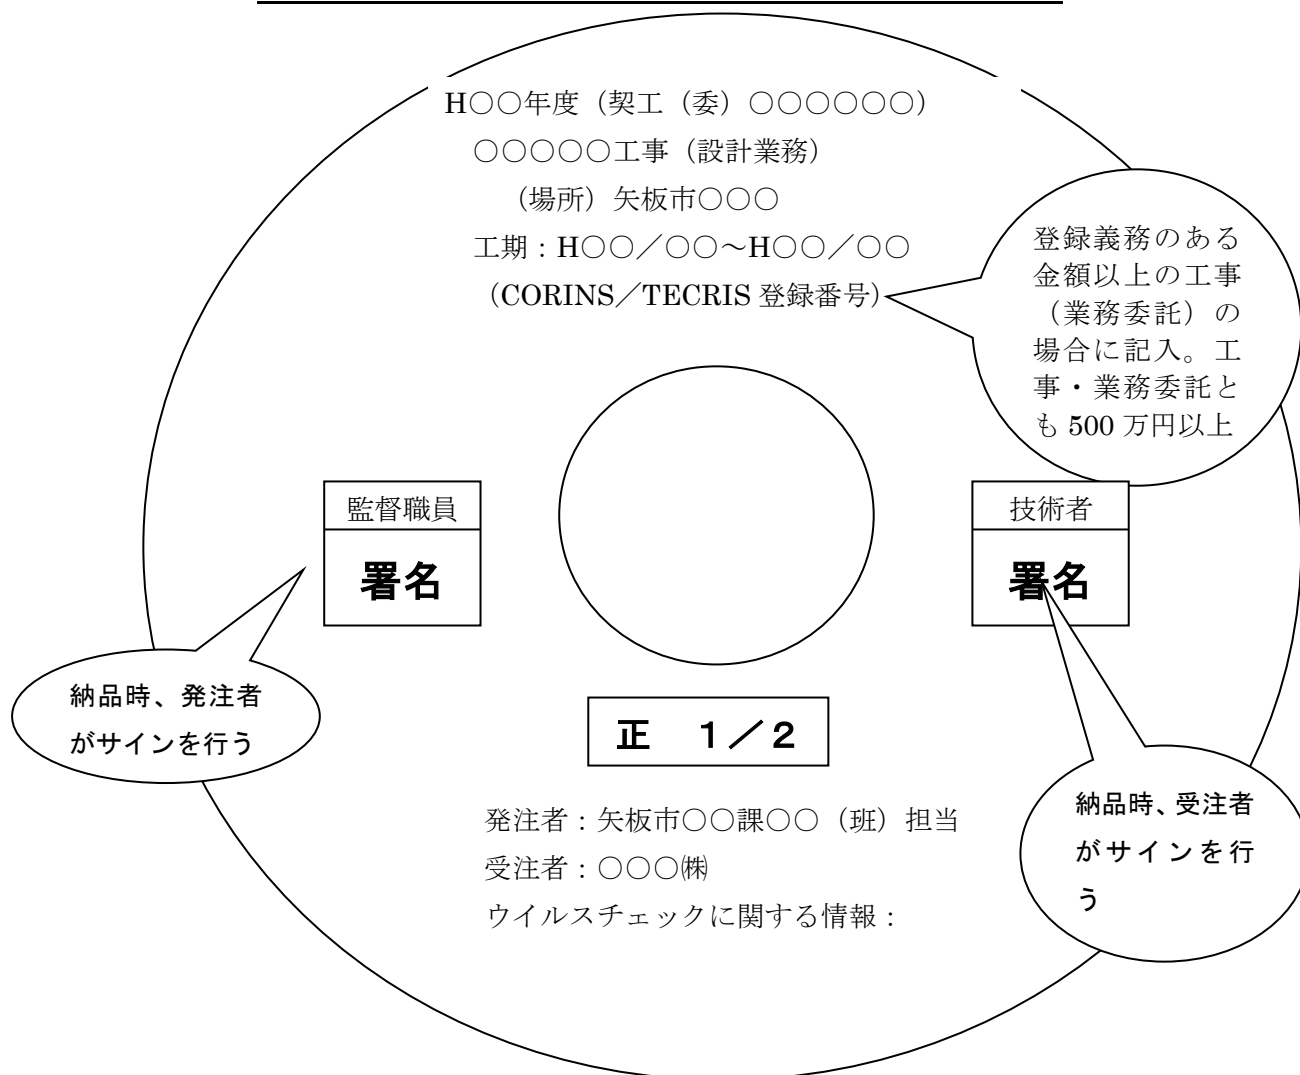

CD-R (DVD-R) のラベルは、CD-R (DVD-R) 表面へのプリンタ直接印字により作成する。


又は、油性マジック等の傷を付ける恐れのないもので書き込みをするものとする。（ボールペン・鉛筆等の硬質な筆記用具は使用不可）

プラスチックケースのラベル表示例

平成〇〇年度 〇〇〇〇〇〇工事（業務委託） 平成〇〇年〇月 契約番号 〇〇〇〇〇〇

フォルダ構成 (工事)

それぞれ、 の所がファイルを保存する場所です。

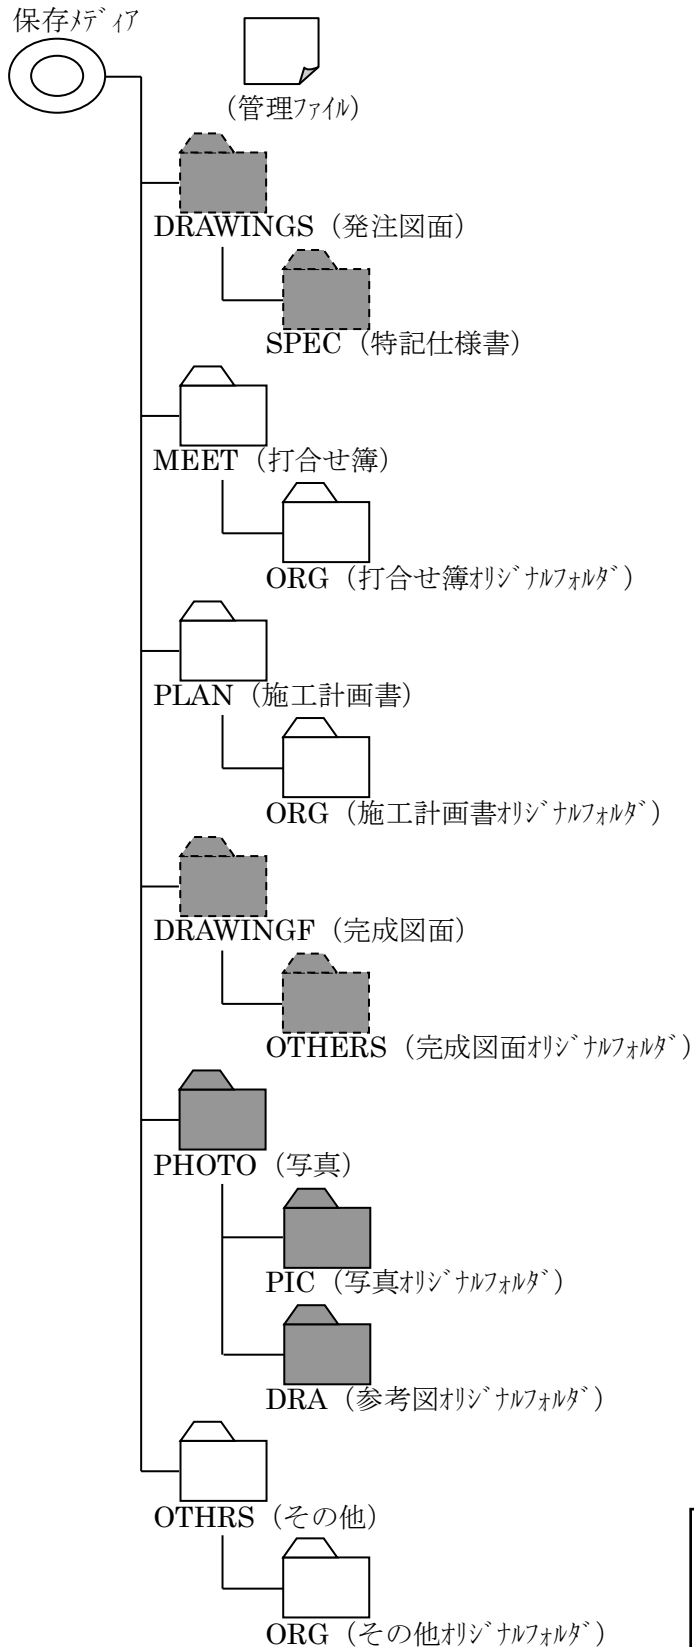

※発注図が電子化されている場合には、 にもデータを保存します。

様式2

電 子 媒 体 納 品 書

矢板市長

様

請負者（受注者）

住 所

氏 名

（担当者）

印
印

下記のとおり電子媒体を納品いたします。

記

工 事 名 (業務委託名)				契約番号		
工事場所 (委託場所)	矢板市 地内			TECRIS・CORINS 登録番号		
電子媒体の種類		規 格	単 位	数 量	作成年月日	備考
			枚		令和 年 月 日	
【適用】						

【発注者側記載事項】

受領者及び保管場所

担 当 課	教育総務課	職氏名	印
保 管 場 所	教育総務課		

特 記 仕 様 書

1. 本工事の主任技術者は、次に掲げる資格を有する者を当てなければならない。

(1) 施工管理技術者は、工事に相応した能力を有する者とし、工事の施工、製作等に係る指導及び品質管理を行う。

(2) 施工管理技術者の資格等の能力を証明する資料を、監督職員に提出する。

なお、主任技術者等の通知書に合格証明書等有資格技術者であることを証するもの(写しでもよい)を添付すること。

2. 本工事の電気保安技術者は、次に掲げる資格を有する者を当てなければならない。

(1) 電気保安技術者は次により、配置は特記による。

(ア) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。

(イ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有する者とする。

(2) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。

(3) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。

特 記 仕 様 書

請負者は、工事の施工にあつたては次の事項を厳守するものとする。

1. 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
2. さし杣装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3. 過積載車両、さし杣車両、不表示車等から土砂等の引渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。
4. 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行う場合、又はさし杣装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
5. 建設発生土の処理及び骨材の購入等に当たって、下請け事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
6. 不法パーソナル無線・不法アマチュア無線等の不法・違法無線局を搭載しているトラック、ダンプカー等の工事関係車両を使用しないこと。また、下請け業者にも十分指導するものとする。
7. 以上のことにつき、下請け業者にも十分指導すること。

特 記 仕 様 書（契約関係）

1、 工事契約について

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年矢板市条例第 26 号）第 2 条により議会の議決後本契約とする。

2、 工事請負前払金請求について

前払金請求については、受領希望の有無を入札後すみやかに教育委員会担当者へ報告すること。

	工 事 名 称	設 計 金 額	備考
I	直接工事費		
	建築工事		
	電気設備工事		
	機械設備工事		
	小計		
II	共通仮設工事		
	純工事費計		
III	現場管理費		
	工事原価		
IV	一般管理費		
	合計		
	工事価格		
V	消費税		
	工 事 費 合 計		

設 計 用 紙 (A)

建築工事 種目別内訳

1

[illegible]

建築工事 科目別内訳

2

建築工事					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
鉄骨		1	式		
既製コンクリート		1	式		
防水工事		1	式		
石工事		1	式		
タイル工事		1	式		
木工事		1	式		
屋根及び樋工事		1	式		
金属工事		1	式		
左官工事		1	式		

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

4

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	既製コンクリート杭地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
鉄筋	外部仕上	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
コンクリート	外部仕上	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
型枠	外部仕上	1	式		

建築工事 中科目別内訳

5

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
型枠	内部仕上	1	式		
計					
鉄骨	屋内運動場 本体鉄骨	1	式		
鉄骨	屋内運動場 母屋・胴縁	1	式		
鉄骨	屋内運動場 体育器具取付用補強材	1	式		
鉄骨	屋内運動場 屋内鉄骨階段	1	式		
鉄骨	屋内運動場 屋上設備架台	1	式		
鉄骨	校舎 大階段	1	式		
鉄骨	校舎 屋外階段1	1	式		
鉄骨	校舎 屋外階段2	1	式		
鉄骨	校舎 屋外階段3	1	式		
鉄骨	校舎 庇2鉄骨	1	式		
鉄骨	校舎 トップライト	1	式		
鉄骨	校舎 屋上設備架台	1	式		
鉄骨	耐火被覆	1	式		

建築工事 中科目別内訳

6

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
既製コンクリート		1	式		
計					
防水工事		1	式		
計					
石工事		1	式		
計					
タイル工事		1	式		
計					
木工事		1	式		
計					
屋根及び樋工事		1	式		
計					
金属工事		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

7

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
左官工事		1	式		
計					
建具工事	アルミウム製建具+鋼製建具	1	式		
建具工事	軽量鋼製建具+SLW+WP+TB	1	式		
建具工事	トップライト 昇降口前	1	式		
建具工事	ガラス	1	式		
計					
塗装工事		1	式		
計					
内外装工事		1	式		
計					
仕上ユニット工事		1	式		
計					
昇降機設備工事		1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

8

建築工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004
外部足場		1	式			別紙 00-0005
地足場		1	式			別紙 00-0006
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0007
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0008
災害防止		1	式			別紙 00-0009
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0010
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

10

[illegible]

建築工事 細目別内訳

11

建築工事		地業	既製コンクリート杭地業			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Pa500 既製コンクリート杭	上杭 500φ 105SC・MAS(490)-t=6 L=6.0m 下杭 500φ 105MAS-A種 L=14.0m	48	本			
Pa500t 既製コンクリート杭	上杭 500φ 105SC・MAS(490)-t=9 WI L=6.0m 下杭 500φ 105MAS-B種 L=14.0m	1	本			
Pa600 既製コンクリート杭	上杭 600φ 105SC・MAS(490)-t=6 L=6.0m 下杭 600φ 105MAS-A種 L=14.0m	19	本			
Pa700 既製コンクリート杭	上杭 700φ 105SC・MAS(490)-t=6 L=6.0m 下杭 700φ 105MAS-A種 L=14.0m	9	本			
Pa900 既製コンクリート杭	上杭 900φ 105SC・MAS(490)-t=9 L=6.0m 下杭 900φ 105MAS-A種 L=14.0m	4	本			
Pa900a 既製コンクリート杭	上杭 900φ 105SC・MAS(490)-t=9 L=6.0m 下杭 900φ 105MAS-A種 L=14.0m	1	本			
Pb400 既製コンクリート杭	上杭 400φ 105CPRC・MAS-Ⅲ種 L=6.0m 下杭 400φ 105MAS-A種 L=14.0m	16	本			
Pb500 既製コンクリート杭	上杭 500φ 105MAS-B種 L=6.0m 下杭 500φ 105MAS-A種					

建築工事 細目別内訳

12

建築工事		地業		既製コンクリート杭地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	L=14.0m	10	本			
Pb500A 既製コンクリート杭	上杭 500φ 105MAS-B種 L=6.0m 下杭 500φ 105MAS-A種 L=14.0m	6	本			
Pb500t 既製コンクリート杭	上杭 500φ 105CPRC・MAS-II種 L=6.0m 下杭 500φ 105MAS-A種 L=14.0m	2	本			
Pb500tA 既製コンクリート杭	上杭 500φ 105CPRC・MAS-II種 L=6.0m 下杭 500φ 105MAS-A種 L=14.0m	6	本			
施工費	MAGNUM-BASIC工法 (ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 拡大根固め工法)	1	式			
建設発生土運搬		1	式			別紙 00-0018
建設発生土処分		1	式			別紙 00-0019
杭頭接合	F.T.Pile. 構法(標準ﾀｲﾌﾟ) 杭径400φ	16	か所			
杭頭接合	F.T.Pile. 構法(標準ﾀｲﾌﾟ) 杭径500φ	64	か所			
杭頭接合	F.T.Pile. 構法(引抜き対応ﾀｲﾌﾟ) 杭径500φ φ11-C種-700mm-7本	1	か所			
杭頭接合	F.T.Pile. 構法(引抜き対応ﾀｲﾌﾟ) 杭径500φ φ11-C種-700mm-8本	8	か所			
杭頭接合	F.T.Pile. 構法(標準ﾀｲﾌﾟ) 杭径600φ	19	か所			

建築工事 細目別内訳

14

建築工事		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋(SD295)	D10	84.7	t			代価表 0017
異形鉄筋(SD295)	D13	348	t			代価表 0018
異形鉄筋(SD295)	D16	7	t			代価表 0019
異形鉄筋(SD345)	D19	51.9	t			
異形鉄筋(SD345)	D22	57	t			
異形鉄筋(SD345)	D25	270	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0020
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	718	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	718	t			
溶接閉鎖型筋 (SD295)	D13	26.4	t			
溶接閉鎖型組立		26.4	t			
高強度せん断補強 筋(KH785)	KH13	0.7	t			
高強度せん断補強 筋組立		0.7	t			
耐震スリット部 振れ止め筋	D13 防錆処理	1.3	t			代価表 0020
鉄筋ガス圧接		1	式			別紙 00-0021

建築工事 細目別内訳

16

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

19

建築工事		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部	7,884	m ²			
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 地上軸部	11,362	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部	848	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 ラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 地上軸部	886	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 地上軸部	3,348	m ²			
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 地上軸部	110	m ²			
円柱型枠	ボルト型枠 体育器具基礎	3.6	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	24,983	m ²			
耐震スリット		1	式			別紙 00-0026
目地棒		1	式			別紙 00-0027
計						

[illegible]

建築工事		鉄骨		屋内運動場本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼 (SS400)	広幅 100×100×6×8	1.3	t			
H形鋼 (SS400)	広幅 125×125×6.5×9	0.1	t			
H形鋼 (SS400)	中幅 148×100×6×9	6.6	t			
H形鋼 (SS400)	細幅 150×75×5×7	0.3	t			
H形鋼 (SS400)	広幅 150×150×7×10	0.9	t			
H形鋼 (SS400)	広幅 175×175×7.5×11	1.1	t			
H形鋼 (SS400)	中幅 194×150×6×9	6.7	t			
H形鋼 (SS400)	広幅 200×200×8×12	4.6	t			
H形鋼 (SS400)	中幅 244×175×7×11	3.2	t			
H形鋼 (SS400)	細幅 300×150×6.5×9	1.3	t			
H形鋼 (SN400B)	中幅 294×200×8×12	7.5	t			代価表 0054
H形鋼 (SN400B)	中幅 488×300×11×18	21.3	t			代価表 0055
H形鋼 (SN400B)	細幅 500×200×10×16	2.6	t			代価表 0056
建築構造用角形鋼 管 (BCR295)	正方形 16×350×350	13.1	t			
建築構造用角形鋼 管 (BCR295)	正方形 16×450×450	14.8	t			

建築工事		鉄骨		屋内運動場本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般構造用炭素鋼 鋼管 (STK400)	9.3×φ267.4	3.7	t			
溝形鋼 (SS400)	中形 5×100×50	0.2	t			
溝形鋼 (SS400)	大形 6×125×65	0.3	t			
等辺山形鋼 (SS400)	中形 4×50×50	0.1	t			
等辺山形鋼 (SS400)	中形 13×90×90	1	t			
切板鋼鈑 (SS400)	PL-9	4.1	t			
切板鋼鈑 (SS400)	PL-12	5.8	t			
切板鋼鈑 (SS400)	PL-16	0.5	t			
切板鋼鈑 (SS400)	PL-19	3.5	t			
切板鋼鈑 (SN400B)	PL-9	1.2	t			
切板鋼鈑 (SN400B)	PL-12	2.2	t			
切板鋼鈑 (SN490C)	PL-19	2.1	t			
切板鋼鈑 (SN490C)	PL-22	1	t			
切板鋼鈑 (SN490C)	PL-25	1.8	t			
切板鋼鈑 (SN490C)	PL-28	0.8	t			

建築工事		鉄骨		屋内運動場本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切板鋼板 (SN490C)	PL-32	0.2	t			
切板鋼板 (SN490C)	PL-40	1.1	t			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=40	472	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=45	191	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=45	838	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=50	2	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=55	499	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=60	1,144	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=65	433	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=70	1,215	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=75	399	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L=55	33	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L=60	865	本			
アンカーボルト	ABR400 M20 L=400	96	本			
アンカーボルト	ABR400 M24 L=500	96	本			

建築工事 細目別内訳

25

建築工事		鉄骨		屋内運動場本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0028
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長64.3m/t	115	t			
工場錆止め塗装	A種 JIS K5674(2回塗)	1,973	m ²			
鉄骨運搬	11t車	115	t			
鉄骨現場建方	建方機械別途	115	t			
トルシア形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 7,000本以上8,000本未満 施工手間	5,858	本			
アンカーボルト埋込み	ABR400 M20 L=400	96	本			代価表 0061
アンカーボルト埋込み	ABR400 M24 L=500	96	本			代価表 0062
ベース下均しモルタル	無収縮 厚50 550×550	12	か所			
ベース下均しモルタル	無収縮 厚50 650×650	12	か所			
丸鋼ブレース	羽子板・ターンバックル共 M16 L=2700 材工共	2	か所			
丸鋼ブレース	羽子板・ターンバックル共 M16 L=2900 材工共	4	か所			
丸鋼ブレース	羽子板・ターンバックル共 M16 L=3000 材工共	60	か所			
丸鋼ブレース	羽子板・ターンバックル共 M16 L=3100 材工共	12	か所			
丸鋼ブレース	羽子板・ターンバックル共 M16 L=3200 材工共	6	か所			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

27

建築工事		鉄骨		屋内運動場母屋・胴縁		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般構造用角形鋼管 (STKR400)	長方形 3.2×100×50	0.5	t			
一般構造用角形鋼管 (STKR400)	正方形 2.3×100×100	2	t			
一般構造用角形鋼管 (STKR400)	正方形 3.2×100×100	0.3	t			
一般構造用角形鋼管 (STKR400)	正方形 3.2×125×75	0.6	t			
一般構造用角形鋼管 (STKR400)	正方形 3.2×125×125	1.4	t			
溝形鋼 (SS400)	大形 6×125×65	0.5	t			
軽量リッパ 溝形鋼 (SSC400)	100×50×20×2.3	14.6	t			
軽量リッパ 溝形鋼 (SSC400)	100×50×20×3.2	3.5	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-4.5	2.1	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-6	0.2	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-9	0.02	t			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=45	47	本			
中ボルト	M12 L=30	2,184	本			
中ボルト	M12 L=35	2,830	本			
中ボルト	M12 L=135	121	本			

建築工事 細目別内訳

28

建築工事		鉄骨		屋内運動場母屋・胴縁		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中ボルト	M16 L=115	17	本			
中ボルト	M16 L=140	335	本			
中ボルト	M16 L=165	75	本			
アンカーボルト	SS400 M12 L=300	48	本			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0030
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長52.8m/t	7.1	t			
工場錆止め塗装	A種 JIS K5674(2回塗)	2,183	m ²			
鉄骨運搬	11t車	24.4	t			
鉄骨現場建方	建方機械別途	7.1	t			
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋・胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	17.3	t			
トリア形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 7,000本以上8,000本未満 施工手間	45	本			
アンカーボルト埋込み	SS400 M12 L=300	48	本			代価表 0058
計						

建築工事 細目別内訳

29

建築工事		鉄骨		屋内運動場体育器具取付用補強材		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼 (SS400)	広幅 100×100×6×8	0.4	t			
H形鋼 (SS400)	広幅 150×150×7×10	0.3	t			
H形鋼 (SS400)	細幅 250×125×6×9	1	t			
配管用炭素鋼鋼管 (SGP)	3.5×φ48.6	0.03	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-9	0.2	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-16	0.01	t			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=40	83	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=45	33	本			
アンカーボルト	SS400 M16 L=350	72	本			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0031
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長55.4m/t	1.8	t			
工場錆止め塗装	A種 JIS K5674(2回塗)	55.9	m ²			
鉄骨運搬	11t車	1.8	t			
鉄骨現場建方	建方機械別途	1.8	t			
トルシア形 高力ボルト締付け	トル鉄骨 7,000本以上8,000本未満 施工手間	112	本			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

31

建築工事		鉄骨		屋内運動場屋内鉄骨階段		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼 (SS400)	広幅 125×125×6.5×9	0.3	t			
等辺山形鋼 (SS400)	中形 6×65×65	0.04	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-4.5	0.5	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-6	0.01	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-9	0.5	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-12	0.01	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-16	0.02	t			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=35	21	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=40	29	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=50	13	本			
アンカーボルト	SS400 M16 L=320	20	本			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0032
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長108m/t	1.3	t			
工場錆止め塗装	A種 JIS K5674(2回塗)	41.6	m ²			
鉄骨運搬	11t車	1.3	t			

建築工事 細目別内訳

33

建築工事		鉄骨	屋内運動場屋上設備架台			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼 (SS400)	広幅 150×150×7×10	0.6	t			
切板鋼板 (SS400)	PL-9	0.01	t			
アンカーボルト	SS400 M16 L=320 亜鉛メッキ	28	本			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0033
工場加工組立		0.6	t			
溶融亜鉛メッキ	A種 HDZT77	0.6	t			
鉄骨運搬	11t車	0.6	t			
鉄骨現場建方	建方機械別途	0.6	t			
アンカーボルト埋込み	SS400 M16 L=320	28	本			代価表 0059
ベース下均しモルタル	無収縮 厚20 150×150	14	か所			
計						

建築工事		鉄骨		校舎大階段		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼 (SS400)	広幅 125×125×6.5×9	1.1	t			
H形鋼 (SS400)	広幅 150×150×7×10	4.1	t			
H形鋼 (SS400)	中幅 194×150×6×9	0.8	t			
等辺山形鋼 (SS400)	中形 9×75×75	1.7	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-6	8.9	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-9	1.1	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-12	5.1	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-16	0.1	t			
切板鋼鈹 (SN490C)	PL-16	0.1	t			
切板鋼鈹 (SN490C)	PL-22	0.4	t			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=45	306	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=50	352	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=55	8	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=50	320	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=55	150	本			

建築工事 細目別内訳

35

建築工事		鉄骨		校舎大階段		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=60	2	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L=55	67	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L=60	21	本			
アンカーボルト	SS400 M16 L=350	48	本			
アンカーボルト	ABR490 M22 L=450	100	本			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0034
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長123m/t	23.4	t			
工場錆止め塗装	A種 JIS K5674(2回塗)	304	m ²			
鉄骨運搬	11t車	23.4	t			
鉄骨現場建方	建方機械別途	23.4	t			
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	91.3	m			
トルシア形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 7,000本以上8,000本未満 施工手間	1,178	本			
アンカーボルト埋込み	SS400 M16 L=350	48	本			代価表 0060
アンカーボルト埋込み	ABR490 M22 L=450	100	本			代価表 0063
ベース下均しモルタル	無収縮 厚30 145×320	1	か所			

建築工事		鉄骨		校舎大階段		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベース下均しモルタル	無収縮 厚30 165×200	8	か所			
ベース下均しモルタル	無収縮 厚30 180×380	12	か所			
ベース下均しモルタル	無収縮 厚30 200×200	32	か所			
ベース下均しモルタル	無収縮 厚30 200×230	8	か所			
ベース下均しモルタル	無収縮 厚30 230×320	1	か所			
丸鋼ブレース	羽子板・ターンバックル共 M16 L=1600 材工共	6	か所			
丸鋼ブレース	羽子板・ターンバックル共 M16 L=1900 材工共	12	か所			
丸鋼ブレース	羽子板・ターンバックル共 M16 L=2100 材工共	12	か所			
丸鋼ブレース	羽子板・ターンバックル共 M16 L=2300 材工共	2	か所			
丸鋼ブレース	羽子板・ターンバックル共 M16 L=2500 材工共	8	か所			
丸鋼ブレース	羽子板・ターンバックル共 M22 L=1600 材工共	4	か所			
丸鋼ブレース	羽子板・ターンバックル共 M22 L=1900 材工共	10	か所			
丸鋼ブレース	羽子板・ターンバックル共 M22 L=2100 材工共	14	か所			
丸鋼ブレース	羽子板・ターンバックル共 M22 L=2300 材工共	10	か所			
丸鋼ブレース	羽子板・ターンバックル共 M22 L=2500 材工共	2	か所			

[illegible]

建築工事		鉄骨		校舎屋外階段1		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼 (SS400)	広幅 200×200×8×12	0.9	t			
H形鋼 (SN400B)	広幅 200×200×8×12	0.1	t			代価表 0053
一般構造用炭素鋼 鋼管 (STK400)	10.3×φ318.5	0.2	t			
等辺山形鋼 (SS400)	中形 6×65×65	0.1	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-4.5	0.6	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-9	0.6	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-12	0.03	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-16	0.01	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-19	0.1	t			
切板鋼鈹 (SN490C)	PL-16	0.1	t			
切板鋼鈹 (SN490C)	PL-19	0.04	t			
切板鋼鈹 (SN490C)	PL-25	0.03	t			
溶融亜鉛メッキ高力ボ ルト	F8T M16 L=45	21	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボ ルト	F8T M16 L=50	54	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボ ルト	F8T M20 L=55	13	本			

建築工事 細目別内訳

39

建築工事		鉄骨		校舎屋外階段1		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト	SS400 M20 L=450 亜鉛メッキ	16	本			
アンカーボルト	ABR400 M24 L=500 亜鉛メッキ	4	本			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0035
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長104m/t	2.5	t			
溶融亜鉛メッキ	A種 HDZT77	1.9	t			
溶融亜鉛メッキ	B種 HDZT63	0.6	t			
鉄骨運搬	11t車	2.5	t			
鉄骨現場建方	建方機械別途	2.5	t			
JIS形 高力ボルト締付け	H形鉄骨 1,000本未満 施工手間	84	本			
アンカーボルト埋込み	SS400 M20 L=450 亜鉛メッキ	16	本			代価表 0066
アンカーボルト埋込み	ABR400 M24 L=500 亜鉛メッキ	4	本			代価表 0067
ベース下均しモルタル	無収縮 厚30 150×200	2	か所			
ベース下均しモルタル	無収縮 厚30 200×230	2	か所			
ベース下均しモルタル	無収縮 厚30 250×400	2	か所			
ベース下均しモルタル	無収縮 厚30 400×400	1	か所			

建築工事		鉄骨		校舎屋外階段2		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼 (SS400)	広幅 200×200×8×12	1	t			
H形鋼 (SN400B)	広幅 200×200×8×12	0.1	t			代価表 0053
一般構造用炭素鋼 鋼管 (STK400)	10.3×φ318.5	0.2	t			
等辺山形鋼 (SS400)	中形 6×65×65	0.1	t			
切板鋼鈑 (SS400)	PL-4.5	0.7	t			
切板鋼鈑 (SS400)	PL-9	0.7	t			
切板鋼鈑 (SS400)	PL-12	0.03	t			
切板鋼鈑 (SS400)	PL-16	0.01	t			
切板鋼鈑 (SS400)	PL-19	0.1	t			
切板鋼鈑 (SN490C)	PL-16	0.1	t			
切板鋼鈑 (SN490C)	PL-19	0.04	t			
切板鋼鈑 (SN490C)	PL-25	0.03	t			
溶融亜鉛メッキ高力ボ ルト	F8T M16 L=45	21	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボ ルト	F8T M16 L=50	62	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボ ルト	F8T M20 L=55	13	本			

建築工事 細目別内訳

42

建築工事		鉄骨		校舎屋外階段2		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト	SS400 M20 L=450 亜鉛メッキ	16	本			
アンカーボルト	ABR400 M24 L=500 亜鉛メッキ	4	本			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0036
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長105m/t	2.7	t			
溶融亜鉛メッキ	A種 HDZT77	2	t			
溶融亜鉛メッキ	B種 HDZT63	0.7	t			
鉄骨運搬	11t車	2.7	t			
鉄骨現場建方	建方機械別途	2.7	t			
JIS形 高力ボルト締付け	H形鉄骨 1,000本未満 施工手間	92	本			
アンカーボルト埋込み	SS400 M20 L=450 亜鉛メッキ	16	本			代価表 0066
アンカーボルト埋込み	ABR400 M24 L=500 亜鉛メッキ	4	本			代価表 0067
ベース下均しモルタル	無収縮 厚30 150×200	2	か所			
ベース下均しモルタル	無収縮 厚30 200×230	2	か所			
ベース下均しモルタル	無収縮 厚30 250×400	2	か所			
ベース下均しモルタル	無収縮 厚30 400×400	1	か所			

[illegible]

建築工事		鉄骨		校舎屋外階段3		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼 (SS400)	広幅 175×175×7.5×11	0.3	t			
H形鋼 (SS400)	中幅 244×175×7×11	0.1	t			
等辺山形鋼 (SS400)	中形 6×65×65	0.04	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-4.5	0.5	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-9	0.03	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-12	0.04	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-16	0.9	t			
切板鋼鈹 (SS400)	PL-19	0.04	t			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L=45	25	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L=50	8	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20 L=50	4	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20 L=55	8	本			
アンカーボルト	SS400 M20 L=450 亜鉛メッキ	30	本			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0037
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長122m/t	1.8	t			

建築工事 細目別内訳

45

建築工事		鉄骨		校舎屋外階段3		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融亜鉛メッキ	A種 HDZT77	1.3	t			
溶融亜鉛メッキ	B種 HDZT63	0.5	t			
鉄骨運搬	11t車	1.8	t			
鉄骨現場建方	建方機械別途	1.8	t			
JIS形 高力ボルト締付け	H形鉄骨 1,000本未満 施工手間	44	本			
アンカーボルト埋込み	SS400 M20 L=450 亜鉛メッキ	30	本			代価表 0066
ベース下均しモルタル	無収縮 厚30 100×230	2	か所			
ベース下均しモルタル	無収縮 厚30 200×320	2	か所			
ベース下均しモルタル	無収縮 厚30 225×300	4	か所			
ベース下均しモルタル	無収縮 厚30 175×1100	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

46

建築工事		鉄骨		校舎庇2鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼 (SS400)	広幅 100×100×6×8	0.1	t			
H形鋼 (SS400)	細幅 248×124×5×8	0.4	t			代価表 0052
溝形鋼 (SS400)	大形 9×250×90	0.3	t			
切板鋼板 (SS400)	PL-9	0.1	t			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L=45	17	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20 L=50	42	本			
アンカーボルト	ABR400 M16 L=350 亜鉛メッキ	16	本			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0038
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長31.4m/t	0.8	t			
溶融亜鉛メッキ	A種 HDZT77	0.8	t			
鉄骨運搬	11t車	0.8	t			
鉄骨現場建方	建方機械別途	0.8	t			
JIS形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	56	本			
アンカーボルト埋込み	ABR400 M16 L=350 亜鉛メッキ	16	本			代価表 0064
ベース下均しモルタル	無収縮 厚30 250×2100	2	か所			

建築工事 細目別内訳

47

[illegible]

建築工事 細目別内訳

48

建築工事		鉄骨		校舎トップライト		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼 (SS400)	細幅 175×90×5×8	0.5	t			
等辺山形鋼 (SS400)	中形 6×75×75	0.04	t			
切板鋼鈑 (SS400)	PL-9	0.04	t			
切板鋼鈑 (SS400)	PL-16	0.1	t			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L=45	35	本			
アンカー鉄筋	SD295 D13 L=1500	38	本			代価表 0057
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0039
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長48.2m/t	0.6	t			
溶融亜鉛メッキ	A種 HDZT77	0.6	t			
鉄骨運搬	11t車	0.6	t			
鉄骨現場建方	建方機械別途	0.6	t			
JIS形 高力ボルト締付け	H形鉄骨 1,000本未満 施工手間	34	本			
アンカー鉄筋埋込み	SD295 D13 L=1500	38	本			代価表 0068
計						

建築工事 細目別内訳

49

建築工事		鉄骨		校舎屋上設備架台		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼 (SS400)	広幅 150×150×7×10	2.9	t			
切板鋼板 (SS400)	PL-9	0.02	t			
アンカーボルト	SS400 M16 L=320 亜鉛メッキ	116	本			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0041
工場加工組立		2.8	t			
溶融亜鉛メッキ	A種 HDZT77	2.8	t			
鉄骨運搬	11t車	2.8	t			
鉄骨現場建方	建方機械別途	2.8	t			
アンカーボルト埋込み	SS400 M16 L=320	116	本			代価表 0059
ベース下均しモルタル	無収縮 厚20 150×150	58	か所			
計						

建築工事 防水工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
[アスファルト防水]						
屋根 アスファルト防水	AI-1(保護密着断熱) 平場 絶縁シート含 押出ポリスチレン3種bAスキン付	1,931	m ²			
屋根 アスファルト防水	AI-1(保護密着断熱) 立上り部 -	6.6	m ²			
屋根 アスファルト防水	A-1(保護密着) 平場 絶縁シート含 -	39.3	m ²			
屋根 砂付露出 アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 平場 -	28.5	m ²			
屋根 砂付露出 アスファルト防水	D-1(露出絶縁) 立上り部 -	318	m ²			
防水押え金物	FBタイプ	532	m			
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	150	m			
成形緩衝材		838	m			
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	1,634	m			
[塗膜防水]						
床 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 仕上塗料塗り	4.6	m ²			
踏面 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 仕上塗料塗り	41.7	m ²			
バルコニー床 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 仕上塗料塗り	170	m ²			

建築工事		防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パルコー立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装メーカ標準色	8.8	m ²			
床 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 仕上塗料塗り	4.6	m ²			
庇 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 仕上塗料塗り	38.6	m ²			
庇立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装メーカ標準色	6.1	m ²			
ハ小屋天端 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 仕上塗料塗り	12.7	m ²			
ハ小屋立下り 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装メーカ標準色	2.2	m ²			
基礎天端 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 仕上塗料塗り	31.9	m ²			
基礎下り 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装メーカ標準色	30.1	m ²			
笠木 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 仕上塗料塗り	63.1	m ²			
笠木立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装メーカ標準色	53.6	m ²			
屋根 防水化粧板仕上げ	厚6.0	86.2	m ²			
[シーリング]						
立上り シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	532	m			
立上り シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	553	m			
甲板取合 シーリング	一般部 ポリサルファイト系(PS-2) 10×10	26	m			

建築工事 防水工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底立上り シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 15×10	20.3	m			
打継目地 シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	835	m			
誘発目地 シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	388	m			
【内部】						
EVビット床 塗膜防水	ケイ酸質系塗布防水	6.4	m ²			
EVビット壁 塗膜防水	ケイ酸質系塗布防水	12.9	m ²			
消火水槽ビット床 塗膜防水	ケイ酸質系塗布防水	24.2	m ²			
消火水槽ビット壁 塗膜防水	ケイ酸質系塗布防水	48.1	m ²			
[シーリング]						
ライニング 甲板取合 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	133	m			
流し台取合 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	40.7	m			
階段サラ桁～壁 取合 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 5×5	15	m			
WC廻り 遮音シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 10×10	956	m			
計						

建築工事 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【構造部材】						
【屋根7】 材料・加工費						
構造用集成材	桁梁・母屋 杉集成材	30.2	m3			
構造用集成材	柱・束 杉集成材	6	m3			
構造用集成材	ブレース・方杖 杉集成材	2.2	m3			
接合部金物	錆止め塗装 または 溶融亜鉛メッキ	1	式			
ボルト類	接合金物用ボルト 接合金物用ドリフトピン	1	式			
補助金物類	根太・火打ち・垂木金物等	1	式			
その他部材	タルキハッギン・埋木	1	式			
加工・金物取付費	柱、梁、筋交等の 工場加工・金物取付	38.4	m3			
構造材運搬費	10t車平積み	8	台			
【屋根7】 材料費						
屋根下地用製材	垂木 杉製材 無等級	6.1	m3			
屋根構造用面材	t=12mm	331	m ²			
構造材運搬費	10t車平積み	2	台			

建築工事 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【屋根7】 建方工事費						
柱脚金物セット		51	か所			
建て方	柱・梁・筋交	203	か所			
垂木取付	垂木加工・取付	331	m ²			
屋根合板貼り	現場加工	331	m ²			
化粧部材処理	表し部埋木・塗装補修	33.1	m ³			
釘・金物	垂木・間柱・合板用釘	243	m ²			
【屋根8】 材料・加工費						
構造用集成材	桁梁・母屋 杉集成材	48.3	m ³			
構造用集成材	柱・束 杉集成材	5.2	m ³			
構造用集成材	ブレース・方杖 杉集成材	6.5	m ³			
接合部金物	錆止め塗装 または 溶融亜鉛メッキ	1	式			
ボルト類	接合金物用ボルト 接合金物用ドリフトピン	1	式			
補助金物類	根太・火打ち・垂木金物等	1	式			
その他部材	タルキハッギン・埋木	1	式			

建築工事 細目別内訳

59

建築工事 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
加工・金物取付費	柱、梁、筋交等の 工場加工・金物取付	60	m3			
構造材運搬費	10t車平積み	14	台			
【屋根8】 材料費						
屋根下地用製材	垂木 杉製材 無等級	6.4	m3			
屋根構造用面材	t=12mm	340	m ²			
構造材運搬費	10t車平積み	2	台			
【屋根8】 建方工事費						
柱脚金物セット		34	か所			
建て方	柱・梁・筋交	106	か所			
垂木取付	垂木加工・取付	340	m ²			
屋根合板貼り	現場加工	340	m ²			
化粧部材処理	表し部埋木・塗装補修	57.4	m3			
釘・金物	垂木・間柱・合板用釘	298	m ²			
【屋根9】 材料・加工費						
構造用集成材	根太・落とし込み垂木 杉集成材 無等級	0.3	m3			

建築工事 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造用集成材	桁梁・母屋 杉集成材	30.2	m3			
構造用集成材	柱・束 杉集成材	7.4	m3			
構造用集成材	ブレース・方杖 杉集成材	0.6	m3			
接合部金物	錆止め塗装 または 溶融亜鉛メッキ	1	式			
ボルト類	接合金物用ボルト 接合金物用ドリフトピン	1	式			
補助金物類	根太・火打ち・垂木金物等	1	式			
その他部材	タルキハッギン・埋木	1	式			
加工・金物取付費	柱、梁、筋交等の 工場加工・金物取付	38.6	m3			
構造材運搬費	10t車平積み	8	台			
【屋根9】 材料費						
屋根下地用製材	垂木 杉製材 無等級	6.2	m3			
屋根構造用面材	t=12mm	340	m ²			
構造材運搬費	10t車平積み	2	台			
【屋根9】 建方工事費						
柱脚金物セット		36	か所			

建築工事 細目別内訳

61

建築工事 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建て方	柱・梁・筋交	164	か所			
垂木取付	垂木加工・取付	340	m ²			
屋根合板貼り	現場加工	340	m ²			
化粧部材処理	表し部埋木・塗装補修	32.9	m ³			
釘・金物	垂木・間柱・合板用釘	199	m ²			
【屋根10】 材料・加工費						
構造用集成材	根太・落とし込み垂木 杉集成材 無等級	0.4	m ³			
構造用集成材	桁梁・母屋 杉集成材	32	m ³			
構造用集成材	柱・束 杉集成材	2.5	m ³			
構造用集成材	ブレース・方杖 杉集成材	0.8	m ³			
接合部金物	錆止め塗装 または 溶融亜鉛メッキ	1	式			
ボルト類	接合金物用ボルト 接合金物用ドリフトピン	1	式			
補助金物類	根太・火打ち・垂木金物等	1	式			
その他部材	タルキハッキン・埋木	1	式			
加工・金物取付費	柱、梁、筋交等の 工場加工・金物取付	35.6	m ³			

建築工事 細目別内訳

62

建築工事 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造材運搬費	10t車平積み	8	台			
【屋根10】 材料費						
屋根下地用製材	垂木 杉製材 無等級	7.8	m3			
屋根構造用面材	t=12mm	447	m ²			
構造材運搬費	10t車平積み	2	台			
【屋根10】 建方工事費						
柱脚金物セット		21	か所			
建て方	柱・梁・筋交	187	か所			
垂木取付	垂木加工・取付	447	m ²			
屋根合板貼り	現場加工	447	m ²			
化粧部材処理	表し部埋木・塗装補修	3.3	m3			
釘・金物	垂木・間柱・合板用釘	265	m ²			
【屋根11】 材料・加工費						
構造用集成材	根太・落とし込み垂木 杉集成材 無等級	0.3	m3			
構造用集成材	桁梁・母屋 杉集成材	30.2	m3			

建築工事 細目別内訳

63

建築工事						
木工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造用集成材	柱・束 杉集成材	7.4	m3			
構造用集成材	ブレース・方杖 杉集成材	0.6	m3			
接合金物	錆止め塗装 または 溶融亜鉛メッキ	1	式			
ボルト類	接合金物用ボルト 接合金物用ドリフトピン	1	式			
補助金物類	根太・火打ち・垂木金物等	1	式			
その他部材	タルキパッキン・埋木	1	式			
加工・金物取付費	柱、梁、筋交等の 工場加工・金物取付	38.6	m3			
構造材運搬費	10t車平積み	8	台			
【屋根11】 材料費						
屋根下地用製材	垂木 杉製材 無等級	6.2	m3			
屋根構造用面材	t=12mm	340	m ²			
構造材運搬費	10t車平積み	2	台			
【屋根11】 建方工事費						
柱脚金物セット		36	か所			
建て方	柱・梁・筋交	164	か所			

建築工事 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
垂木取付	垂木加工・取付	340	m ²			
屋根合板貼り	現場加工	340	m ²			
化粧部材処理	表し部埋木・塗装補修	32.9	m ³			
釘・金物	垂木・間柱・合板用釘	199	m ²			
【外部】						
[合板類]						
軒天 構造用合板	厚24	275	m ²			
屋根野地板 構造用合板	厚12	1,591	m ²			
[下地材]						
軒天 野縁組		275	m ²			
金属屋根幕板 木下地	H=150	107	m			
屋根母屋	140×38@455	1,591	m ²			
[造作材]						
ボーチ天井 木ルーバー	杉 22×100 [A-60]	116	m ²			
【内部】						

建築工事 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[合板類]						
壁 ラワン合板	厚12 T2	358	m ²			
ライニング壁 ラワン合板	厚12+12 T1 二重張り	137	m ²			
掲示板 しな合板	厚5.5 T2	382	m ²			
壁 有孔しな合板	厚5.5 T2 目透し	229	m ²			
有孔け合板下地 有孔ラワン合板	厚9.0 T2	50.3	m ²			
天井羽目板下 ラワン合板	厚9 T2	126	m ²			
天井羽目板間スリット ラワン合板	W=300 厚9 T1	41.7	m			
[下地材]						
掲示板下 胴縁組	杉 15×30 @455	382	m ²			
腰壁羽目板下 胴縁組	杉 15×45 ㊦@455	321	m ²			
壁 胴縁組	杉 30×40 ㊦・㊦@455	241	m ²			
壁有孔合板面 胴縁組	杉 45×15 ㊦@300 杉 45×35 ㊦@450	173	m ²			
腰壁羽目板下 胴縁組	杉 15×45 ㊦@303 杉 40×45 ㊦@455	212	m ²			
普通教室妻側壁 木下地組	120×180 @1820内外	74.9	m ²			

建築工事 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[羽目板]						
屋内運動場壁 杉羽目板張り	厚15 縦張り	353	m ²			
腰壁 杉羽目板張り	厚15 縦張り [A-58]	487	m ²			
天井 杉羽目板張り	厚12 合板面 裏溝付	126	m ²			
[造作材]						
屋内運動場 木製巾木	H=60 桧 厚19	199	m			
木製巾木	H=60 桧 厚23	1,292	m			
掲示板 廻り壁 見切縁	杉 25×28 [A-59]	312	m			
建具廻り 見切縁	杉 25×35 [展開-9他]	108	m			
大階段吹抜下り壁 見切縁	杉上小 60×25	58.8	m			
腰壁羽目板上端 見切縁	杉 25×28	340	m			
腰壁羽目板上端 見切縁	杉 25×28 曲面	1.8	m			
腰壁羽目板上端 (RC面) 見切縁	杉 25×63	82.1	m			
腰壁羽目板出隅 見切コーナーボード	杉 35×35 [A-58]	106	m			
有孔合板壁出隅 見切縁	杉 45×45 [A-59]	2.7	m			

建築工事 細目別内訳

67

建築工事						
木工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁掲示板用木棧	杉 25×25 [A-58]	1,075	m			
天井 木ルーバー	杉 22×100 [A-60]	217	m ²			
天井木製廻縁	杉 25×28	434	m			
羽目板天井部 天井木製廻縁	杉 35×45 [A-60]	37.1	m			
木製カーテン (ブラインド)ボックス	W180×H58/80 コ型 杉 厚22 (糸362) 補強金物 FB-3.2×50 280+H120 L型 @600	243	m			
	△PL-3.2 W250共 [A-60]					
木製カーテン (ブラインド)ボックス	W180×H80 L型 杉 厚22(糸282) 補強金物 FB-3.2×50 @600 180+H50 L型 @600 [A-60]	174	m			
木製 ロールスクリーンボックス	W150×H180 L型 杉 厚22 [A-138]	16	m			
サッシ膳板	杉 150×25 [A-60]	443	m			
サッシ額縁	杉 150×22	1,072	m			
階段室 手摺壁笠木	W=220 杉 厚25 [A-57]	5.9	m			
[階段廻り造作]						
中央両側階段(XA7 側) 杉圧密材 フローリング 段板	W2100×D360(305+55)×厚60 フローリング 厚15 塗装別計上 ノズリップ 溝切り W=5	18.9	m ²			
	下地 ラワン合板厚12 木下地:45×30 2列 30×35 @450 [A-56・A部詳細]					
中央両側階段(X階 段側) 杉圧密材 フローリング 段板	W2400×D360(305+55)×厚60 フローリング 厚15 塗装別計上 ノズリップ 溝切り W=5	21.6	m ²			

建築工事						
木工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下地 ラワン合板厚12 木下地:45×30 2列 30×35 @450 [A-56・A部詳細]					
中央階段 杉圧密材 フローリング 段板	W5950×D680(625+55)×厚60 フローリング 厚15 塗装別計上 ノスリップ 溝切り W=5	48.6	m ²			
	下地 ラワン合板厚12 木下地:45×30 2列 30×35 @450 [A-56・B部詳細]					
X階段 杉圧密材 フローリング 段板	W2340×D360(305+55)×厚60 フローリング 厚15 塗装別計上 ノスリップ 溝切り W=5	21.1	m ²			
	下地 ラワン合板厚12 木下地:45×30 2列 30×35 @450 [A-56・C部詳細]					
階段踊場 杉圧密材 フローリング 床板	フローリング 厚15 厚60 塗装別計上 ノスリップ 溝切り W=5	14.2	m ²			
	下地 ラワン合板厚12 木下地:45×30 2列 30×35 @450 [A-56]					
段板側面 杉圧密材	H=110 厚15 塗装別計上 [A-56・C部詳細]	199	m			
中央階段 蹴込 杉圧密材	H=258 厚15 塗装別計上 [A-56・B部詳細]	77.4	m			
段板側面 下端底板	W=260 杉 厚15 下地木組共 塗装別計上 [A-56・C部詳細]	20.7	m			
[木造作]						
1F 地域開放用 倉庫 造作棚	W4800×D900×H1800 下端床含み4段 棚板:ラワン合板T2 厚9	1	か所			
	柱:杉 75×75 2列 @1000内外 根太:杉 40×40 @300 根太掛:杉 35×75					
	[断面詳細図(11)]					
1F 器具庫 造作棚	W19900×D900×H1800 下端床含み4段 棚板:ラワン合板T2 厚9	1	か所			

建築工事 細目別内訳

69

建築工事 木工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	柱:杉 75×75 2列 @1000内外 根太:杉 40×40 @300 根太掛:杉 35×75					
	[断面詳細図(11)]					
屋内運動場 設備 給気 ガラスルーバー格子戸	W900×H2500 ルーバー:杉30×60 @75 UC	2	か所			
	ガラスウール 厚50組込・ ガラスクロス平織押え [A-61]					
屋内運動場 SD-11 7ルーバー格子戸	W3980×H2500 内扉W2000×H2500 ルーバー:杉30×60 @75	4	か所			
	UC ガラスウール 厚50組込・ ガラスクロス平織押え [A-61]					
屋内運動場 吹抜 手摺	H=1700(1200+500) 杉 40×60 @120 下地金物別計上 [A-62]	116	m			
屋内運動場 吹抜 手摺足元見切材	桧 30×180 [A-62]	116	m			
大階段・吹抜 廻り 木製格子手摺	H=1300 平部 格子:杉 40×100 @106.7 支柱H=900:FB-9×75 @960	26.9	m			
	L-40×40×6 手摺:珞集成 φ32 [A-56]					
大階段 木製格子手摺	H=1300 段部 格子:杉 40×100 @106.7 支柱H=900:FB-9×75 @960	21.5	m			
	L-40×40×6 手摺:珞集成 φ32 [A-56]					
大階段両側 門型手摺	W253×H800 珞集成材 40×80 支柱:FB-12×44	22	か所			
	塗装別計上 [A-56・B部詳細]					
階段室 壁付手摺	珞集成材 φ32 RC面 ブラケット共 [A-57]	6.5	m			

建築工事 細目別内訳

71

建築工事 屋根及び樋工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
[金属屋根-7]	[A-68・69]					
フッ素ガルバリウム鋼板	厚0.4 かん合式立ハダ葺@455 吊子:アルミ押出型材 定尺栈カバー:屋根同材	310	m ²			
	発砲ポリエチレン t=2.0裏張 改質アスファルトルーフィング 厚1.0 (片面接着)					
頂部雨押え	W200×H75 屋根同材加工 下地鋼板 厚0.8	24.5	m			
	棟金具:亜鉛メッキ 棟面戸:亜鉛メッキ					
幕板	H=230 屋根同材加工	24.5	m			
軒先面戸	W75×H80程度 屋根同材加工 軒先ケミカル面戸	24.5	m			
	伸縮唐草:屋根同材加工 水切:屋根同材加工					
軒先アンクル金物	L-150×120程度	24.5	m			
ケラバ納め 唐草・水切	W×H76.1 屋根同材加工	18.4	m			
ケラバ納め 幕板パネル	H=250.1 下地:L-30×30×3	18.4	m			
箱樋	スチール防水樋 W300×H150 塩ビ系防水シート厚1.5+ カラー鋼板厚0.4	24	m			
	ジョイント熱融着 下地:FB-3.0×50 @455 改質アスファルトルーフィング 厚1.0					
軒先面戸	W75×H120程度 屋根同材加工 軒先ケミカル面戸	24	m			

建築工事 屋根及び樋工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	伸縮唐草:屋根同材加工 水切:屋根同材加工 落ち葉除け受材ビースタイプ SUS 厚0.8 @455					
箱樋水下側	落ち葉溶け兼用雨押え: 屋根同材加工 下地:鋼板厚0.8	24	m			
	棟金具:亜鉛メッキ 棟面戸:亜鉛メッキ					
ケラバ 壁付水切	屋根同材加工	6.9	m			
笠木 屋根同材	W=275	6.8	m			
雪止め金物	L-40×40×3 雪止め金具@455 亜鉛メッキ鋼板(着色品)	24.5	m			
	雪止め下地用通し吊子: アルミ押出型材					
自在トレイン	114φ用 SUS	3	か所			
[金属屋根-8]	[A-68・69]					
フッ素ケラバリウム鋼板	厚0.4 かん合式立ハネ葺@455 吊子:アルミ押出型材 定尺栈かへ:屋根同材	311	m ²			
	発砲ポリエチレン t=2.0裏張 改質アスファルトルーフィング厚1.0 (片面接着)					
棟包み	W400×H100 屋根同材加工 棟下地:鋼板 厚0.8	17.1	m			
	棟金具:亜鉛メッキ 棟面戸:亜鉛メッキ 換気棟:屋根同材					
	換気棟下地:SUS@455					

建築工事 細目別内訳

73

建築工事 屋根及び樋工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒先面戸	W75×H80程度 屋根同材加工 軒先 ^{ケル} 面戸	34.2	m			
	伸縮唐草:屋根同材加工 唐草・水切:屋根同材加工					
軒先 ^{アン} 金物	L-120×120程度	34.2	m			
ケ ^ハ 納め 唐草・水切	W×H76.1 屋根同材加工	36.4	m			
ケ ^ハ 納め 幕板 ^パ ネ	H=250.1 下地:L-30×30×3	36.4	m			
雪止め金物	L-40×40×3 雪止め金具@455 亜鉛 ^{メッキ} 鋼板(着色品)	34.2	m			
	雪止め下地用通し吊子: アルミ押出型材					
軒樋	アルミ既製品 W=150	34.2	m			
自在 ^{ドレ} イン	114φ 用 SUS	4	か所			
[金属屋根-9]	[A-68・69]					
フッ素 ^ガ ル ^バ リウム鋼板	厚0.4 かん合式立 ^ハ 葺@455 吊子:アルミ押出型材 定尺 ^ハ 葺:屋根同材	296	m ²			
	発砲 ^ポ リエチレン t=2.0裏張 改質アスファルト ^{ルー} フィング ^ク 厚1.0 (片面接着)					
頂部雨押え	W200×H75 屋根同材加工 下地鋼板 厚0.8	25	m			
	棟金具:亜鉛 ^{メッキ} 棟面戸:亜鉛 ^{メッキ}					
幕板	H=230 屋根同材加工	25	m			

建築工事 細目別内訳

74

建築工事 屋根及び樋工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒先面戸	W75×H80程度 屋根同材加工 軒先ケミカル面戸	25	m			
	伸縮唐草:屋根同材加工 水切:屋根同材加工					
軒先アンクル金物	L-150×120程度	25	m			
ケラバ納め 唐草・水切	W×H76.1 屋根同材加工	20.1	m			
ケラバ納め 幕板パネル	H=250.1 下地:L-30×30×3	20.1	m			
ケラバ 壁付水切	屋根同材加工	3.6	m			
箱樋	スチール防水樋 W300×H150 塩ビ系防水シート厚1.5+ カラー鋼板厚0.4 ジョイント熱融着 下地:FB-3.0×50 @455 改質アスファルトルーフィング厚1.0	23	m			
軒先面戸	W75×H120程度 屋根同材加工 軒先ケミカル面戸	23	m			
	伸縮唐草:屋根同材加工 水切:屋根同材加工 落ち葉除け受材ビースタイル					
	SUS 厚0.8 @455					
箱樋水下側	落ち葉溶け兼用雨押え: 屋根同材加工 下地:鋼板厚0.8	23	m			
	棟金具:亜鉛メッキ 棟面戸:亜鉛メッキ [A-68]					
笠木 屋根同材	W=275	4	m			
雪止め金物	L-40×40×3 雪止め金具@455 亜鉛メッキ鋼板(着色品)	25	m			

建築工事 屋根及び樋工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	雪止め下地用通し吊子: アルミ押出型材					
自在ドレイン	114φ用 SUS	2	か所			
[金属屋根-10]	[A-68・69]					
フッ素ガルバリウム鋼板	厚0.4 かん合式立ハゼ葺@455 吊子:アルミ押出型材 定尺栈カバー:屋根同材	379	m ²			
	発砲ポリエチレン t=2.0裏張 改質アスファルトルーフィング 厚1.0 (片面接着)					
頂部雨押え	W200×H75 屋根同材加工 下地鋼板 厚0.8	32	m			
	棟金具:亜鉛メッキ 棟面戸:亜鉛メッキ					
幕板	H=230 屋根同材加工	32	m			
軒先面戸	W75×H80程度 屋根同材加工 軒先ケミカル面戸	32	m			
	伸縮唐草:屋根同材加工 水切:屋根同材加工					
軒先アンクル金物	L-150×120程度	32	m			
ケラバ納め 唐草・水切	W×H76.1 屋根同材加工	16.5	m			
ケラバ納め 幕板パネル	H=250.1 下地:L-30×30×3	16.5	m			
ケラバ 壁付水切	屋根同材加工	7.1	m			
軒先面戸	W75×H120程度 屋根同材加工 軒先ケミカル面戸	29.5	m			

建築工事 屋根及び樋工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	伸縮唐草:屋根同材加工 水切:屋根同材加工 落ち葉除け受材ビースタイプ SUS 厚0.8 @455					
箱樋	スチール防水樋 W300×H150 塩ビ系防水シート厚1.5+ カラー鋼板厚0.4	29.5	m			
	ジョイント熱融着 下地:FB-3.0×50 @455 改質アスファルトルーフィング厚1.0					
箱樋水下側	落ち葉溶け兼用雨押え: 屋根同材加工 下地:鋼板厚0.8	29.5	m			
	棟金具:亜鉛メッキ 棟面戸:亜鉛メッキ					
笠木 屋根同材	W=275	8	m			
雪止め金物	L-40×40×3 雪止め金具@455 亜鉛メッキ鋼板(着色品)	32	m			
	雪止め下地用通し吊子: アルミ押出型材					
自在トレイン	114φ用 SUS	3	か所			
[金属屋根-11]	[A-68・69]					
フッ素ガバナリウム鋼板	厚0.4 かん合式立ハネ葺@455 吊子:アルミ押出型材 定尺栈かへ:屋根同材	296	m ²			
	発砲ポリエチレン t=2.0裏張 改質アスファルトルーフィング厚1.0 (片面接着)					
頂部雨押え	W200×H75 屋根同材加工 下地鋼板 厚0.8	25	m			
	棟金具:亜鉛メッキ 棟面戸:亜鉛メッキ					

建築工事 細目別内訳

77

建築工事 屋根及び樋工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
幕板	H=230 屋根同材加工	25	m			
軒先面戸	W75×H80程度 屋根同材加工 軒先ケミカル面戸	25	m			
	伸縮唐草:屋根同材加工 水切:屋根同材加工					
軒先アンクル金物	L-150×120程度	25	m			
ケラバ納め 唐草・水切	W×H76.1 屋根同材加工	20.1	m			
ケラバ納め 幕板パネル	H=250.1 下地:L-30×30×3	20.1	m			
ケラバ 壁付水切	屋根同材加工	3.6	m			
箱樋	スチール防水樋 W300×H150 塩ビ系防水シート厚1.5+ カラー鋼板厚0.4	24	m			
	ジョイント熱融着 下地:FB-3.0×50 @455 改質アスファルトルーフィング厚1.0					
箱樋水下側	落ち葉溶け兼用雨押え: 屋根同材加工 下地:鋼板厚0.8	24	m			
	棟金具:亜鉛メッキ 棟面戸:亜鉛メッキ					
軒先面戸	W75×H120程度 屋根同材加工 軒先ケミカル面戸	24	m			
	伸縮唐草:屋根同材加工 水切:屋根同材加工 落ち葉除け受材ビースタイル					
	SUS 厚0.8 @455					
笠木 屋根同材	W=275	4	m			

建築工事 屋根及び樋工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪止め金物	L-40×40×3 雪止め金具@455 亜鉛メッキ鋼板(着色品)	25	m			
	雪止め下地用通し吊子: アルミ押出型材					
自在ドレイン	114φ用 SUS	2	か所			
[金属屋根-12]	[A-70]					
フッ素カゝルハゝリウム鋼板	厚0.4 かん合式立ハゝ葺@455 吊子:アルミ押出型材 定尺栈カゝー:屋根同材	1,278	m ²			
	発砲ポリエチレン t=2.0裏張 改質アスファルトルーフィング 厚1.0 (片面接着)					
屋根 複合板	厚54 高圧木毛セメント板 厚20 フェノール樹脂発砲板 厚25	1,278	m ²			
	ロックウール吸音板 厚9					
棟包み	W400×H75 屋根同材加工 棟下地:鋼板 厚0.8	37.6	m			
	棟金具:亜鉛メッキ 棟面戸:亜鉛メッキ					
軒先面戸	W75+75×H120程度 屋根同材加工 軒先ケミカル面戸	75.2	m			
	伸縮唐草:屋根同材加工 水切:屋根同材加工					
幕板ハゝネル	H=250.1 下地:L-30×30×3	75.2	m			
ケラハゝ納め 唐草・水切	W×H83.3 屋根同材加工	74.2	m			
ケラハゝ納め 幕板ハゝネル	H=250.1 下地:L-30×30×3	74.2	m			

建築工事 屋根及び樋工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪止め金物	L-40×40×3 雪止め金具@455 亜鉛メッキ鋼板(着色品)	75.2	m			
	雪止め下地用通し吊子: アルミ押出型材					
軒樋	アルミ既製品 W=180	75.2	m			
自在ドレイン	114φ用 SUS	9	か所			
現場成型費		1	式			
[金属屋根 庇]	[A-64]					
フッ素ガルバリウム鋼板	厚0.8 吊折版:KBルーフ600(重ね式折版) 山高88 働き幅600	20.9	m ²			
庇軒樋	塩ビ製 W=160	5.5	m			
庇落口		1	か所			
庇竖樋	アルミ 60φ	2.5	m			
[金属系サントイッチパネル]						
外壁 金属系断熱 サントイッチパネル	厚50 横張 目地シーリング・取合金物共	215	m ²			
[竖樋]	アルミ製 バントレス					
屋根-7 竖樋	アルミ製 114φ バントレス	23.7	m			
屋根-8 竖樋	アルミ製 114φ バントレス	10	m			

建築工事 屋根及び樋工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根-9 堅樋	アルミ製 114φ バンドレス	7.4	m			
屋根-10 堅樋	アルミ製 114φ バンドレス	11.1	m			
屋根-11 堅樋	アルミ製 114φ バンドレス	7.4	m			
屋根-12 堅樋	アルミ製 114φ バンドレス	75.2	m			
[金属サイディング]						
外壁 金属サイディング	厚18 金属胴縁厚15 防水紙 上張り:強化石膏ボード厚21	552	m ²			
	下張り:強化石膏ボード厚21 取合金物共					
[その他]						
ルーフドレン	縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 100A 張掛け幅 100	10	か所			
ルーフドレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 100A 張掛け幅 100	10	か所			
ルーフドレン	バルコニー中継用 アス防用 塗膜防水用準用 SGP 100A 張掛け幅 100	2	か所			
ルーフドレン	バルコニー中継用 シート防水用 塗膜防水用準用 SGP 100A 張掛け幅 100	7	か所			
ルーフドレン	縦形ろく屋根用 塗膜防水用 アスファルト・シート防水用準用 SGP 100A 張掛け幅 100	5	か所			
堅樋	アルミ 100φ	94.2	m			
堅樋	耐火二層管 100φ	58.4	m			

建築工事 金属工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
[笠木・アルミ金物]						
アルミ笠木	W=150 フィン型	234	m			
アルミ笠木コーナー	W=150 フィン型	13	か所			
花壇 アルミ笠木	W=225 PL-5 カラー [A-51]	53.5	m			
天板アルミ	PL-3 W=265 [A-54]	2.5	m			
梁型 アルミ水切	厚3.0 W=300 [A-52]	18.4	m			
梁型 アルミ水切	厚3.0 W=450 [A-50]	5.8	m			
小庇	ハニカムパネル 厚30 両面アルミパネル アルミ水切・堅樋・付属金物・ シーリング等含 W1830×D800 [A-64]	2	か所			
[製作金物]						
屋外階段-1 スチール手摺	H=1200 平部 溶融亜鉛メッキ 手摺:SUS 38φ HL	7.9	m			
	手摺:スチールFB-12×50 支柱:スチールFB-12×50 @800内外 格子:13φ @100内外 [A-53]					
屋外階段-1 スチール手摺	H=1150 傾斜部 溶融亜鉛メッキ 手摺:SUS 38φ HL	15	m			
	手摺:スチールFB-12×50 支柱:スチールFB-12×50 @800内外 格子:13φ @100内外 [A-53]					

建築工事		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋外階段-2 スチール手摺	H=1200 平部 溶融亜鉛メッキ 手摺:SUS 38φ HL	2.2	m			
	手摺:スチールFB-12×50 支柱:スチールFB-12×50 @800内外 格子:13φ @100内外 [A-53]					
屋外階段-2 スチール手摺	H=1150 傾斜部 溶融亜鉛メッキ 手摺:SUS 38φ HL	15.8	m			
	手摺:スチールFB-12×50 支柱:スチールFB-12×50 @800内外 格子:13φ @100内外 [A-53]					
屋外階段-3 スチール手摺	H=1150 平部 溶融亜鉛メッキ 手摺:SUS 38φ HL	4.4	m			
	繋ぎ:スチールFB-12×50 支柱:スチールFB-12×50 @810 格子:13φ @90 [A-54]					
屋外階段-3 スチール手摺	H=1100 傾斜部 溶融亜鉛メッキ 手摺:SUS 38φ HL	13	m			
	繋ぎ:スチールFB-12×50 支柱:スチールFB-12×50 @810 格子:13φ @90 [A-54]					
パルコニー スチール手摺	H=1200 溶融亜鉛メッキ 手摺:FB-12×50 下部:FB-12×125	93.4	m			
	手摺子:FB-9×50 @70 [A-62]					
ワークテラス-1 スチール手摺	H=1200 溶融亜鉛メッキ 手摺:FB-12×50 控え柱:FB-12×50 @1200	40.6	m			
	下棧:FB-12×50 手摺子:FB-9×50 @100 [A-62]					
ワークテラス-1 スチール手摺片開戸	W800×H1200 溶融亜鉛メッキ 手摺:FB-12×50 控え柱:FB-12×50 @1200	1	か所			
	下棧:FB-12×50 手摺子:FB-9×50 @100 [A-62]					
ワークテラス-1 スチール手摺	H=1200 溶融亜鉛メッキ 手摺:FB-12×50 支柱:FB-12×50 @1200	8.3	m			

建築工事		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下棧:FB-12×50 手摺子:FB-9×50 @100 [A-62]					
ワークテラス-2 スチール手摺(壁付)	H=830 溶融亜鉛メッキ 手摺:FB-12×50 支柱:FB-12×50 @1000 手摺子:FB-9×50 @100 [A-62]	20.9	m			
1F スチール手摺(平部)	H=1200 溶融亜鉛メッキ 手摺:FB-12×50 下部:FB-12×125 手摺子:FB-9×50 @70 [A-62]	7.9	m			
1F スチール手摺(勾配部)	H=1200 溶融亜鉛メッキ 手摺:FB-12×50 下部:FB-12×125 手摺子:FB-9×50 @70 [A-62]	1.5	m			
木ルーバー軽量鉄骨 天井下地	受材:L-50×50×4 @900 吊材:FB-50×6 @900 ブレース:L-50×50×4(1対/15㎡) ルーバー取付金物(木材支給) ふところ高1.5m未満 RC面インサート共 [A-60]	23.6	㎡			
[EXP. J]	[A-66・67]					
①屋根-屋根 EXP. J金物	アルミ製 厚2.0 W=800 クリアランス 300mm 可動量 ±150mm	10.2	m			
	EVシート 耐火帯12.5ミリ H800-APR-ST 耐火仕様					
①屋根-屋根 EXP. J金物	小口フタ	1	か所			
②屋根-外壁 EXP. J金物	アルミ製 厚2.0 W=635 クリアランス 300mm 可動量 ±150mm	13.7	m			
	EVシート 耐火帯12.5ミリ H635-APW 耐火仕様					

建築工事 金属工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
②屋根-外壁 EXP. J金物	小口フタ	2	か所			
②屋根-外壁 EXP. J金物	90° コーナー	1	か所			
③外壁-外壁 EXP. J金物	エラストマー製 W=300 熱可塑性エラストマー アルミ押出型材	8.5	m			
	クリアランス 300mm 可動量 ±150mm EVシート 耐火帯12.5ミリ					
	EU-300 耐火仕様					
④外壁コーナー EXP. J金物	エラストマー製 W=300 熱可塑性エラストマー アルミ押出型材	8.5	m			
	クリアランス 300mm 可動量 ±150mm EVシート 耐火帯12.5ミリ					
	EU-300 耐火仕様					
[その他]						
天井 SUS防鳥網		116	m ²			
軒天換気スリット	SUS W30 防虫網付	356	m			代価表 0108
足洗い 鋼製グレーチング ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅300	1	か所			
ステンレス製グレーチング ますふた	枠付 30mm@ 平型 T-2 ます幅450	2	か所			
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅35	93.4	m			
階段蹴込 溶接金網	φ3.2-100×100	11.4	m ²			代価表 0105

建築工事 金属工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水溝 溶接金網	φ 3. 2-100×100	62. 4	m ²			代価表 0106
階段踏面 溶接金網	φ 3. 2-100×100	30. 3	m ²			代価表 0107
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1. 0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	205	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	25形(屋外) H300～500程度	11. 8	m			
【内部】						
[軽 鉄]						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	1, 866	m ²			
大階段上 RFL 間仕切 軽軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	109	m ²			
ライニング 軽軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	137	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0042
吊戸幕板下り壁 軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H100	2. 5	m			代価表 0092
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H150	3. 2	m			代価表 0093
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H160	3	m			代価表 0094
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H200	104	m			代価表 0095
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H270	5. 5	m			代価表 0096

建築工事 細目別内訳

87

建築工事		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H345	72.6	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H420	8.3	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H450	6.8	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H500	14.3	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H550	2.9	m			代価表 0097
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H600	7.9	m			代価表 0098
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H800	7.4	m			代価表 0099
軽量鉄骨下がり壁 下地	65形 @450 下地張りあり	30.3	m ²			代価表 0100
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0043
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	551	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	169	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	3,603	m ²			
[下地金物]						
木ルーバー下地軽量 鉄骨天井下地	受材:L-50×50×4 @900 吊材:FB-50×6 @900 ブレース:L-50×50×4(1対/15m ²)	217	m ²			
	ルーバー取付金物(木材支給) ふところ高1.5m未満 RC面インサート共 [A-60]					

建築工事						
金属工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LGS面 黒板・ホワイトボード 補強	スチット 100×50×20×2.3 LGSに溶接 [A-59]	88.4	m			
ロールスクリーンボックス 取付下地	St-t1.6 100×150 [A-138]	16	m			
ライニング衛生器具 下地補強	C-75×45×15×2.3	118	m			
壁付手摺(LGS面) 下地補強	H=300 St-PLt1.6程度	9.1	m			
SW補強下地	H=180(梁下)	6.5	m			
SW補強下地 (収納部)	H=1000	3.3	m			
[製作金物]						
タイル〜ビニル床シート (玄関他)床見切り	SUS FB 6×15 (アンカー付) [A-58]	16.4	m			
フローリング〜ビニル 床シート床見切り	SUS FB 6×15	76.9	m			
昇降口床 砂落とし溝	W20+100+20×H20 SUS-HL 厚2.0曲加工(糸180) [A-58]	44.4	m			
サッシ取合い方立	W192/50×L90 PL-45×30×2.3 St-t1.6加工 [A-60]	20.8	m			
屋内運動場 吹抜 手摺金物	H=1000 支柱:PL-50×12 @900 受金物:PL-50×6@900	116	m			
	L-50×50×6 木格子別計上 [A-62]					
屋内運動場 吹抜 手摺振止め控え	H2600×D1000 L型 支柱:φ89.1×3.2 天端PL-6 受け:PL-50×9(2枚)	7	か所			
	PL-9 1-M16 [A-62]					

建築工事						
金属工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋内運動場 キャットウォーク手摺	H=1150 手摺:FB-12×50 支柱:FB-12×50 @900 [A-51]	28	m			
図書室・廊下他 手摺(腰窓部)	H=1115 手摺・下端:FB-12×50 下端枠:FB-12×90 手摺子:FB-12×50 @150 [A-62]	17.5	m			
大階段上(RF) 手摺	H=1200 手摺:FB-12×50 支柱:FB-12×50 @1000 [A-48・50]	16.1	m			
[EXP. J]	[A-66・67]					
⑨床-床 EXP. J金物	W=660 クリアランス300 可動量±150 ステンレス製 耐火使用	4.6	m			
⑩床コーナー EXP. J金物	W=585 クリアランス300 可動量±150 ステンレス製 耐火使用	7.5	m			
⑦内壁-内壁 EXP. J金物	W=300 クリアランス300 可動量±150 熱可塑性エラストマー	16.2	m			
⑧内壁コーナー EXP. J金物	W=300 クリアランス300 可動量±150 熱可塑性エラストマー	5.4	m			
⑤天井-天井 EXP. J金物	W=300 クリアランス300 可動量±150 熱可塑性エラストマー	18.3	m			
⑥天井コーナー EXP. J金物	W=300 クリアランス300 可動量±150 熱可塑性エラストマー	16.4	m			
[その他]						
階段ノンスリップ 金物	W=35 ステンレス製 コムタイプ入	67.4	m			
屋内運動場 キャットウォーク フィンプロア	W=800 [A-51]	12.5	m			
ピット 化粧蓋床下点検口	SUS製 600角(防水防臭型・鍵付)	3	か所			代価表 0101

建築工事 金属工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビット 化粧蓋マンホール	鋳鉄製 φ600(防水防臭型・鍵付)	2	か所			代価表 0102
タラップ (梯子型)	ステンレス製 8-31-2	2	m			
タラップ (梯子型上部)	ステンレス製 8-31-2 1.5m	1	か所			
ビット タラップ (足掛)	ステンレス製 8-31-1	4	か所			
ビット タラップ 手掛け	ステンレス製 8-31-1	4	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	64	か所			
SK掃除用具掛	W=690 ステンレスハ イブ φ21.7 Sカン 5個付 [展開-14他]	1	か所			
SK掃除用具掛	W=650 ステンレスハ イブ φ21.7 Sカン 5個付	1	か所			
SK掃除用具掛	W=730 ステンレスハ イブ φ21.7 Sカン 5個付	1	か所			
SK掃除用具掛	W=740 ステンレスハ イブ φ21.7 Sカン 5個付	2	か所			
SK掃除用具掛	W=750 ステンレスハ イブ φ21.7 Sカン 5個付	1	か所			
SK掃除用具掛	W=770 ステンレスハ イブ φ21.7 Sカン 5個付	1	か所			
SK掃除用具掛	W=800 ステンレスハ イブ φ21.7 Sカン 5個付	5	か所			
SK掃除用具掛	W=850 ステンレスハ イブ φ21.7 Sカン 5個付	1	か所			
SK掃除用具掛	W=860 ステンレスハ イブ φ21.7 Sカン 5個付	1	か所			

[illegible]

左官工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
屋根 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて アス防下地	1,999	m ²			
屋根 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1,931	m ²			
花壇 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	46.9	m ²			
バルコニー床 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	170	m ²			
庇 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	38.6	m ²			
床 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	4.6	m ²			
床 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 目地切 @3000	279	m ²			代価表 0111
ハコ屋天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	12.7	m ²			
基礎天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	31.9	m ²			
笠木天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 幅75	94.9	m			代価表 0112
笠木天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 幅150	180	m			代価表 0113
笠木天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 幅200	221	m			代価表 0114
排水溝 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 幅100	54	m			代価表 0115
ベンチ床 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	5.6	m ²			

建築工事 細目別内訳

93

建築工事 左官工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手洗い床 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	5.5	m ²			
手洗い笠木 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 幅80	16.4	m			代価表 0116
屋根 防水入隅処理	モルタル	838	m			
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	78.6	m ²			
階段踏面 モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	78.7	m ²			
階段蹴込 モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	2.1	m ²			
マット下床 モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	4.3	m ²			
階段踏面 防水モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚30 ラスこすり共	41.7	m ²			代価表 0117
排水溝 防水モルタルり	W=250	23.3	m			
排水溝 防水モルタルり	W=450	126	m			代価表 0118
床 カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	51.6	m			
外壁 複層塗材 E	ALCパネル面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	73.7	m ²			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	230	m			
【内部】						
ピット床 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	30.6	m ²			

建築工事 細目別内訳

94

左官工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	61.7	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 厚張物(フローリング)下地	3,249	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 鋼製床下地	970	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物(防塵塗装)下地	42.1	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	1,872	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	グリーンケスフロア(置敷式)下地 -	237	m ²			
階段手摺天端 コンクリート直均し仕上	金ごて W=200 塗装下地	6.3	m			代価表 0109
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	60.6	m ²			
踊場床 モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	9	m ²			
階段モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	22.8	m ²			
幅木モルタル塗り	H=60 木ごて タイル下地	11.7	m			代価表 0110
建具周囲 モルタル充填	内部建具	320	m			
計						

建築工事		建具工事		アルミニウム製建具+鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(アルミ製建具)						
AD-101 外開きフロアヒンジドア +FIX窓ランマ窓8連窓	W11660×H2690	1	か所			
AD-102 片引き戸	W2665×H2100 戸袋付	1	か所			
AW-101 引違窓ランマカバリ	W1000×H1410	1	か所			
AW-102 引違窓 2連窓	W(1500+1900)×H2100	4	か所			
AW-103 引違窓ランマカバリ	W1800×H1670	2	か所			
AW-104 引違窓ランマFIX	W1800×H2680	1	か所			
AW-105 引違窓2段+FIX窓ランマカバリ 2連窓	W3465×H2990	2	か所			
AW-106 引違窓ランマカバリ 2連窓	W3490×H2090	2	か所			
AW-107 引違窓+引違窓FIX窓ランマカバリ 4連窓	W7050×H2890	1	か所			
AW-108 引違窓2段+FIX窓ランマカバリ 2連窓	W4215×H2990	1	か所			
AW-109 引違窓	W1900×H1530	1	か所			
AW-109A 引違窓ランマカバリ 2連窓	W2790×H1640	1	か所			
AW-110 両袖片引き窓ランマカバリ	W3020×H1840	1	か所			
AW-111 引違窓ランマカバリ 3連窓	W5540×H1840	1	か所			

建築工事		建具工事	アルミニウム製建具+鋼製建具			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-112 引違窓ランマカバリ 2連窓	W3385×H1840	1	か所			
AW-113 引違窓 2連窓	W3720×H1880	1	か所			
AW-114 引違窓ランマカバリ 4連窓	W4970×H1250	1	か所			
AW-115 引違窓ランマカバリ 2連窓	W2250×H1250	1	か所			
AW-116 引違窓 2連窓	W2350×H900	1	か所			
AW-117 引違窓 2連窓	W2790×H900	1	か所			
AW-118 引違窓 4連窓	W6380×H1750	1	か所			
AW-119 引違窓2段+両袖片 引き窓 3連窓	W6715×H2680	1	か所			
AW-120 引違窓2段+両袖片 引き窓 3連窓	W7050×H2680	2	か所			
AW-121 FIX窓+片引き窓ラン マカバリ 2連窓	W3050×H2840	1	か所			
AW-122 FIX窓+片引き窓ラン マカバリ 2連窓	W2750×H2550	1	か所			
AW-123 FIX窓+引違窓ランマ カバリ 2連窓	W2915×H2040	1	か所			
AW-124 FIX窓+引違ランマカバ リ 2連窓	W3050×H2680	2	か所			
AW-125 片引き窓ランマカバリ	W1570×H2640	1	か所			
AW-126 両袖片引き窓ランマ カバリ 2連窓	W6400×H2090	2	か所			

建築工事 細目別内訳

97

建築工事		建具工事	アルミニウム製建具+鋼製建具			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-127 突出し窓ランマカバリ 3連窓	W4040×H900	4	か所			
AW-128 引違窓 3連窓	W5300×H500	3	か所			
AW-129 引分け窓+FIX窓+ 引違窓+引違段窓 4連窓	W(3470+1410+3775)×H2680	6	か所			
AW-130 引分け窓+FIX窓+ 引違窓+引違段窓 4連窓	W(3135+1410+3775)×H2680	1	か所			
AW-131 開き窓+FIX窓 4連窓	W5720×H2635	1	か所			
AW-132 引違窓FIX窓+FIX 窓ランマカバリ 2連窓	W2715×H2890	1	か所			
AW-133 引違窓2段+FIX窓 2連窓	W2750×H2680	1	か所			
AW-201 引違窓ランマカバリ	W1000×H1410	1	か所			
AW-202 引違窓	W1500×H1530	1	か所			
AW-203 引違窓ランマカバリ	W1800×H1520	2	か所			
AW-204 引違窓2段	W1800×H2530	2	か所			
AW-204A 引違窓2段	W1800×H2595	2	か所			
AW-205 引違窓2連窓	W2740×H1530	1	か所			

建築工事		建具工事	アルミニウム製建具+鋼製建具			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-206 引違窓ランマカバリ 2連窓	W2915×H2030	2	か所			
AW-207 下段FIX窓2連+上 段両袖片引き窓	W3200×H3045	1	か所			
AW-207A 下段FIX窓2連+上 段両袖片引き窓ラン マバリ	W3200×H3045	1	か所			
AW-208 下段FIX窓+上段引 違窓	W1600×H3045	2	か所			
AW-208A 下段FIX窓+上段引 違窓ランマカバリ	W1600×H3045	2	か所			
AW-209 引違窓ランマカバリ 2連窓	W3385×H1840	1	か所			
AW-210 引違窓	W1000×H900	1	か所			
AW-211 引違窓ランマカバリ 3連窓	W5540×H1840	1	か所			
AW-212 引違窓ランマカバリ 3連窓	W6715×H1840	1	か所			
AW-213 引違窓ランマカバリ 2連窓	W2250×H1410	1	か所			
AW-214 引違窓ランマカバリ 4連窓	W4970×H1410	1	か所			
AW-215 引違窓 4連窓	W7050×H1530	1	か所			
AW-217 引違窓ランマFIX窓 3連窓	W5300×H2210	2	か所			
AW-217A 引違窓ランマFIX 3連窓	W5200×H2210	1	か所			

建築工事		建具工事		アルミニウム製建具+鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-218 引違窓+引違窓FIX 窓ランマカマリ 3連窓	W5100×H2840	1	か所			
AW-219 引違窓ランマカマリ 4連窓	W7050×H2190	1	か所			
AW-220 引違窓2段+引違窓 4連窓	W6380×H2680	1	か所			
AW-221 引違窓ランマカマリ	W1800×H2520	1	か所			
AW-222 引違窓+引違窓FIX 窓 4連窓	W7810×H2515	1	か所			
AW-223 FIX窓+引違窓ランマ カマリ 2連窓	W2385×H2410	1	か所			
AW-224 FIX窓+引違窓2段ラ ンマカマリ 2連窓	W3050×H3140	2	か所			
AW-225 FIX窓2段+縦入り 窓ランマFIX 7連窓	W7070×H3615	2	か所			
AW-226 引違窓ランマFIX窓+F IX 15連窓	W24930×H2500	2	か所			
AW-227 FIX窓 3連窓	W5720×H2650	1	か所			
AW-228 縦入り窓+FIX窓ラン マFIX	W900×H4300	4	か所			
AW-229 両袖片引き窓+片 引きランマFIX 3連窓	W7930×H3130	2	か所			
AW-229A 両袖片引き窓+片 引きランマFIX 3連窓	W7490×H3130	4	か所			
AW-230 両袖片引き窓+片 引きランマFIX 3連窓	W7050×H3130	4	か所			
AW-301 突出し窓+FIX窓 11連窓	W16000×H835	1	か所			

建築工事		建具工事		アルミニウム製建具+鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-302 突出し窓+FIX窓 5連窓	W6745×H835	4	か所			
AW-302A 突出し窓+FIX窓 5連窓	W7050×H835	2	か所			
AW-303 突出し窓+FIX窓 5連窓	W6745×H835	2	か所			
AW-303A 突出し窓+FIX窓 5連窓	W7050×H835	2	か所			
AW-304 突出し窓+FIX窓 16連窓	W16125×H2657 電動OP	1	か所			
AW-305 突出し窓+FIX窓 16連窓	W16125×H3387 電動OP	1	か所			
AG-301 ガリ窓	W1600×H400	1	か所			
(鋼製建具)						
SD-101 片開きフラッシュドア	W800×H2100	4	か所			
SD-102 片開きフラッシュドア	W900×H2100	3	か所			
SD-102A 片開きフラッシュドア	W900×H2100	1	か所			
SD-102B 片開きフラッシュドア	W900×H2100 ガリ付き	7	か所			
SD-102C 片開きフラッシュドア	W900×H2100	1	か所			
SD-103 片開き点検口	W600×H1200	10	か所			
SD-104 片開き点検口	W500×H1200	1	か所			

建築工事		建具工事		アルミニウム製建具+鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD-105 両開きフラッシュドア	W1200×H2100	1	か所			
SD-105A 両開きフラッシュドア	W1200×H2100	2	か所			
SD-106 両開きフラッシュドア	W1800×H2100	3	か所			
SD-106A 両開きフラッシュドア	W1800×H2100	1	か所			
SD-108 片開きフラッシュドア	W600×H2100	6	か所			
SD-108A 片開きフラッシュドア	W600×H2100	1	か所			
SD-109 片引きハガー戸	W2320×H2740	2	か所			
SD-110 引分けハガー戸	W1800×H2100	3	か所			
SD-111 引分けハガー戸	W2220×H2100	1	か所			
SD-113 引分けハガー戸	W1800×H2300	3	か所			
SD-114 戸袋付2枚折りたたみ戸	W2275×H2655	1	か所			
SD-115 戸袋付2枚折りたたみ戸	W2200×H2655	1	か所			
SD-116 両開きアングルドア	W2000×H2500	5	か所			
SD-121 両開きフラッシュドア	W2400×H2100	1	か所			
SD-122 両開きフラッシュドア	W1800×H2100 ガラス付き	1	か所			

建築工事		建具工事		アルミニウム製建具+鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD-201 片開き点検口	W600×H1200	9	か所			
SD-203 片開きフラッシュドア	W900×H2100	3	か所			
SD-203A 片開きフラッシュドア	W900×H2100 ガリ付き	5	か所			
SD-203B 片開きフラッシュドア	W900×H2100	1	か所			
SD-204 片開きフラッシュドア	W600×H2100	1	か所			
SD-205 両開きフラッシュドア	W1800×H2100	1	か所			
SD-205A 両開きフラッシュドア	W1800×H2100	1	か所			
SD-205B 両開きフラッシュドア	W1800×H2100	2	か所			
SD-206 両開きフラッシュドア+ 両袖FIX窓ランマFIX	W2650×H2680	1	か所			
SD-208 戸袋付片開き防火 戸	W1075×H2660	1	か所			
SD-209 戸袋付2枚折りた たみ戸	W2275×H2700	1	か所			
SD-210 戸袋付2枚折りた たみ戸	W2400×H2700	1	か所			
SD-211 片開きフラッシュドア	W600×H2100	1	か所			
SD-301 片開き点検口	W600×H600	1	か所			
SF-101 三方枠	W800×H2100	2	か所			

建築工事		建具工事		アルミニウム製建具+鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SF-102 三方枠	W950×H2100	1	か所			
SF-103 三方枠	W1000×H2100	1	か所			
SF-104 三方枠	W1070×H2100	7	か所			
SF-105 一方枠	L2500	10	か所			
SF-106 三方枠	W1800×H2100	1	か所			
SF-201 三方枠	W1070×H2100	6	か所			
SF-202 一方枠	L2500	6	か所			
(シャッター)						
SS-101 防火防煙シャッター	W2350×H2700	2	か所			
SS-102 防火防煙シャッター	W2930×H2700	1	か所			
SS-103 防火防煙シャッター	W3000×H2700	1	か所			
SS-201 防火防煙シャッター	W2155×H2700	1	か所			
SS-202 防火防煙シャッター	W3790×H2700	1	か所			
PSS-1 パ°イフ°シャッター	W2350×H2700	1	か所			
計						

建築工事		建具工事		軽量鋼製建具+SLW+WP+TB		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(軽量鋼製建具)						
LSD-101 軽量スチール片引きハ ガー戸	W1050×H2100 ガリ付き	2	か所			
LSD-102 軽量スチール片引きハ ガー戸ランマFIX	W1200×H2680 ガリ付き	1	か所			
LSD-102A 軽量スチール片引きハ ガー戸ランマFIX	W1050×H2680	1	か所			
LSD-103 軽量スチール引違い戸 ランマFIX	W1900×H2680	3	か所			
LSD-103A 軽量スチール引違い戸 ランマFIX	W1900×H2680 ガリ付き	2	か所			
LSD-104 軽量スチール引違い戸 ランマFIX	W1900×H2680	5	か所			
LSD-105 軽量スチール引違い戸 ランマFIX	W1900×H2680 ガリ付き	2	か所			
LSD-106 軽量スチール片引きハ ガー戸	W1050×H2100	1	か所			
LSD-201 軽量スチール片引きハ ガー戸	W1050×H2100 ガリ付き	4	か所			
LSD-203 軽量スチール片引きハ ガー戸ランマFIX	W1200×H2680 ガリ付き	1	か所			
LSD-205 軽量スチール引違い戸 ランマFIX	W1900×H2680	7	か所			
LSD-205A 軽量スチール引違い戸 ランマFIX	W1900×H2680 ガリ付き	2	か所			
LSD-206 軽量スチール片引きハ ガー戸ランマFIX (スライディングウォール)	W1370×H2680	3	か所			

建築工事		建具工事		軽量鋼製建具+SLW+WP+TB		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SLW-1 スライディングウォール	W7000×H2700	1	か所			
(木製間仕切り)						
WP-1 木製学校間仕切り 6枚引分戸	W6455×H2635 戸袋・点検扉付	4	か所			
WP-2 木製学校間仕切り 6枚引分戸	W6790×H2635 戸袋、点検扉付	16	か所			
WP-3 木製学校間仕切り 2枚引分戸	W3594×H2635 戸袋、点検扉付	4	か所			
WP-4 木製学校間仕切り 2枚引分戸	W3430×H2635 片面戸袋付	2	か所			
WP-5 木製学校間仕切り 2枚引分戸 (トイレブース)	W3430×H2635 片面戸袋付	3	か所			
TB-101 トイレブース	扉：4か所	1	か所			
TB-102 トイレブース	扉：1か所	1	か所			
TB-103 トイレブース	扉：2か所	1	か所			
TB-104 トイレブース	扉：1か所	1	か所			
TB-105 トイレブース	扉：4か所	1	か所			
TB-107 トイレブース	扉：2か所	1	か所			
TB-108 トイレブース	扉：1か所	1	か所			

建築工事		建具工事		軽量鋼製建具+SLW+WP+TB		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TB-109 トイレブース	扉：5か所	1	か所			
TB-110 トイレブース	扉：2か所	1	か所			
TB-111 トイレブース	扉：1か所	1	か所			
TB-112 トイレブース	扉：1か所	1	か所			
TB-113 トイレブース	扉：2か所	1	か所			
TB-114 トイレブース	扉：2か所	1	か所			
TB-115 トイレブース	扉：1か所	1	か所			
TB-116 トイレブース	扉：2か所	1	か所			
TB-117 トイレブース	扉：3か所	1	か所			
TB-118 トイレブース	扉：2か所	1	か所			
TB-119 トイレブース	扉：1か所	1	か所			
TB-120 トイレブース	扉：1か所	1	か所			
TB-201 トイレブース	扉：4か所	1	か所			
TB-202 トイレブース	扉：1か所	1	か所			
TB-203 トイレブース	扉：2か所	1	か所			

建築工事		建具工事		軽量鋼製建具+SLW+WP+TB		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TB-204 トイレブース	扉：1か所	1	か所			
TB-205 トイレブース	扉：4か所	1	か所			
TB-207 トイレブース	扉：2か所	1	か所			
TB-208 トイレブース	扉：1か所	1	か所			
TB-209 トイレブース	扉：4か所	1	か所			
TB-210 トイレブース	扉：1か所	1	か所			
TB-211 トイレブース	扉：2か所	1	か所			
TB-212 トイレブース	扉：1か所	1	か所			
TB-213 トイレブース	扉：2か所	1	か所			
TB-214 トイレブース	扉：1か所	1	か所			
TB-215 トイレブース	扉：2か所	1	か所			
TB-1 隔て板	W700	4	か所			
TB-2 隔て板	W1460	1	か所			
TB-3 隔て板	W800	1	か所			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

109

建築工事		建具工事		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
複層ガラス	強化4+A6+強化5 特寸 2.18㎡以下 シーリング 別途 清掃別途	112	㎡			
複層ガラス	強化4+A6+強化5 特寸 4.45㎡以下 シーリング 別途 清掃別途	54.1	㎡			
複層ガラス	型板4+A6+強化5 特寸 2.18㎡以下 シーリング 別途 清掃別途	19.9	㎡			
複層ガラス	Low-E4+A12+強化5 特寸 2.18㎡以下 シーリング 別途 清掃別途	949	㎡			
複層ガラス	Low-E4+A12+強化5 特寸 4.45㎡以下 シーリング 別途 清掃別途	164	㎡			
複層ガラス	Low-E4+A12+型板4 特寸 2.18㎡以下 シーリング 別途 清掃別途	11.2	㎡			
強化ガラス	厚4.0 特寸2.18㎡以下 シーリング 別途 清掃別途	65.9	㎡			代価表 0119
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	17.1	㎡			
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	16.7	㎡			
耐熱結晶化ガラス	厚8.0 19㎡ 厚5.0 0.41㎡	1	式			
合わせ複層ガラス	Low-E4+A6+ (PW6.8+FL6)	11.4	㎡			代価表 0120
合わせガラス	FL6+PW6.8 特寸 4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	53.7	㎡			
計						

建築工事 塗装工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
天井 E P 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	162	m ²			
軒天 木材保護塗料塗り (WP)	木部 A種 素地ごしらえ共	322	m ²			
S U C 塗り	木部細幅物300mm以下	189	m			代価表 0129
木ルーバー軽鉄天井 下地 S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	131	m			
壁 フッ素樹脂光触媒 クリア塗り(RDC)	RC面 一般	2,885	m ²			
【内部】						
屋内運動場 鉄骨 表し面 S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程B塗料A(鉛・クロムフリ-1種)	3,572	m ²			
大階段鉄骨表し部 S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程B塗料A(鉛・クロムフリ-1種)	304	m ²			
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程B塗料A(鉛・クロムフリ-1種)	8.1	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	966	m			
階段室木笠木 S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	5.9	m			
壁 E P - G 塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地B種	4,189	m ²			
壁 E P - G 塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	306	m ²			
天井 E P - G 塗り	ボード面 工程B種(見上) 素地B種	37.1	m ²			

建築工事 塗装工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 E P 塗り	ボード面 工程B種(見上) 素地B種	74.9	m ²			
天井 E P 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	10.2	m ²			
壁 S U C 塗り	木部 一般	946	m ²			代価表 0121
木製階段 S U C 塗り	木部	124	m ²			代価表 0122
木製カーテンボックス S U C 塗り	木部	158	m ²			代価表 0123
木製手摺木格子 S U C 塗り	木部	592	m ²			代価表 0124
壁 S U C 塗り	合板面 一般	612	m ²			代価表 0125
天井 S U C 塗り	木部 見上げ	660	m ²			代価表 0126
天井羽目板裏面 S U C 塗り	木部 1回塗り	126	m ²			代価表 0127
天井 S U C 塗り	合板面 見上げ	12.5	m ²			代価表 0128
S U C 塗り	木部細幅物300mm以下	8,403	m			代価表 0129
木ルーバー軽鉄天井 下地 S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	1,202	m			
壁 珩素樹脂光触媒 クリア塗り(RDC)	RC面 一般	564	m ²			
階段手摺壁天端 珩素樹脂光触媒 クリア塗り(RDC)	W=200 RC面 一般	6.3	m			
天井 結露防止塗料塗り	ケイカル板面 見上げ	72.9	m ²			

建築工事 内外装工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ハイス)0.8FK 厚 8 目透かし	135	m ²			
軒天 けい酸 カルシウム板張り	厚6.0	27	m ²			代価表 0149
屋根下軒天 グラスウール敷込	厚100 24kg/m3	1,337	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	291	m			
【内部】						
[ボート]						
グラスウールB壁下 せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 突付け -	322	m ²			
大階段RFL壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 継目処理 -	109	m ²			
グラスウールB下り壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け -	80.4	m ²			
壁 普通硬質せっこう ボート	厚9.5 突付 下地 GB-R厚12.5共	299	m ²			代価表 0130
壁 普通硬質せっこう ボート	厚9.5 継目処理 下地 GB-R厚12.5共	1,169	m ²			代価表 0131
下り壁 普通硬質せっこう ボート	厚9.5 継目処理 下地 GB-R厚12.5共	104	m ²			代価表 0132
壁 普通硬質せっこう ボート	厚9.5 突付 下地 GB-R厚12.5共 GL工法	62.3	m ²			代価表 0133
壁 普通硬質せっこう ボート	厚9.5 継目処理 下地 GB-R厚12.5共 GL工法	978	m ²			代価表 0134

建築工事 内外装工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
曲面壁 繊維混入せっこう ボード	厚8.0 突付 下地 FGボード 厚8.0共	13	m ²			代価表 0135
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け -	905	m ²			
壁 (巾木) シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 -	18.6	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け -	199	m ²			
壁 (巾木) シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 -	6.7	m ²			
化粧けい酸 カルシウム板	厚6.0 目地シーリング ボード 面	1,164	m ²			
化粧ケイカル板ボード 出隅処理	アルミジョイナー	62.9	m			代価表 0136
流し廻り 壁見切縁	アルミ製	2.5	m			
2F 屋内運動場壁 グラスウール 吸音板張り	32K 厚さ25mm ガラスクロス スピントルピン共	402	m ²			
耐火面処理 せっこうボード 継目処理	継目処理工法 (テーパーエッジ)	1,938	m ²			
天井吸音板間スリット せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	74.9	m ²			
天井ハーベストパネル下 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 突付け	962	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラパーチン 突付け	551	m ²			
下り天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラパーチン 突付け	3.8	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚9.5共	3,480	m ²			代価表 0137

建築工事						
内外装工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下り天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚12 不燃下張GB-R 厚9.5共	31.7	m ²			代価表 0138
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ハイス)0.8FK 厚 6 目透かし	81.2	m ²			
下り壁 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ハイス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 目透かし	1.9	m ²			
天井 ハーベストパネル	厚8.0 有孔 塗装品	962	m ²			
壁ボード出隅処理 壁見切縁	塩化ビニル製	182	m			
天井RD間スリットPB小口(両側)見切縁 目地ジョイナー	塩ビ製 ボード用	500	m			
壁LGS～RC下地取合い目地 目地ジョイナー	塩ビ製 ボード用	203	m			
下り壁見切縁	塩化ビニル製	179	m			
天井廻縁	塩化ビニル製	2,644	m			
[OAフロア]						
フリーアクセスフロア	H=100 [A-58]	237	m ²			
フリーアクセスフロア端部ボタナー処理	H=100	119	m			
[床仕上]						
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	1,274	m ²			
階段ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	22.8	m ²			

建築工事						
内外装工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
踊場 ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	9	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	28.9	m ²			
WC ビニル床シート	厚2.0 防汚タイプ 多湿部 熱溶接工法	302	m ²			代価表 0139
WC ビニル床シート立上げ	H=60 厚2.0 防汚タイプ 多湿部 熱溶接工法	415	m			代価表 0140
ビニル床シート	厚2.0 耐薬品 一般部 熱溶接工法	185	m ²			代価表 0141
ビニル床シート	柄 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	71	m ²			
ビニル床シート立上げ	H=300 柄 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	45.2	m			代価表 0142
ビニル床シート立上げ 上端アルミ見切縁	ケイカル板 専用シヨイター [A-58]	460	m			代価表 0143
男子WC 汚垂シート	W=550 厚2.0	8.9	m			代価表 0144
男子WC 汚垂シート	W=600 厚2.0	12.2	m			代価表 0145
帯電防止 ビニル床タイル	厚4.0 OAフロア面	237	m ²			
床 防塵塗装	ウレタン系防塵塗料 コーティング工法	42.1	m ²			
ビニル幅木	高さ60	711	m			
階段ビニル幅木	ささら 高さ330	14.6	m			
[壁仕上]						

建築工事 内外装工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 ビニルクロス	ホート面	34.2	m ²			
[耐火間仕切]						
耐火間仕切	GB-R-H厚9.5+GB-F厚12.5 両面 LGS65形共	1,249	m ²			
耐火間仕切	GB-R-H厚9.5+GB-F厚12.5 両面 LGS100形共	44.6	m ²			代価表 0146
耐火間仕切	GB-F厚21+GB-F厚21 片面 LGS65形共	17.5	m ²			
耐火間仕切	GB-F厚21+GB-F厚21 片面 LGS100形共	51.8	m ²			代価表 0147
耐火遮音間仕切	GB-R-H厚9.5+GB-F厚12.5 両面 LGS65形 GW厚50(24kg/m3)共	309	m ²			
耐火遮音間仕切 曲面	FGホート厚8.0+FGホート厚8.0 両面 LGS65形 GW厚50(24kg/m3)共	5.8	m ²			代価表 0148
耐火シーリング	四周(両面共)	1,649	m			
耐火シーリング	片面	46.8	m			
耐火遮音シーリング	四周(両面共)	259	m			
[断熱材]						
外廻り壁 硬質ウレタンフォーム吹付	厚50	1,968	m ²			
外廻りスラブ下 硬質ウレタンフォーム吹付	厚50	460	m ²			
WC廻り間仕切内 グラスウール充填	厚50 24kg/m3	535	m ²			

建築工事 仕上ユニット工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
ハコット	VH-Ⅱ型	4	か所			
プラットフォーム 車止め	合成ゴム製衝撃吸収材	3	m			
樋受石	コンクリート製 350×180×H130	6	か所			
【内部】						
[鋼製床]						
鋼製床組	H=500 体育館用 大引鋼:□-50×50×15×1.6t @900	842	m ²			
	根太鋼:□-30×35×1.2t @300 捨板 耐水合板別計上 [A-58]					
体育館用フローリング [※] 捨張り 耐水合板	厚15 鋼製床組面	842	m ²			
体育館用フローリング [※]	厚18(表層6mm) 現場ポリッシャー掛け 水性ウレタン2液1回塗り [A-58]	842	m ²			
屋内運動場 鋼製 床用 床下点検口	600角 アルミ枠 [A-132]	3	か所			
屋内運動場 床換気口	1000×200 アルミ製 [A-132]	16	か所			
鋼製床廻り巾木 取合 EXP [※] ム	18×20 [A-132]	117	m			
屋内運動場 床点検口廻り EXP [※] ム	18×20 [A-132]	7.2	m			
屋内運動場 床換 気口廻り EXP [※] ム	18×20 [A-132]	38.4	m			

建築工事		仕上ユニット工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製床組	H=100 音楽室用	129	m ²			
[造作家具]						
K-1 昇降口前 展示ケース	W6400×H2100 D550 本体：ポリ合板フラッシュ仕上 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0	1	か所			
	ガラス戸：トーマイ強化ガラス 厚5.0 ハカマ アルミハカマ 錠 シリンダーフッッシュ錠					
	開き戸：ポリ合板貼仕上げ 厚20 窓部 トーマイ強化ガラス 厚5.0 錠 面付シリンダー錠ツマミ兼用型					
	格子：タモ集成材 30×30(取外可) 可動棚：トーマイ強化ガラス 厚5.0 棚受 ロイヤル R-110G(クローム)					
	棚柱 ロイヤル ASF-1 (クローム) 下部扉：ポリ合板フラッシュ仕上 厚20 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0					
	引手 下部掘込手掛 錠 面付シリンダー錠ツマミ兼用 巾木 :ポリ合板貼仕上 [A-110]					
K-2 ホール ステンレス流し台	W2600×H1000 D700 甲板：メラミンボーストフォームカウンター シンク：ステンレス 厚1.2 #400加工	1	か所			
	裏面結露防止剤付 本体：ポリ合板フラッシュ仕上 小口 エッジテープ 貼仕上					
	扉：ポリ合板フラッシュ仕上 厚20 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0 ツマミ トーム型ツマミ φ20 WB仕上					
	巾木：ポリ合板貼仕上					
K-3 ワークスペース1-3 ステンレス流し台	W3040×H1000 D700 甲板：メラミンボーストフォームカウンター シンク：ステンレス 厚1.2 #400加工	1	か所			
	裏面結露防止剤付 本体：ポリ合板フラッシュ仕上 小口 エッジテープ 貼仕上					
	扉：ポリ合板フラッシュ仕上 厚20 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0 ツマミ トーム型ツマミ φ20 WB仕上					

建築工事 仕上ユニット工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	巾木：ポリ合板貼仕上					
K-4 1・2F ワークスペース ステンレス流し台	W2040×H1000 D700 甲板：メラミンボートフォームカウンター シンク：ステンレス 厚1.2 #400加工	12	か所			
K-5 1・2F 理科室 ・図工 ステンレス流し台	W2640×H1000 D700 甲板：メラミンボートフォームカウンター シンク：ステンレス 厚1.2 #400加工	4	か所			
	裏面結露防止剤付 本体：ポリ合板フラッシュ仕上 小口 エッジテープ 貼仕上					
	扉：ポリ合板フラッシュ仕上 厚20 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0 ツマリ トーム型ツマリ φ20 WB仕上					
	巾木：ポリ合板貼仕上					
K-6 1F普通・少人数教室 ベンチ	W(1450+1100)×H350 D350 座面：珞集成材 厚30 UC仕上 小口 R15 面取り	7	か所			
	下台：ポリ合板貼仕上 下地 ラワンランバー組 巾木：ポリ合板貼仕上 [A-111]					
K-7 1F 廊下1-2 資料配布用棚	W1550×H800 D400 天板：メラミン化粧板貼仕上 厚30 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0	2	か所			
	本体：ポリ合板フラッシュ仕上 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0 固定棚：ポリ合板フラッシュ仕上 厚20					
	小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0 巾木：ポリ合板貼仕上 [A-111]					
K-8 2F 廊下 展示棚	W2000×H1500 D400 天板：メラミン化粧板貼仕上 見付50 小口 メラミン化粧板貼仕上	4	か所			
	本体：ポリ合板フラッシュ仕上 小口 エッジテープ 貼仕上 扉：ポリ合板フラッシュ仕上 厚20					
	小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0 引手 下部掘込手掛 可動棚：ポリ合板フラッシュ仕上 厚20					
	小口 エッジテープ 貼仕上 棚受 タボ棚受 φ10 巾木：ポリ合板貼仕上 [A-111]					

建築工事		仕上ユニット工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K-9 2F 廊下 展示棚	W1200×H1500 D400 天板・棚板：メラミン化粧板貼仕上 見付50	1	か所			
	小口 メラミン化粧板貼仕上 本体：ポリ合板フラッシュ仕上 小口 エッジテープ 貼仕上					
	扉：ポリ合板フラッシュ仕上 厚20 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0 引手 下部掘込手掛					
	可動棚：ポリ合板フラッシュ仕上 厚20 小口 エッジテープ 貼仕上 棚受 タボ 棚受 φ10					
	巾木：ポリ合板貼仕上 [A-111]					
F-10 2F 図書室支 所コーナー 司書カウンター	W(2280+1100)×H700 D600 天板・棚板：メラミン化粧板貼仕上 厚30	1	か所			
	小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0 本体：ポリ合板フラッシュ仕上 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0					
	扉：ポリ合板フラッシュ仕上 厚20 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0 ツミ トーム型ツミ φ20					
	(WB仕上) 引出し：ポリ合板フラッシュ仕上 厚20 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0					
	レール 2段引スライドレール L=450 可動棚：ポリ合板フラッシュ仕上 厚20 小口 エッジテープ 貼仕上					
	棚受 タボ 棚受 φ10 巾木：ポリ合板貼仕上 [A-111]					
K-11 2F 大階段 書架	W6800×H1300～3521 D570 本体：ポリ合板フラッシュ仕上 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0	1	か所			
	固定棚：ポリ合板フラッシュ仕上 厚20 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0 巾木：ポリ合板貼仕上 [A-111]					
K-12 2F 図書室 本棚	W2840×H3000 D400 縦板：ポリ合板貼仕上 厚25 小口 エッジテープ 貼仕上	1	か所			
	固定棚：ポリ合板貼仕上 厚25 小口 エッジテープ 貼仕上 巾木：ポリ合板貼仕上 [A-112]					

建築工事		仕上ユニット工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SK棚板	W650×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	1	か所			
SK棚板	W690×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	1	か所			
SK棚板	W730×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	1	か所			
SK棚板	W740×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	2	か所			
SK棚板	W750×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	1	か所			
SK棚板	W770×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	1	か所			
SK棚板	W800×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	5	か所			
SK棚板	W850×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	1	か所			
SK棚板	W860×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	1	か所			
SK棚板	W880×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	1	か所			
SK棚板	W900×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	1	か所			
SK棚板	W1250×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	1	か所			
[体育器具]	屋内運動場					
折畳バスケットコート	CD1121400 [A-134]	2	組			
助木	W4600×H2650 HB011S05 5欄型 取付器具共 [A-134]	1	か所			

建築工事 仕上ユニット工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床金具	KD014000 バレーボール・テニス用 AS型 φ76用 [A-133]	4	か所			
床金具	KD054000 バドミントン用 AS型 φ40用 [A-133]	8	か所			
セパレーターネット	HA111000 W24000×H9000 ネット:ビニロン110mm目 白 片開きチェーン操作式	1	か所			
ギャラリー前 防球ネット(短手)	HA311000 W24000×H5100 ネット:ビニロン110mm目 白 片開き手引き式	2	か所			
ギャラリー前 防球ネット(長手)	HA311000 W31500×H3200 ネット:ビニロン110mm目 白 両開き手引き式	2	か所			
[コートライン]	屋内運動場 [A-133]					
メインバスケットボールコート	28000×15000 実線ライン幅50mm	1	面			
ミニバスケットボールコート	21000×12000 実線ライン幅50mm	2	面			
サブバスケットボールコート (6人制)	18000×9000 実線ライン幅50mm	2	面			
サブバスケットボールコート (小学生)	16000×8000 実線ライン幅50mm	2	面			
バドミントンコート	13400×6100 実線ライン幅40mm	4	面			
[移動書架]	[A-139]					
1F 書庫移動書架	W3200×D1905×H2280 1連単式 可動棚 5段6台 W315×D1905×H2280 1連単式 固定棚 5段1台	1	か所			
[ホースフォーム]						

建築工事 仕上ユニット工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライニング 甲板	W=150 メラミンボ [®] ストフォーム 厚20	117	m			
ライニング 甲板	W=300 メラミンボ [®] ストフォーム 厚20	13.6	m			
ライニング 甲板	W=190 メラミンボ [®] ストフォーム 厚20	2.2	m			
[サイン]						
A 突出サイン	W255×H210 ABS樹脂成形品 フレーム:アルミ型材	42	か所			
	表示基盤:樹脂板 スプリング [®] 可動式 [A-115]					
B 平付サイン	W200×H75 ベース:アルミ複合板3t+捨て板3t 表示:インクジェット出力シート貼	26	か所			
	マットラミネート加工 捨て板:構造用両面テープ [®] 弾性接着剤 ヒース併用 [A-116]					
C 突出ビクトサイン	W255×H210 ABS樹脂成形品 フレーム:アルミ型材	26	か所			
	表示基盤:樹脂板 スプリング [®] 可動式 [A-117]					
D ドアフィルム貼文字	H=35 カッティングシート貼 [A-118]	3	か所			
D ドアフィルム貼文字	H=100 カッティングシート貼 [A-118]	9	か所			
E壁付案内板	W800×H1110 本体:スチール板金 1.6加工 焼付塗装仕上(壁面近似色)	1	か所			
	スチール角パイプ □30 飾りヒース TB-6-10-TB(クローム) アクリル板クリア 3t W630×H930 [A-119]					
a 校名サイン	W1360×H150 SUS製 切文字 3t HL仕上 スタッド3mm ポイント [®] 充填接着	1	か所			

建築工事 仕上ユニット工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	10mm浮かしパイプ付 [A-120]					
b SUS平付ピクト	W200×H200 ベース:SUS t1.0 焼付塗装仕上 ピクト:カッティングシート貼	2	か所			
	4φ穴あけ SUS化粧ビス 12φ [A-121]					
c 衝突防止マーク	W200*4×H50 カッティングシート白(裏のり白) 内貼 [A-122]	61	か所			
[電動ロールスクリーン]						
TRS-1・8 電動ロール スクリーン	W1990×H1710 [A-138 以下同]	2	か所			
TRS-2・7 電動ロール スクリーン	W1990×H2110	2	か所			
TRS-3・6 電動ロール スクリーン	W1990×H2510	2	か所			
TRS-4・5 電動ロール スクリーン	W1990×H2910	2	か所			
電動ロールスクリーン スイッチ	液晶マルチコントローラー	1	か所			
[その他]						
屋内運動場 美術パト	手動昇降式 L=10000 吊点数:5 ワイヤ:φ4 パイプ:φ42.7	1	式			
特殊防滑教室 トップライト部 遮光ルーバー	980×2020 ポリカールーバー [A-57]	4	か所			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字鋳 SUS製 300×300	1.4	m ²			代価表 0167
大階段 誘導用及び 注意喚起用床材	点字鋳 SUS製 300×300	2.2	m ²			代価表 0168

建築工事 仕上ユニット工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火器ボックス	埋込型 既製品	16	か所			
消火器ボックス	置床型 既製品	2	か所			
天付カーテンレール	アルミ製 シングル	12.7	m			
天吊カーテンレール	H=600 アルミ製 [A-59]	29.4	m			
天吊カーテンレール コーナー加算	アルミ製 シングル	10	か所			
屋内運動場 空調吹出口 防球がら	φ 300 [A-61]	24	か所			
階段 壁付手摺	樹脂製 φ 34 フラケット共	23.8	m			
ビット 人通口	VU 600 φ L=500	3	か所			代価表 0154
ビット 人通口	VU 600 φ L=800	1	か所			代価表 0155
ビット外部 通気管	VP 100 φ L=500 ベントキャップ (防虫網付)	5	か所			代価表 0156
ビット 通気管	VP 100 φ L=500	2	か所			代価表 0157
ビット 通気管	VP 100 φ L=800	2	か所			代価表 0158
ビット 通水管	VP 100 φ 半割 L=500	2	か所			代価表 0159
ビット 通水管	VP 100 φ 半割 L=800	2	か所			代価表 0160
計						

[illegible]

建築工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	4,586	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	6,363	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 ピット	1,858	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 吹き抜け(その他)	496	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	6,363	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 ピット	1,858	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 吹き抜け(その他)	496	m ²			
計						

建築工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	6,363	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 ビ ッ ト	1,858	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 吹き抜け(その他)	496	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	4,054	m ²			代価表 0007
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満	338	m ²			代価表 0008
脚立足場		476	m ²			代価表 0009
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	738	m			代価表 0010
計						

建築工事 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0008
脚立足場		4,355	m ²			代価表 0001
桝組棚足場	階高5.0m以上5.7m未満	816	m ²			代価表 0002
桝組棚足場	階高5.7m以上7.4m未満	219	m ²			代価表 0003
桝組棚足場	階高10.8m以上12.5m未満	1,123	m ²			代価表 0004
階段仕上足場		82.2	m ²			代価表 0005
シャフト内足場		15.8	m ²			代価表 0006
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0009
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類	4,391	m ²			代価表 0011
小幡ネット張り (層間塞ぎ)	防炎ホ°リエステル	813	m			代価表 0012
計						

建築工事 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0010
仮設材運搬 (杵組本足場) (手すり先行方式)	建杵幅900(二枚布)	4,392	m ²			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	2階建	476	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	杵組本足場用(手すり先行方式)	738	m			
仮設材運搬 (地足場)		4,586	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	4,355	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	2,158	m ²			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		82.2	m ²			
仮設材運搬 (シャフト内足場)		15.8	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		4,391	m ²			
仮設材運搬 (小幡ネット)		813	m			
計						

建築工事 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0011
根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	1,193	m ³			
根切り	総掘り 法付オープンカット	5,251	m ³			
計						
床付け		1	式			別紙 00-0012
床付け	つぼ, 布掘り	376	m ²			
床付け	総掘り	2,788	m ²			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0013
埋戻し(B種)	- 発生土	1,980	m ³			
計						

建築工事 別紙明細

135

建築工事 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
盛土		1	式			別紙 00-0014
盛土(B種)	発生土	176	m3			
計						
建設発生土運搬		1	式			別紙 00-0015
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間無し 0.3km以下	4,247	m3			
計						
建設発生土処分		1	式			別紙 00-0016
敷きならし	締め固め共	4,247	m3			
計						
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0017
土工機械運搬	根切り、埋戻し	4	往復			
計						

[illegible]

建築工事 別紙明細

139

建築工事		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0023
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	7.9	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	2,360	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	227	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	1,720	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	1,075	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	93.3	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0024
コンクリートポンプ圧送	100m3/回以上	5,513	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	100m3/回以上	38	回			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3/回未満	1	回			
計						

[illegible]

建築工事 別紙明細

141

建築工事		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐震スリット		1	式			別紙 00-0026
耐震スリット	垂直 壁厚150 スリット厚25	0.8	m			代価表 0039
耐震スリット	垂直 壁厚180 スリット厚25	99.1	m			代価表 0040
耐震スリット	垂直 壁厚180 スリット厚30	2.4	m			代価表 0041
耐震スリット	垂直 壁厚180 スリット厚35	167	m			代価表 0042
耐震スリット	垂直 壁厚180 スリット厚40	234	m			代価表 0043
耐震スリット	垂直 壁厚200 スリット厚25	1.8	m			代価表 0044
耐震スリット	垂直 壁厚220 スリット厚30	2.5	m			代価表 0045
耐震スリット	水平 壁厚180 スリット厚25	228	m			代価表 0046
計						
目地棒		1	式			別紙 00-0027
型枠目地棒	打継目地	835	m			代価表 0047
型枠目地棒	誘発目地	388	m			代価表 0048
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0042
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 600×2000mm	1	か所			代価表 0069
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 600×2100mm	4	か所			代価表 0070
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2100mm	4	か所			代価表 0071
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2100mm	6	か所			代価表 0072
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2500mm	2	か所			代価表 0073
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 950×2500mm	2	か所			代価表 0074
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1000×2100mm	1	か所			代価表 0075
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1050×2100mm	2	か所			代価表 0076
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1070×2100mm	4	か所			代価表 0077
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2100mm	1	か所			代価表 0078
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2700mm	1	か所			代価表 0079
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2100mm	1	か所			代価表 0080
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1900×2700mm	4	か所			代価表 0081
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2000×2500mm	4	か所			代価表 0082

建築工事 金属工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0042
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ダクト等四方補強 500×1200mm	1	か所			代価表 0083
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ダクト等四方補強 600×1200mm	14	か所			代価表 0084
(耐火間仕切)						
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 600×2100mm	1	か所			代価表 0070
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×1800mm	1	か所			代価表 0085
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2100mm	2	か所			代価表 0071
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2100mm	12	か所			代価表 0072
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 950×2100mm	1	か所			代価表 0086
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1050×2100mm	7	か所			代価表 0076
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1070×2100mm	9	か所			代価表 0077
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×1800mm	1	か所			代価表 0087
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2100mm	1	か所			代価表 0078
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2700mm	1	か所			代価表 0079
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2100mm	2	か所			代価表 0080

建築工事 金属工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0042
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2500mm	1	か所			代価表 0088
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1900×2100mm	4	か所			代価表 0089
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1900×2700mm	11	か所			代価表 0081
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タ`外等四方補強 600×1200mm	4	か所			代価表 0084
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2100mm	2	か所			代価表 0090
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 2470×2700mm	3	か所			代価表 0091
計						
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0043
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボ`ト`等切込み共	64	か所			
計						

共通仮設費(積上) 明細

157

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

1

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

2

校舎					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備		1	式		
動力設備		1	式		
受変電設備		1	式		
構内情報通信網設備		1	式		
構内交換設備		1	式		
情報表示設備		1	式		
映像・音響設備		1	式		
拡声設備		1	式		
誘導支援設備		1	式		
テレビ共同受信設備		1	式		
防犯・入退室管理設備		1	式		
火災報知設備		1	式		
構内配電線路		1	式		
構内通信線路		1	式		
計					

電気設備工事 科目別内訳

4

撤去工事

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

5

校舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備		1	式		
計					
動力設備		1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
情報表示設備		1	式		
計					
映像・音響設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

6

校舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
誘導支援設備		1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
防犯・入退室管理設備		1	式		
計					
火災報知設備		1	式		
計					
構内配電線路		1	式		
計					
構内通信線路		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

7

屋内運動場

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備		1	式		
計					
動力設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
情報表示設備		1	式		
計					
映像・音響設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
火災報知設備		1	式		

校舎 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【電灯設備】	電灯幹線 校舎					
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	32	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	8mm ²	2	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	22mm ²	5	m			
EM-CETケーブル	22mm ² ラック	12	m			
EM-CETケーブル	22mm ² ビット・天井	4	m			
EM-CETケーブル	38mm ² 管内	5	m			
EM-CETケーブル	38mm ² ラック	155	m			
EM-CETケーブル	38mm ² ビット・天井	23	m			
EM-CETケーブル	60mm ² ラック	51	m			
EM-CETケーブル	100mm ² ラック	217	m			
EM-CETケーブル	100mm ² ビット・天井	8	m			
EM-CETケーブル	150mm ² ラック	144	m			
EM-CETケーブル	150mm ² ビット・天井	5	m			
EM-CEEケーブル	2mm ² -6C ラック	95	m			

電気設備工事 細目別内訳

11

校舎 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C ヒット・天井	2	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 10C ラック	95	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 10C ヒット・天井	2	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	5	m			
電灯動力盤	L P - 1 屋内自立型	1	面			
電灯動力盤	L P - 2 屋内自立型	1	面			
電灯盤	L - 職員 屋内自立型(上部ダクト共)	1	面			
電灯盤	L - 理科 屋内壁掛型(上下ダクト共)	1	面			
電灯盤	L - 家庭 屋内自立型(上部ダクト共)	1	面			
電灯盤	L - 図工 屋内埋込型	1	面			
電灯盤	L - 音楽 屋内埋込型	1	面			
【電灯設備】	電灯分岐(一般照明) 校舎					
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	6	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ラック	18	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ヒット・天井	1,795	m			

校舎 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	431	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 露出	45	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	83	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒット・天井	3,209	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	272	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C レスウェイ内	565	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 露出	7	m			
EM-CPEEケーブル	1.2 mm- 2C ヒット・天井	117	m			
EM-CPEEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	90	m			
EM-CPEEケーブル	1.2 mm- 2C レスウェイ内	501	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	270	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	323	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	98	m			
2種金属線び (MM2)	C型 幅40×高さ45mm	485	m			

電気設備工事 細目別内訳

13

校舎 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2種金属線び(MM2) 附属品	ジャンクションボックス(1～4方出)	60	個			
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	19(16) 1個用1方出	1	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	19(16) 2方出	1	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 1方出	1	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 2方出	3	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 3方出	1	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	230	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	75	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	133	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	22	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 3個用	1	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 ブランク	1	個			
LED照明器具	A40	47	個			
LED照明器具	A52	15	個			
LED照明器具	As40	5	個			

電気設備工事 細目別内訳

14

校舎 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	Aw52	13	個			
LED照明器具	Aw69	15	個			
LED照明器具	B52調光	18	個			
LED照明器具	B69調光	4	個			
LED照明器具	D32調光	144	個			
LED照明器具	D52調光	48	個			
LED照明器具	D69調光	21	個			
LED照明器具	E69調光	27	個			
LED照明器具	F20	1	個			
LED照明器具	G26	22	個			
LED照明器具	G52	54	個			
LED照明器具	H52調光	54	個			
LED照明器具	H69調光	114	個			
LED照明器具	I200	40	個			
LED照明器具	Is60	53	個			

電気設備工事 細目別内訳

15

校舎 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	Iw100	3	個			
LED照明器具	J調光	6	個			
LED照明器具	K	80	個			
LED照明器具	L	342	個			
LED照明器具	M	2	個			
LED照明器具	N調光	16	個			
LED照明器具	Q	19	個			
LED照明器具	S	1	個			
LED照明器具	T	16	個			
LED照明器具	V調光	8	個			
LED照明器具	c	1	個			
調光機器	天井埋込型 (職員室用)	3	個			
調光機器	リモコン (職員室用)	1	個			
調光機器	壁掛型 (校長室設置)	1	個			
調光機器	ロータリー式スイッチ(金属プレート付) (教室用)	22	個			

電気設備工事 細目別内訳

16

校舎 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調光機器	高天井用リモコン	3	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 -	30	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 -	24	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム付 -	21	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×4 ネーム付 -	17	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×5 ネーム付 -	2	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×6 ネーム付 -	1	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×9 ネーム付 -	1	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム付 -	6	個			
防水埋込スイッチ	1P 15A ×1	1	個			
操作ユニット (ガードプレート付)	1回路用	14	個			
操作ユニット (ガードプレート付)	2回路用	18	個			
天井取付熱線センサ 付自動スイッチ	親器 広角型 明るさセンサ付 (100V)	21	個			
天井取付熱線センサ 付自動スイッチ	親器 広角型 明るさセンサ付 (200V)	6	個			
天井取付熱線センサ 付自動スイッチ	子器 広角型	5	個			

電気設備工事 細目別内訳

17

校舎 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井取付熱線センサ付自動スイッチ	子器 換気扇接続端子付 (100V)	20	個			
天井取付熱線センサ付自動スイッチ	照明換気連動 明るさセンサ付 (100V)	5	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	91	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	21	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	25	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(75)	6	か所			
【電灯設備】	電灯分岐(防災照明)校舎					
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ラック	14	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ヒット・天井	602	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	11	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	11	m			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	13	個			
非常用LED照明器具	X1	3	個			
非常用LED照明器具	X2	1	個			
非常用LED照明器具	X3	1	個			

校舎 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
誘導灯	Y	21	個			
誘導灯	Z1	18	個			
誘導灯	Z2	1	個			
誘導灯	Z3	1	個			
【電灯設備】	コンセント分岐 校舎					
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ラック	16	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	491	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	527	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	3	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	191	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	4,276	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	3,236	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	18	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C OA床内	163	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	31	m			

電気設備工事 細目別内訳

19

校舎 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	138	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ヒット・天井	16	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内 (PF・CD)	5	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (内外溶融亜鉛メッキ) 22mm	3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (内外溶融亜鉛メッキ) 28mm	31	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	475	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3,216	m			
プルボックスSS形 防水 (SUS)	300×300×200接地端子付	1	個			
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	31(28) 1個用1方出	2	個			
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	31(28) 1個用2方出	4	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	543	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	49	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	32	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	116	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め 接地極付) 125V	46	個			

電気設備工事 細目別内訳

20

校舎		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	143	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	147	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	8	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (抜止め 接地極×2付 一体形) 125V	1	個			
コンセント(露出)	2P15A×2 (接地極×2付) 125V	2	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	14	個			
床用コンセント	2P15A×2 (抜止め 接地極×2付)	49	個			
ハネスジョイントボックス	3芯・4分岐(0A床用)	12	個			
ハネス用OAタップ (マグネット付)	コード5m 2P15AE付×2(125V) 抜止め形	5	個			
ハネス用OAタップ (マグネット付)	コード5m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	18	個			
ゴムヘース付フック	L=150	44	個			
計						

校舎 動力設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【動力設備】	動力幹線 校舎					
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	3	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	22mm ²	3	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	60mm ²	344	m			
EM-CETケーブル	14mm ² 管内	3	m			
EM-CETケーブル	14mm ² ラック	45	m			
EM-CETケーブル	22mm ² ラック	22	m			
EM-CETケーブル	150mm ² ラック	73	m			
EM-CETケーブル	200mm ² ラック	89	m			
EM-CETケーブル	250mm ² ラック	89	m			
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管 51mm	3	m			
ケーブルラックZM形	400B 1段目	179	m			
ケーブルラックZM形	500B 1段目	26	m			
ケーブルラックZM形	800B 1段目	11	m			
ケーブルラックZ35形	400B 1段目	26	m			

校舎 動力設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラックZ35形	500B 1段目 蓋付	88	m			
ケーブルラックZ35形	800B 1段目 蓋付	15	m			
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用)	ラック幅= 400	10	か所			
ケーブルラック貫通処理 (床貫通処理用)	ラック幅= 800	3	か所			
動力盤	P－R A 屋外自立型(基礎建築工事)	1	面			
動力盤	P－R B 屋外自立型(基礎建築工事)	1	面			
コムベース付ブロック	L=150	346	個			
【動力設備】	動力分岐 校舎					
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	65	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	8mm2	76	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	14mm2	10	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	15	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	28	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	4	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	3	m			

校舎 動力設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	38mm2 管内	7	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	38	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	4	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	41	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	1	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	9	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	11	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ラック	45	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ヒット・天井	205	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	4	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ラック	3	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C ラック	5	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C ヒット・天井	69	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C FEP内(PF・CD)	3	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい・埋込配管 28mm	6	m			

電気設備工事 細目別内訳

24

校舎 動力設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 28mm	9	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 42mm	15	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 54mm	11	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 70mm	4	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 82mm	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	3	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	4	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	50mm ビニル被覆有・防水	15	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	63mm ビニル被覆有・防水	11	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	76mm ビニル被覆有・防水	4	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	83mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
ケーブルラックZ35形	500B 1段目 蓋付	51	m			
プルボックスSS形 防水(SUS)	300×300×200接地端子付	1	個			
金属製 露出丸形ボックス	31(28) 1方出	1	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	2	個			

校舎 動力設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
押釦 (カートプレート付)	動作表示灯付	1	個			
コムヘース付フック	L=150	174	個			
【動力設備】	動力分岐(設備機器電源) 校舎					
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ラック	12	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ヒット・天井	570	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	38	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	60	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒット・天井	1,713	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	9	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ヒット・天井	221	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	19	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ヒット・天井	23	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内(PF・CD)	102	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	38	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	120	m			

[illegible]

校舎 受変電設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【受変電設備】	校舎					
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	22	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm ²	11	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	38mm ²	11	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	100mm ²	11	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm ² 屋内	1	か所			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	55	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 28mm	11	m			
高圧受電盤	屋外キュービクル(基礎建築工事)	1	面			
低圧電灯盤No. 1	屋外キュービクル(基礎建築工事)	1	面			
低圧電灯盤No. 2	屋外キュービクル(基礎建築工事)	1	面			
低圧電灯盤No. 3	屋外キュービクル(基礎建築工事)	1	面			
低圧動力盤No. 1	屋外キュービクル(基礎建築工事)	1	面			
低圧動力盤No. 2	屋外キュービクル(基礎建築工事)	1	面			
SC・SR盤	屋外キュービクル(基礎建築工事)	1	面			

電気設備工事 細目別内訳

28

校舎 受変電設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付属品・予備品		1	組			
立会検査費		1	組			
梱包・輸送費		1	組			
盤内配線復元 作業費		1	組			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4306-2013	モルト 単相 6kV-210/105V 100kVA	3	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4306-2013	モルト 三相 6kV-210V 200kVA	2	台			
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	モルト 形 (L=6%用) 50kvar	1	台			
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	モルト 形 L=6% (50kvar用)	1	台			
テマント監視装置		1	組			
接地極 (銅板式)	900×900×1.5t	3	か所			
接地極 (銅板式)	600×600×1.5t	1	か所			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
計						

電気設備工事 細目別内訳

29

校舎 構内情報通信網設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【構内情報通信網設備】	校舎					
導入線(PF管内)		702	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	702	m			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	104	個			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	3	個			
情報用アウトレット(金属製)	(A)校務用	9	個			
情報用アウトレット(OAフロアプレート)	(A)校務用	9	個			
電話・情報用アウトレット(フロアプレート)	電話用モジュラージャック×1 (A)校務用情報用モジュラージャック×1	1	個			
電話・情報用アウトレット(フロアプレート)	電話用モジュラージャック×1 (A)校務用情報用モジュラージャック×1 (B)校内用情報用モジュラージャック×1	1	個			
情報用アウトレット(金属製)	(B)校内用	37	個			
計						

校舎 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【構内交換設備】	校舎棟					
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm ²	404	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 4C ヒット・天井	23	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 4C FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-EBTケーブル	0.65mm ² 2P 管内	4	m			
EM-EBTケーブル	0.65mm ² 2P ラック	223	m			
EM-EBTケーブル	0.65mm ² 2P ヒット・天井	1,611	m			
EM-EBTケーブル	0.65mm ² 2P FEP内 (PF・CD)	113	m			
EM-EBTケーブル	0.65mm ² 2P OA床内	371	m			
EM-TKEEケーブル	0.65mm ² 30P ラック	233	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	117	m			
ケーブルラックZM形	400B 1段目	392	m			
ケーブルラックZ35形	400B 1段目	12	m			
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用)	ラック幅= 400	14	か所			

電気設備工事 細目別内訳

31

校舎 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラック貫通処理 (床貫通処理用)	ラック幅= 400	3	か所			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	37	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	6	個			
端子盤	T-1 屋内自立型(通信用SPD共)	1	面			
端子盤	T-2 屋内自立型(通信用SPD共)	1	面			
電話主装置	19インチラック共	1	台			
多機能電話機	壁掛金具共	49	台			
多機能電話機	(停電用)卓上型	2	台			
一般電話機	(内線用)アナログ	9	台			
電話用アウトレット (金属製)	6極4芯	41	個			
電話用アウトレット (OA7070プレート)	6極4芯	18	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	184	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	91	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	3	か所			
計						

校舎 情報表示設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【情報表示設備】	時刻表示 校舎					
EM-CPEE-ケーブル	0.9 mm- 2P 管内	5	m			
EM-CPEE-ケーブル	0.9 mm- 2P ラック	190	m			
EM-CPEE-ケーブル	0.9 mm- 2P ヒット・天井	30	m			
EM-CPEE-ケーブル	0.9 mm- 2P FEP内(PF・CD)	5	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	5	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	8	個			
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個			
基地局	時計自動調針用	7	個			
GPSアンテナ	時計自動調針用	1	個			
子時計(無線式)	(A) 壁掛丸型 φ310(屋内用) (落下防止用SUSワイヤー付)	1	個			
子時計(無線式)	(B) 壁掛丸型 φ500(屋内用) (落下防止用SUSワイヤー付)	1	個			
屋外時計	太陽電池電波時計 φ800 SUS製 (カバー付)両面ボール型・基礎共	2	台			
計						

校舎 映像・音響設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【映像・音響設備】	校舎棟					
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	18	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ヒット・天井	17	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	12	m			
4S8-EMケーブル	管内	9	m			
4S8-EMケーブル	ヒット・天井	28	m			
4S8-EMケーブル	FEP内 (PF・CD)	17	m			
EM-STPケーブル	CAT6A 4P ヒット・天井	6	m			
EM-STPケーブル	CAT6A 4P FEP内 (PF・CD)	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 19mm	27	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	31	m			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	19(16) 1方出	4	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	7	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	1	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 4個用	1	個			

校舎		映像・音響設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワゴンアンプ	(音楽室用) 240W	1	台			
ワゴン接続プレート	(音楽室用)	1	面			
メインスピーカー	(音楽室用) 天井吊下形 (落下防止用SUSワイヤー付)	2	個			
ワゴンアンプ	(会議室用) 600W	1	台			
ワゴン接続プレート	(会議室用)	1	面			
メインスピーカー	(会議室用) 壁取付金具付 (落下防止用SUSワイヤー付)	2	個			
サブスピーカー	(会議室用) 天井埋込形	2	個			
液晶プロジェクター	(会議室用) 天吊型 (落下防止用SUSワイヤー付)	1	台			
電動スクリーン	(会議室用) 100型	1	台			
ワイヤレスアンテナ	壁・天井取付用	4	個			
ダイナミック型 デジタルワイヤレスマイク		2	個			
デジタルワイヤレスマイク	ハンド型	6	個			
デジタルワイヤレスマイク	タビオン型	1	個			
デジタルワイヤレスマイク用 充電器		5	個			
マイクスタンド	卓上形	7	個			

校舎 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【拡声設備】	校舎					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	10	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	6	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ラック	16	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	175	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	5	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ラック	181	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	2,244	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	116	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C ラック	95	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C ビッド・天井	2	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ラック	83	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビッド・天井	2	m			

校舎		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	67	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ビッド・天井	8	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内(PF・CD)	2	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 15P ラック	165	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 15P ビッド・天井	77	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 15P FEP内(PF・CD)	7	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 20P ラック	13	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ラック	92	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビッド・天井	8	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	131	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	10	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	132	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	44	個			
屋外入線カバー	防雨入線カバー	4	個			

電気設備工事 細目別内訳

38

校舎 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
非常・業務兼用 ラック型アンプ	(防災盤組込)(職員室用) 30局720W	1	台			
デスクアンプ	(放送室用) 30局720W	1	台			
天井埋込型スピーカー		12	個			
天井埋込型スピーカー	ATT付	66	個			
壁掛型スピーカー		37	個			
壁掛型スピーカー	ATT付	3	個			
コンバクトスピーカー	(ひがしっこホール用) 壁掛形 (落下防止用SUSワイヤー付)	4	個			
コンバクトスピーカー	(M)(放送室用) 壁掛形 (落下防止用SUSワイヤー付)	1	個			
コンバクトスピーカー	(B)(なかよし広場用) 防滴型 壁掛形 (落下防止用SUSワイヤー付)	2	個			
コアキシャルホーンスピーカー	(A)(グラウンド用) 壁掛形 (落下防止用SUSワイヤー付)	2	個			
アッテネータ	3W S(金属製)	44	個			
アッテネータ	30W S(金属製)	1	個			
アッテネーターパネル	(職員室用)	1	面			
電源制御器	電源制御器AC100V-800W	2	組			
移動用PAアンプ		1	台			

電気設備工事 細目別内訳

39

校舎		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワイヤレスアンテナ	(移動用PAアンプ用) 直付型	2	個			
接続プレート	(ひがしっこホール用)	1	面			
ラインアレイスピーカー	(ひがしっこホール用) (落下防止用SUSワイヤー付)	2	面			
移動用PAスピーカー	(スタンド共)	2	個			
マイクロホン	ダイナミック 単一指向性 -	2	個			
デジタルワイヤレスマイク	ハンド型	2	個			
デジタルワイヤレスマイク	タビオン型	1	個			
デジタルワイヤレスマイク用 充電器		2	個			
デジタルワイヤレスマイク ミキサー		1	個			
マイクスタンド	卓上形	1	個			
マイクスタンド	床置用フリーストップ形	1	個			
マイクスタンド	床上型フレーム付	1	台			
計						

校舎 誘導支援設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【誘導支援設備】	インターホン 校舎					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	17	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m			
EM-CPEEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	4	m			
EM-CPEEケーブル	1.2 mm- 5P ラック	131	m			
EM-CPEEケーブル	1.2 mm- 5P ピット・天井	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	2	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 3個用	1	個			
インターホン親機	モニター付 (電源アダプター共)	1	個			
カメラ付玄関子機	(増設呼出ボタン共)	1	個			
【誘導支援設備】	トイレ等呼出 校舎					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ラック	177	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	14	m			

電気設備工事 細目別内訳

41

校舎 誘導支援設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	13	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	14	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	13	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 6C ラック	118	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 6C ビッド・天井	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	26	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	16	個			
トイレ呼出表示器	5窓用(防災盤組込)(職員室用)	1	台			
トイレ呼出ブザー付 廊下灯		4	個			
トイレ呼出復旧釦		4	個			
トイレ呼出押釦		4	個			
トイレ呼出押釦 (ひも付)		4	個			
計						

校舎 テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【テレビ共同受信設備】	校舎					
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	101	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ラック	292	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ヒット・天井	1,039	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	126	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB OA床内	9	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 露出	5	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	20	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	15	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 露出	5	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 22mm	25	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	85	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	126	m			
プルボックスSS形 防水(SUS)	300×300×200	1	個			

校舎 テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	36	個			
直列ユニット (金属プレート)	(2端子) 中間	14	個			
直列ユニット (金属プレート)	(2端子) 端末	22	個			
直列ユニット (フローアプレート)	(OA床用) (1端子) 端末	1	個			
テレビアンテナ	UHF20EL (自立ポール金具共)	1	組			
テレビアンテナ	BS110° CS600φ (自立ポール金具共)	1	組			
ラジオアンテナ	FM5L	1	組			
ラジオアンテナ	AMホイップ	1	組			
増幅器	UHF/CS/BS	3	個			
1分岐器		1	個			
2分配器		1	個			
3分配器		1	個			
4分配器		3	個			
5分配器		2	個			
コームヘース付フック	L=150	36	個			

電気設備工事 細目別内訳

45

校舎 防犯・入退室管理設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【防犯・入退室管理設備】	警備用配管 校舎					
導入線		5	m			
導入線(PF管内)		530	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	5	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	530	m			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 1方出	1	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 2方出	2	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	69	個			
フラッシュプレート (金属製)	丸型 プランク	60	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	2	個			
防水パッキン付 カバープレート	(キースイッチ用)	6	個			
計						

校舎 火災報知設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【火災報知設備】	自動火災報知 校舎					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	145	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ラック	87	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	763	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	39	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	136	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ラック	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビッド・天井	193	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C ラック	88	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C ビッド・天井	19	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	20	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビッド・天井	4	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内(PF・CD)	4	m			

校舎		火災報知設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	857	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ピット・天井	64	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内(PF・CD)	16	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	20	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	109	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	155	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	41	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	16	m			
金属製 露出丸形ボックス	19(16) 1方出	10	個			
金属製 露出丸形ボックス	19(16) 2方出	3	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	19(16) 1方出	13	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	19(16) 2方出	20	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	19(16) 3方出	2	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	19(16) 4方出	2	個			

電気設備工事 細目別内訳

48

校舎 火災報知設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	133	個			
複合防災盤	自立型(4面体)	1	面			
総合盤	1級 埋込 感知器組込無	10	個			
機器收容箱 屋外型 (内器のみ)	(消火栓箱組込) 発信機・表示灯一体形	2	個			
起動装置	露出	1	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	109	個			
スポット形感知器	差動式 2種 防水	13	個			
スポット形感知器	定温式 特種 防水	25	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	10	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	15	個			
光電式煙感知器	2種 露出 自動試験機能付	6	個			
光電式煙感知器	2種 点検箱付 -	1	個			
火災報知 立会検査	P型1級	1	1 工事			
火災報知 立会検査	スポット感知器100個以上1個につき	94	1 工事			
【火災報知設備】	自動閉鎖 校舎					

電気設備工事 細目別内訳

49

校舎		火災報知設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ラック	338	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	61	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ラック	349	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ピット・天井	43	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	15	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 深型 D54	5	個			
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	15	個			
電磁リリース (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋 込	5	個			
【火災報知設備】	ガス漏れ火災警報 校舎					
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ラック	99	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	24	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	32	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	33	m			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	150×150×100	1	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	8	個			

電気設備工事 細目別内訳

51

校舎 構内配電線路						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【構内配電線路】	電力引込み 校舎					
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm ²	22	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm ² 管内	11	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm ² ビット・天井	1	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm ² FEP内 (PF・CD)	42	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm ² 露出	8	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm ² 屋外	1	か所			
導入線		11	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (内外溶融亜鉛メッキ) 82mm	4	m			
外部ケーブル保護用 厚鋼電線管 (G)	(82) 溶融亜鉛メッキ 一部防食テープ巻き	18	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	12	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	3	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(80)	83	m			
コンクリート柱 (建柱車)	12m- 19cm- 3.5kN	1	本			
根かせ	全長1.2m	1	本			

電気設備工事 細目別内訳

52

校舎 構内配電線路						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支線工事・ 装柱工事	装柱工事 高圧	1	か所			
高圧引込用負荷 開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モールトコーン口出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 ステンレス製 300A	1	台			
ハットホル(既製品) (B)	重耐重蓋共 900× 900×1300 一 般 部	2	個			
地中埋設標	コンクリート製	2	個			
接地極 (銅板式)	900×900×1.5t	1	か所			
高所作業車	トラック架装リフト フォーム型 12m 1日間	1	台			
建柱車	燃料・運搬費等含む	1	式			別紙 00-0001
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	46	m			
土工事費	電力引込み	1	式			別紙 00-0002
【構内配電線路】	低圧幹線 校舎					
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	8	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	3	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	60mm2	1	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	8mm2	226	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	14mm2	75	m			

校舎		構内配電線路				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	60mm2	23	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	1	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ヒット・天井	2	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内(PF・CD)	46	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ヒット・天井	1	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内(PF・CD)	23	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	7	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ヒット・天井	2	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	196	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ヒット・天井	3	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内(PF・CD)	97	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ヒット・天井	3	m			
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内(PF・CD)	114	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ヒット・天井	5	m			
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内(PF・CD)	165	m			

校舎 構内配電線路						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブ ^ル	200mm ² ヒ ^ョ ット・天井	1	m			
EM-CETケーブ ^ル	200mm ² FEP内 (PF・CD)	23	m			
EM-CETケーブ ^ル	250mm ² ヒ ^ョ ット・天井	1	m			
EM-CETケーブ ^ル	250mm ² FEP内 (PF・CD)	23	m			
EM-FP-CTケーブ ^ル	38mm ² ヒ ^ョ ット・天井	1	m			
EM-FP-CTケーブ ^ル	38mm ² FEP内 (PF・CD)	53	m			
EM-CEEケーブ ^ル	2mm ² - 2C ヒ ^ョ ット・天井	1	m			
EM-CEEケーブ ^ル	2mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	23	m			
EM-CEEケーブ ^ル	2mm ² - 6C 管内	1	m			
EM-CEEケーブ ^ル	2mm ² - 6C ヒ ^ョ ット・天井	1	m			
EM-CEEケーブ ^ル	2mm ² - 6C FEP内 (PF・CD)	32	m			
EM-CEEケーブ ^ル	2mm ² - 10C ヒ ^ョ ット・天井	1	m			
EM-CEEケーブ ^ル	2mm ² - 10C FEP内 (PF・CD)	23	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (内外溶融亜鉛メッキ) 36mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (内外溶融亜鉛メッキ) 54mm	1	m			

電気設備工事 細目別内訳

55

校舎 構内配電線路						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 82mm	1	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	39	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	138	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(65)	53	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	621	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(100)	277	m			
ハトホル(既製品) (B)	重耐重蓋共 900× 900×1300 一 般 部	2	個			
ハトホル(既製品) (B)セパレータ付	重耐重蓋共 900× 900×1300	4	個			
ハトホル(既製品) (C)	重耐重蓋共 1200×1200×1500 一 般 部	1	個			
地中埋設標	コンクリート製	7	個			
埋設標識シート	2倍長(W)150	185	m			
土工事費	低圧幹線 校舎	1	式			別紙 00-0003
【構内配電線路】	受水槽関係電気設備 校舎					
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	8mm2	16	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	15	m			

校舎 構内配電線路						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	18	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒット・天井	3	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	13	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	4	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ヒット・天井	1	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C 管内	27	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C 管内	3	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C ヒット・天井	1	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい・埋込配管 28mm	3	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 54mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	15	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	10	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	2	m			

電気設備工事 細目別内訳

57

校舎 構内配電線路						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (内外溶融亜鉛メッキ) 22mm	28	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	1	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	13	m			
金属製可とう電線 管 (電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	2	か所			
金属製可とう電線 管 (電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
金属製可とう電線 管 (電動機等接続)	63mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
プルボックスSS形 防水 (SUS)	200×200×150接地端子付	2	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	19(16) 3方出	1	個			
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	19(16) 1個用1方出	2	個			
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	19(16) 1個用2方出	2	個			
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個			
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	25(22) 1個用2方出	6	個			
電灯動力盤	L P - W 屋内壁掛型	1	面			

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

59

校舎 構内通信線路						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【構内通信線路】	通信引込み 校舎					
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm ²	28	m			
導入線		142	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 54mm	10	m			
外部ケーブル保護用 厚鋼電線管 (G)	(54) 溶融亜鉛メッキ 一部防食テープ巻き	132	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	28	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	205	m			
ハトホル(既製品) (A)	重耐重蓋共 600× 600× 900 一 般 部	2	個			
地中埋設標	コンクリート製	2	個			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	1	か所			
埋設標識シート	2倍長(W)150	64	m			
土工事費	通信引込み	1	式			別紙 00-0004
【構内通信線路】	一般通信用 校舎					
EM-HPケーブル	1.2mm ² 3C 管内	113	m			
EM-HPケーブル	1.2mm ² 3C FEP内(PF・CD)	347	m			

電気設備工事 細目別内訳

60

校舎 構内通信線路						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	67	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	234	m			
導入線		17	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (内外溶融亜鉛メッキ) 28mm	35	m			
外部ケーブル保護用厚鋼電線管 (G)	(28) 溶融亜鉛メッキ 一部防食テープ巻き	87	m			
外部ケーブル保護用厚鋼電線管 (G)	(82) 溶融亜鉛メッキ 一部防食テープ巻き	17	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	8	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	539	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	108	m			
プルボックスSS形 防水 (SUS)	300×300×200	2	個			
鋼管ポール	7m(基礎共)	2	本			
コアキシャルボンスピーカー	(C) (ポール側) ポール取付形 (落下防止用SUSワイヤー付)	1	個			
コアキシャルボンスピーカー	(P) (クラウド用) ポール取付形 (落下防止用SUSワイヤー付)	2	個			
ワイヤレスアンテナ	(クラウド用) ポール取付形 (防水ケース共)	2	個			
計						

屋内運動場		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【電灯設備】	電灯幹線 屋内運動場					
導入線		32	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 75mm	32	m			
電灯動力盤	L P - 1 B (屋内運動場) 屋内自立型(上部ダクト共)	1	面			
【電灯設備】	電灯分岐(一般照明) 屋内運動場					
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	4	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	34	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	71	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	2	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	2	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	92	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	26	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	73	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	14	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	26	m			

屋内運動場		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 露出	229	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 管内	30	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	2	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-CPEEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	12	m			
EM-CPEEケーブル	1.2 mm- 2C ラック	2	m			
EM-CPEEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	4	m			
EM-CPEEケーブル	1.2 mm- 2C 露出	67	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	30	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	4	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	12	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	73	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	71	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	26	m			

屋内運動場		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 2方出	1	個			
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	1	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	10	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	2	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	10	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 4個用	1	個			
LED照明器具	A40	2	個			
LED照明器具	B32調光	17	個			
LED照明器具	B52調光	3	個			
LED照明器具	Is60	2	個			
LED照明器具	K	2	個			
LED照明器具	0調光	36	個			
LED照明器具	Q	1	個			
LED照明器具	U69調光	2	個			
調光機器	天井取付型 (屋内運動場用) ガード・取付金具共	4	個			

電気設備工事 細目別内訳

64

屋内運動場		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調光機器	設定器 (屋内運動場用)	1	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 －	5	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム付 －	2	個			
防水埋込スイッチ	1P 15A ×1	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ12回路	1	個			
リモコンスイッチ収納盤	(屋内運動場)	1	面			
操作ユニット (ガードプレート付)	2回路用	2	個			
天井取付熱線センサ 付自動スイッチ	親器 広角型 明るさセンサ付 (100V)	2	個			
天井取付熱線センサ 付自動スイッチ	子器 換気扇接続端子付 (100V)	2	個			
【電灯設備】	電灯分岐(防災照明) 屋内運動場					
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 2C ラック	2	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 2C ビット・天井	33	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 2C FEP内(PF・CD)	32	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	30	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	7	個			

屋内運動場		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
誘導灯	YG	1	個			
誘導灯	Y2G	6	個			
【電灯設備】	コンセント分岐 屋内運動場					
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	94	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	13	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	12	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	429	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	42	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	1	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	4	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 4C 管内	13	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (内外溶融亜鉛メッキ) 22mm	8	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	5	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 25mm	13	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 31mm	42	m			

屋内運動場		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	94	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	433	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	4	m			
プルボックスSS形 防水 (SUS)	200×200×200接地端子付	1	個			
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	33	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	11	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	1	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	3	個			
コンセント(露出)	2P15A×2 (接地極×2付) 125V	1	個			
コンセント (カバープレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	9	個			
ゴムベース付ブロック	L=150	8	個			

屋内運動場		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【動力設備】	動力幹線 屋内運動場					
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm ²	35	m			
EM-FP-CTケーブル	38mm ² 管内	35	m			
導入線		32	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 54mm	30	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	5	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 75mm	32	m			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	400×400×200接地端子付	3	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	400×400×300接地端子付	1	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	600×600×200接地端子付	4	個			
【動力設備】	動力分岐 屋内運動場					
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	10	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm ²	56	m			
EM-CETケーブル	14mm ² 管内	6	m			
EM-CETケーブル	14mm ² ラック	4	m			

屋内運動場		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	38mm2 管内	7	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	8	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ヒット・天井	4	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	13	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	17	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ヒット・天井	8	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	4	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	4	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 42mm	6	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 54mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 70mm	4	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	5	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	9	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	50mm ビニル被覆有・防水	6	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	63mm ビニル被覆有・防水	1	か所			

電気設備工事 細目別内訳

70

屋内運動場		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製可とう電線管(電動機等接続)	76mm ビニル被覆有・防水	2	か所			
ケーブルラックZ35形	500B 1段目 蓋付	12	m			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	500×500×300接地端子付	1	個			
プルボックスSS形 防水(SUS)	500×500×300接地端子付	1	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
押釦 (ガードプレート付)	動作表示灯付	1	個			
電極棒 保持器共	3極	1	組			
コムベース付ブロック	L=150	38	個			
【動力設備】	動力分岐(設備機器電源) 屋内運動場					
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	19	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ラック	2	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	72	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	10	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	5	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	40	m			

電気設備工事 細目別内訳

71

屋内運動場 動力設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V ^ボ リエチレン絶縁 耐燃性 ^ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	63	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	19	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	63	m			
金属製 露出丸形ボックス	19(16) 1方出	1	個			
金属製 露出丸形ボックス	19(16) 2方出	2	個			
金属製 露出スイッチボックス	19(16) 1個用1方出	1	個			
金属製 露出スイッチボックス	19(16) 1個用2方出	1	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	13	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	4	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×1 ネーム付 - -	5	個			
計						

[illegible]

屋内運動場		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【構内交換設備】	屋内運動場					
EM-EBTケーブル	0.65mm ² 2P 管内	61	m			
EM-EBTケーブル	0.65mm ² 2P ヒット・天井	2	m			
EM-EBTケーブル	0.65mm ² 2P FEP内(PF・CD)	4	m			
導入線		121	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	61	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	121	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	300×300×200	5	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	1	個			
端子盤	T-1 B (屋内運動場) 屋内自立型(通信用SPD共)	1	面			
多機能電話機	壁掛金具共	1	台			
電話用アウトレット (金属製)	6極4芯	1	個			
計						

屋内運動場		情報表示設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【情報表示設備】	時刻表示 屋内運動場					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	13	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	5	m			
EM-CPEE-Sケーブル	0.9 mm- 2P ビッド・天井	4	m			
EM-CPEE-Sケーブル	0.9 mm- 2P FEP内(PF・CD)	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	3	個			
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個			
GPSアンテナ	時計自動調針用	1	個			
ハルス発生器	停電補償付(屋内運動場)	1	個			
子時計	(C)壁掛丸型 φ900(屋内運動場) (屋内用)(ガード付) (落下防止用SUSワイヤー付)	1	個			
計						

屋内運動場		映像・音響設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【映像・音響設備】	屋内運動場					
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	81	m			
4S8-EMケーブル	管内	51	m			
4S8-EMケーブル	FEP内(PF・CD)	1	m			
4E6AT-EMケーブル	管内	12	m			
4E6AT-EMケーブル	FEP内(PF・CD)	1	m			
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	24	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	120	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
金属製 露出丸形ボックス	19(16) 1方出	4	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
ワゴンアンプ	(屋内運動場用) 1000W	1	台			
ワゴン接続盤	(屋内運動場用)	1	面			
メインスピーカー	(屋内運動場用) 壁掛形 (落下防止用SUSワイヤー付)	2	個			
はね返りスピーカー	(屋内運動場用) 床置型	2	個			

屋内運動場		映像・音響設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スピーカーコンセント	壁付型	2	個			
ワイヤレスアンテナ	(屋内運動場用) 壁取付用 ガート付	2	個			
マイクコンセント	壁付型	2	個			
マイクロホン	ダイナミック 単一指向性 -	2	個			
ダイナミック型 デジタルワイヤレスマイク		3	個			
デジタルワイヤレスマイク	タビオン型	1	個			
デジタルワイヤレスマイク用 充電器		2	個			
マイクスタンド	卓上形	1	個			
マイクスタンド	床置用フリーストップ 形	1	個			
マイクスタンド	床上型フレーム付	1	台			
計						

屋内運動場		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【拡声設備】	屋内運動場					
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	58	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	1	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	47	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ヒット・天井	113	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	14	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	105	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	13	個			
天井埋込型スピーカー	ATT付	2	個			
壁掛型スピーカー	ATT付	8	個			
ワイヤホンスピーカー	(G) (屋内運動場用) (ガード付) (落下防止用SUSワイヤー付)	2	個			
電源制御器	電源制御器AC100V-800W	1	組			
計						

屋内運動場		火災報知設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【火災報知設備】	自動火災報知 屋内運動場					
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	122	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	31	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	12	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	31	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビッド・天井	10	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C 管内	5	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ビッド・天井	5	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内(PF・CD)	2	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C 管内	33	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	125	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ビッド・天井	6	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内(PF・CD)	18	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(内外溶融亜鉛メッキ) 16mm	5	m			

電気設備工事 細目別内訳

79

屋内運動場		火災報知設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	10	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	33	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	119	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	14	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	128	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	13	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	18	m			
ﾌﾞﾙｯｸｽSSS形 (錆止め塗装)	150×150×100接地端子付	1	個			
ﾌﾞﾙｯｸｽSSS形 (錆止め塗装)	200×200×100接地端子付	6	個			
ﾌﾞﾙｯｸｽSSS形 防水(SUS)	150×150×100接地端子付	1	個			
金属製 露出丸形ﾌﾞｯｸｽ	19(16) 2方出	1	個			
合成樹脂製 ﾌﾞﾗｯｸﾞﾌﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 付)	中四角 浅型 D44	13	個			
総合盤 (屋内用)	1級 露出ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ付	3	個			

屋内運動場		火災報知設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器収容箱 屋外型 (内器のみ)	(消火栓箱組込) 発信機・表示灯一体形	1	個			
分布型感知器 (1、2、3種)	露出 2個用	4	個			
分布型感知器 (1、2、3種)	露出 3個用	2	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	5	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出 プロテクター付	4	個			
スポット形感知器	定温式 特種 防水	2	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	1	個			
光電式煙感知器	2種 露出 自動試験機能付	1	個			
分布型感知器 (空気管式)	メッセージャー付	856	m			
火災報知 立会検査	P型1級	1	1 工事			
火災報知 立会検査	分布型感知器15以上1個につき	1	1 工事			
計						

電気設備工事 別紙明細

83

校舎 構内配電線路						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建柱車	燃料・運搬費等含む	1	式			別紙 00-0001
建駐車		1	日			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復			
計						
土工事費	電力引込み	1	式			別紙 00-0002
根切り	小規模土工	22.9	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	14.7	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	8.2	m3			
敷きならし	締め固め共	8.2	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し	1	往復			
計						

機械設備工事 種目別内訳

1

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

【校舎棟】

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

3

【屋内運動場】

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

4

【屋外】

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

5

【校舎棟】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	ダクト設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

【校舍棟】

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

7

【屋内運動場】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	ダクト設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
消火設備		1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

9

【屋外】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
消火設備		1	式		
計					
ガス設備		1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

10

【校舎棟】		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ACP-1-1 パッケージ形空気調和機（室外機）	高効率ビル用マルチ 空冷ヒートポンプ式インバーター 冷房能力 90.0kW 暖房能力 100.0kW	1	台			
ACP-1-1-1 パッケージ形空気調和機（室内機）	天井埋込スリット形 4方向吹出し 冷房能力 7.1kW (JIS規格) 暖房能力 8.0kW (JIS規格)	4	台			
ACP-1-1-2 パッケージ形空気調和機（室内機）	天井埋込スリット形 4方向吹出し 冷房能力 5.6kW (JIS規格) 暖房能力 6.3kW (JIS規格)	8	台			
ACP-1-1-3 パッケージ形空気調和機（室内機）	天井埋込スリット形 2方向吹出し 冷房能力 5.6kW (JIS規格) 暖房能力 6.3kW (JIS規格)	1	台			
ACP-1-2 パッケージ形空気調和機（室外機）	高効率ビル用マルチ 空冷ヒートポンプ式インバーター 冷房能力 85.0kW 暖房能力 95.0kW	1	台			
ACP-1-2-1 パッケージ形空気調和機（室内機）	天井埋込スリット形 4方向吹出し 冷房能力 7.1kW (JIS規格) 暖房能力 8.0kW (JIS規格)	10	台			
ACP-1-2-2 パッケージ形空気調和機（室内機）	天井埋込スリット形 2方向吹出し 冷房能力 5.6kW (JIS規格) 暖房能力 6.3kW (JIS規格)	1	台			
ACP-1-3 パッケージ形空気調和機（室外機）	高効率ビル用マルチ 空冷ヒートポンプ式インバーター 冷房能力 56.0kW 暖房能力 63.0kW	1	台			
ACP-1-3-1 パッケージ形空気調和機（室内機）	天井埋込スリット形 4方向吹出し 冷房能力 11.2kW (JIS規格) 暖房能力 12.5kW (JIS規格)	1	台			
ACP-1-3-2 パッケージ形空気調和機（室内機）	天井埋込スリット形 2方向吹出し 冷房能力 7.1kW (JIS規格) 暖房能力 8.0kW (JIS規格)	6	台			
ACP-1-4 パッケージ形空気調和機（室外機）	高効率ビル用マルチ 空冷ヒートポンプ式インバーター 冷房能力 50.0kW 暖房能力 56.0kW	1	台			
ACP-1-4-1 パッケージ形空気調和機（室内機）	天井埋込スリット形 4方向吹出し 冷房能力 7.1kW (JIS規格) 暖房能力 8.0kW (JIS規格)	5	台			
ACP-1-4-2 パッケージ形空気調和機（室内機）	天井埋込スリット形 4方向吹出し 冷房能力 4.5kW (JIS規格) 暖房能力 5.0kW (JIS規格)	1	台			
ACP-1-4-3 パッケージ形空気調和機（室内機）	天井埋込スリット形 2方向吹出し 冷房能力 4.5kW (JIS規格) 暖房能力 5.0kW (JIS規格)	1	台			
ACP-1-5 パッケージ形空気調和機（室外機）	高効率ビル用マルチ 空冷ヒートポンプ式インバーター 冷房能力 28.0kW 暖房能力 31.5kW	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

11

【校舎棟】		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ACP-1-5-1 パッケージ形空気調和機（室内機）	天井埋込ユニット形 4方向吹出し 冷房能力 11.2kW(JIS規格) 暖房能力 12.5kW(JIS規格)	1	台			
ACP-1-5-2 パッケージ形空気調和機（室内機）	天井埋込ユニット形 4方向吹出し 冷房能力 7.1kW(JIS規格) 暖房能力 8.0kW(JIS規格)	2	台			
ACP-2-1 パッケージ形空気調和機（室外機）	高効率ビル用マルチ 空冷ヒートポンプ式インバーター 冷房能力 85.0kW 暖房能力 95.0kW	1	台			
ACP-2-1-1 パッケージ形空気調和機（室内機）	天井吊り形 冷房能力 7.1kW(JIS規格) 暖房能力 8.0kW(JIS規格)	10	台			
ACP-2-1-2 パッケージ形空気調和機（室内機）	天井埋込ユニット形 2方向吹出し 冷房能力 5.6kW(JIS規格) 暖房能力 6.3kW(JIS規格)	1	台			
ACP-2-2 パッケージ形空気調和機（室外機）	高効率ビル用マルチ 空冷ヒートポンプ式インバーター 冷房能力 85.0kW 暖房能力 95.0kW	1	台			
ACP-2-2-1 パッケージ形空気調和機（室内機）	天井吊り形 冷房能力 7.1kW(JIS規格) 暖房能力 8.0kW(JIS規格)	10	台			
ACP-2-2-2 パッケージ形空気調和機（室内機）	天井埋込ユニット形 2方向吹出し 冷房能力 5.6kW(JIS規格) 暖房能力 6.3kW(JIS規格)	1	台			
ACP-2-3 パッケージ形空気調和機（室外機）	高効率ビル用マルチ 空冷ヒートポンプ式インバーター 冷房能力 28.0kW 暖房能力 31.5kW	1	台			
ACP-2-3-1 パッケージ形空気調和機（室内機）	天井埋込ユニット形 4方向吹出し 冷房能力 9.0kW(JIS規格) 暖房能力 10.0kW(JIS規格)	2	台			
ACP-2-3-2 パッケージ形空気調和機（室内機）	天井埋込ユニット形 4方向吹出し 冷房能力 7.1kW(JIS規格) 暖房能力 8.0kW(JIS規格)	1	台			
ACP-2-4 パッケージ形空気調和機（室外機）	高効率ビル用マルチ 空冷ヒートポンプ式インバーター 冷房能力 95.0kW 暖房能力 106.0kW	1	台			
ACP-2-4-1 パッケージ形空気調和機（室内機）	天井埋込ユニット形 4方向吹出し 冷房能力 11.2kW(JIS規格) 暖房能力 12.5kW(JIS規格)	4	台			
ACP-2-4-2 パッケージ形空気調和機（室内機）	天井吊り形 冷房能力 11.2kW(JIS規格) 暖房能力 12.5kW(JIS規格)	2	台			
ACP-2-4-3 パッケージ形空気調和機（室内機）	外気処理エアコン 天井埋込ダクト形 冷房能力 28.0kW 暖房能力 17.4kW 送風機 35m3/min×240Pa×380W	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

12

【校舎棟】		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
OACP-1-1 パッケージ形空気調和機（室外機）	高効率ビル用マルチ 空冷ヒートポンプ式インバーター 冷房能力 61.5kW 暖房能力 69.0kW	1	台			
OACP-1-1-1 パッケージ形空気調和機（室内機）	外気処理エアコン 天井埋込ダクト形 冷房能力 28.0kW 暖房能力 17.4kW 送風機 35m3/min×240Pa×380W	2	台			
OACP-1-2 パッケージ形空気調和機（室外機）	高効率ビル用マルチ 空冷ヒートポンプ式インバーター 冷房能力 61.5kW 暖房能力 69.0kW	1	台			
OACP-1-2-1 パッケージ形空気調和機（室内機）	外気処理エアコン 天井埋込ダクト形 冷房能力 28.0kW 暖房能力 17.4kW 送風機 35m3/min×240Pa×380W	2	台			
OACP-2-1 パッケージ形空気調和機（室外機）	高効率ビル用マルチ 空冷ヒートポンプ式インバーター 冷房能力 61.5kW 暖房能力 69.0kW	1	台			
OACP-2-1-1 パッケージ形空気調和機（室内機）	外気処理エアコン 天井埋込ダクト形 冷房能力 28.0kW 暖房能力 17.4kW 送風機 35m3/min×240Pa×380W	2	台			
OACP-2-2 パッケージ形空気調和機（室外機）	高効率ビル用マルチ 空冷ヒートポンプ式インバーター 冷房能力 33.5kW 暖房能力 37.5kW	1	台			
OACP-2-2-1 パッケージ形空気調和機（室内機）	外気処理エアコン 天井埋込ダクト形 冷房能力 28.0kW 暖房能力 17.4kW 送風機 35m3/min×240Pa×380W	1	台			
RS 個別リモコン	ON/OFF, 運転切替, 温度設定, タイマー設定, 風量風向調節 冷媒漏洩警報, 各種表示機能 他	47	個			
CC 集中制御コントローラー (タッチパネル式)	最大管理点数650点 最大エリア数650, 最大エリア階層10	1	台			
マルチ制御ユニット	ガス遮断弁機能付 ガス管 22.2φ	1	台			
マルチ制御ユニット	ガス遮断弁機能付 ガス管 19.1φ	3	台			
マルチ制御ユニット	ガス遮断弁機能付 ガス管 15.9φ	41	台			
マルチ制御ユニット	ガス遮断弁機能付 ガス管 12.7φ	6	台			
機器搬入据付費		1	式			別紙 00-0001

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

14

【校舎棟】						
空気調和設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共板フランチ工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	5	m ²			
共板フランチ工法ダクト	インサート有 0.6mm(451～750mm)	112	m ²			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 275mm	9	m			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 250mm	259	m			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート有 225mm	25	m			
SAチャンパー	GW50mm内貼 1,400×500×500H	8	個			
制気口ボックス	GW25mm内貼 500×500×350	21	個			
制気口ボックス	GW25mm内貼 450×450×350	4	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 350 350	21	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300	4	個			
点検口	300×300	8	個			
ダクト用たわみ継手		25	m			
丸形 風量調節ダンパー	275 φ	2	個			
丸形 風量調節ダンパー	250 φ	21	個			
丸形 防火ダンパー	250 φ	10	個			

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

16

【校舎棟】						
空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	28	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	36	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	147	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	258	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	95	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	334	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	78	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	58	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	196	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	645	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	78	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	17	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	35	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	43	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	60	m			

機械設備工事 細目別内訳

17

【校舎棟】						
空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	51	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	61	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	44	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	10	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 40A	107	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	1	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	58	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	30	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	349	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	125	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	4	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 40A	11	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	3	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	25	m			

機械設備工事 細目別内訳

18

【校舎棟】		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 30A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 65A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	9	m			
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0005
空調機トレンチラップ	点検口付塩ビ管中間取付用 50A	2	個			
空調機トレンチラップ	点検口付塩ビ管中間取付用 40A	6	個			
空調機トレンチラップ	点検口付塩ビ管中間取付用 30A	2	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0006
スリーブ		1	式			別紙 00-0007
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0008
計						

【校舎棟】						
換気設備				機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HEU-1-1 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト形 標準タイプ CO2センサー 200φ×550m3/h×100Pa×272W 不織布フィルター, 標準品一式	2	台			
HEU-1-2 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト形 標準タイプ CO2センサー 200φ×500m3/h×70Pa×272W 不織布フィルター, 標準品一式	1	台			
HEU-1-3 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト形 標準タイプ CO2センサー 200φ×430m3/h×150Pa×202W インテリアパネル, 不織布フィルター, 標準品一式	1	台			
HEU-1-4 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト形 標準タイプ CO2センサー 200φ×430m3/h×130Pa×202W インテリアパネル, 不織布フィルター, 標準品一式	4	台			
HEU-1-5 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト形 標準タイプ CO2センサー 200φ×430m3/h×100Pa×202W インテリアパネル, 不織布フィルター, 標準品一式	5	台			
HEU-1-6 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト形 標準タイプ CO2センサー 200φ×400m3/h×80Pa×202W インテリアパネル, 不織布フィルター, 標準品一式	2	台			
HEU-1-7 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト形 標準タイプ CO2センサー 200φ×300m3/h×90Pa×138W インテリアパネル, 不織布フィルター, 標準品一式	5	台			
HEU-1-8 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト形 標準タイプ CO2センサー 150φ×210m3/h×80Pa×100W インテリアパネル, 不織布フィルター, 標準品一式	1	台			
HEU-1-9 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト形 標準タイプ CO2センサー 150φ×150m3/h×80Pa×100W インテリアパネル, 不織布フィルター, 標準品一式	2	台			
HEU-1-10 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト形 標準タイプ CO2センサー 150φ×150m3/h×80Pa×100W インテリアパネル, 不織布フィルター, 標準品一式	5	台			
HEU-2-1 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト形 標準タイプ CO2センサー 200φ×430m3/h×180Pa×272W 不織布フィルター, 標準品一式	5	台			
HEU-2-2 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト形 標準タイプ CO2センサー 200φ×430m3/h×130Pa×272W 不織布フィルター, 標準品一式	6	台			
HEU-2-3 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト形 標準タイプ CO2センサー 200φ×430m3/h×100Pa×202W インテリアパネル, 不織布フィルター, 標準品一式	3	台			
HEU-2-4 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト形 標準タイプ CO2センサー 150φ×220m3/h×90Pa×138W インテリアパネル, 不織布フィルター, 標準品一式	2	台			
HEU-2-5 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト形 標準タイプ CO2センサー 150φ×180m3/h×140Pa×138W インテリアパネル, 不織布フィルター, 標準品一式	1	台			

【校舎棟】						
換気設備				機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HEU-2-6 全熱交換ユニット	天井埋込カセット形 標準タイプ CO2センサー 150φ×180m3/h×100Pa×100W インテリアパネル, 不織布フィルター, 標準品一式	2	台			
HEU-2-7 全熱交換ユニット	天井埋込カセット形 標準タイプ CO2センサー 150φ×150m3/h×80Pa×100W インテリアパネル, 不織布フィルター, 標準品一式	2	台			
HEU-2-8 全熱交換ユニット	天井埋込カセット形 標準タイプ CO2センサー 100φ×90m3/h×90Pa×59W インテリアパネル, 不織布フィルター, 標準品一式	1	台			
HS 換気リモコン		46	台			
FE-1-1 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 200φ×1,000m3/h×100Pa×145W 付属品 標準品一式	1	台			
FE-1-2 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 200φ×550m3/h×170Pa×83.2W 付属品 標準品一式	1	台			
FE-1-3 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 200φ×550m3/h×120Pa×83.2W 付属品 標準品一式	1	台			
FE-1-4 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 200φ×500m3/h×170Pa×83.2W 付属品 標準品一式	2	台			
FE-1-5 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 200φ×500m3/h×140Pa×62.5W 付属品 標準品一式	2	台			
FE-1-6 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 200φ×500m3/h×120Pa×62.5W 付属品 標準品一式	2	台			
FE-1-7 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 200φ×400m3/h×120Pa×62.5W 付属品 標準品一式	3	台			
FE-1-8 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 200φ×350m3/h×170Pa×62.5W 付属品 標準品一式	2	台			
FE-1-9 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 200φ×300m3/h×170Pa×62.5W 付属品 標準品一式	1	台			
FE-1-10 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 150φ×300m3/h×120Pa×38.1W 付属品 標準品一式	1	台			
FE-1-11 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 150φ×250m3/h×150Pa×38.1W 付属品 標準品一式	3	台			

【校舎棟】						
換気設備				機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FE-1-12 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 150φ×170m3/h×150Pa×38.1W 付属品 標準品一式	1	台			
FE-1-13 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 150φ×160m3/h×140Pa×23.6W 付属品 標準品一式	1	台			
FE-1-14 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 150φ×150m3/h×140Pa×23.6W 付属品 標準品一式	2	台			
FE-1-15 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 150φ×120m3/h×140Pa×23.6W 付属品 標準品一式	2	台			
FE-1-16 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 200φ×320m3/h×180Pa×62.5W 付属品 標準品一式	1	台			
FE-2-1 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 厨房用 300φ×2,100m3/h×140Pa×0.53kW 付属品 標準品一式	1	台			
FE-2-2 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 200φ×600m3/h×140Pa×83.2W 付属品 標準品一式	1	台			
FE-2-3 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 200φ×550m3/h×130Pa×83.2W 付属品 標準品一式	1	台			
FE-2-4 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 200φ×500m3/h×130Pa×62.5W 付属品 標準品一式	4	台			
FE-2-5 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 200φ×400m3/h×120Pa×62.5W 付属品 標準品一式	3	台			
FE-2-6 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 150φ×250m3/h×140Pa×38.1W 付属品 標準品一式	2	台			
FE-2-7 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 150φ×200m3/h×160Pa×38.1W 付属品 標準品一式	1	台			
FE-2-8 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 150φ×160m3/h×140Pa×23.6W 付属品 標準品一式	1	台			
FE-2-9 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 150φ×150m3/h×140Pa×23.6W 付属品 標準品一式	2	台			
FE-2-10 ストレートシロッコファン	天吊埋込形 消音形 150φ×120m3/h×140Pa×23.6W 付属品 標準品一式	1	台			

[illegible]

【校舎棟】						
換気設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンケールフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.6mm(451～750mm)	22	m ²			
アンケールフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 1.0mm(1501～2200mm)	1	m ²			
鋼板製ダクト	1.6mm	1	m ²			
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	39	m ²			
スハイルダクト (低圧ダクト)	インサート有 275mm	3	m			
スハイルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	2	m			
スハイルダクト (低圧ダクト)	インサート有 225mm	200	m			
スハイルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	723	m			
スハイルダクト (低圧ダクト)	インサート有 175mm	134	m			
スハイルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	398	m			
スハイルダクト (低圧ダクト)	インサート有 125mm	147	m			
スハイルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	31	m			
ユニバーサル形吹出口	VHS 450 200	11	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 350×350	3	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	2	個			

【校舎棟】		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スリット形吸込口	GVS 450 200	11	個			
スリット形吸込口	GVS 350 350	3	個			
スリット形吸込口	GVS 300 300	2	個			
スリット形吸込口	GVS 200 200	26	個			
スリット形吸込口	GVS 150 150	91	個			
スリット形吸込口	GVS 100 100	6	個			
クリップ金網	1,800×300	1	個			
制気口ボックス	GW25mm内貼 500×500×350	6	個			
制気口ボックス	GW25mm内貼 350×350×300	14	個			
制気口ボックス	GW25mm内貼 300×300×300	2	個			
制気口ボックス	BOX内塗装 1,950×450×300	1	個			
制気口ボックス	BOX内塗装 450×450×350	2	個			
制気口ボックス	BOX内塗装 350×350×300	14	個			
制気口ボックス	BOX内塗装 300×300×300	89	個			
制気口ボックス	BOX内塗装 250×250×250	6	個			

【校舎棟】						
換気設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カ ^レ リホ ^ッ クス	3,500×300×300H	3	個			
カ ^レ リホ ^ッ クス	3,000×300×300H	2	個			
カ ^レ リホ ^ッ クス	2,700×300×300H	1	個			
カ ^レ リホ ^ッ クス	2,500×300×300H	2	個			
カ ^レ リホ ^ッ クス	2,200×300×300H	1	個			
カ ^レ リホ ^ッ クス	1,900×300×300H	2	個			
カ ^レ リホ ^ッ クス	1,850×300×300H	1	個			
カ ^レ リホ ^ッ クス	1,700×300×300H	1	個			
カ ^レ リホ ^ッ クス	1,500×300×300H	1	個			
カ ^レ リホ ^ッ クス	1,400×300×300H	4	個			
カ ^レ リホ ^ッ クス	1,300×300×300H	3	個			
カ ^レ リホ ^ッ クス	1,200×300×300H	1	個			
カ ^レ リホ ^ッ クス	1,100×300×300H	2	個			
カ ^レ リホ ^ッ クス	1,000×350×500H	4	個			
カ ^レ リホ ^ッ クス	1,000×350×300H	4	個			

【校舎棟】						
換気設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カॅリボックス	1,000×300×300H	8	個			
カॅリボックス	800×300×300H	7	個			
カॅリボックス	700×300×300H	4	個			
カॅリボックス	600×300×300H	3	個			
カॅリボックス	500×300×300H	1	個			
カॅリボックス	400×300×300H	2	個			
カॅリボックス	300×300×300H	3	個			
ダクト用たわみ継手		2	m			
風量調節ダンパー	400 300	1	個			
丸形 風量調節ダンパー	275 φ	1	個			
丸形 風量調節ダンパー	225 φ	14	個			
丸形 風量調節ダンパー	200 φ	12	個			
丸形 風量調節ダンパー	175 φ	4	個			
丸形 風量調節ダンパー	150 φ	8	個			
丸形 風量調節ダンパー	125 φ	2	個			

【校舎棟】		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
丸形 防火ダクト	225 φ	8	個			
丸形 防火ダクト	200 φ	59	個			
丸形 防火ダクト	175 φ	4	個			
丸形 防火ダクト	150 φ	21	個			
丸形 防火ダクト	125 φ	7	個			
丸形 防火ダクト	100 φ	1	個			
チャッキダクト	400 300	1	個			
チャッキダクト	CD 225 φ	19	個			
チャッキダクト	CD 200 φ	60	個			
チャッキダクト	CD 175 φ	10	個			
チャッキダクト	CD 150 φ	31	個			
チャッキダクト	CD 125 φ	6	個			
チャッキダクト	CD 100 φ	4	個			
薄型フット (丸形)	SUS製 150 φ	10	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0010

【校舎棟】 衛生器具設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	BC-P110S	45	組			
洋風大便器	BC-P110SM	4	組			
洋風大便器	(災害配慮) BC-P112SA	3	組			
小便器	U-A51AP	25	組			
多機能トイレパッキ	PTWC-HC101L1A1AWWW	1	組			
多機能トイレパッキ	PTWC-HC103R1A1ANWW	2	組			
多機能トイレパッキ	PTWC-HC103L1A1ANWW	1	組			
角形洗面器	L-555ANC 自動単水栓	43	組			
平付大形手洗器	L-15G	2	組			
壁付手洗器	L-A74TA2C	1	組			
ハイパッキカウンター+ フロントパネル式	L-B450E2Y	1	組			
手洗器	(施設・病院向け) L-A101ME	1	組			
掃除用流し	S-202A	17	組			
汚物流し	S-207NM1NNRP	1	組			
多用途用手すり	KF-920AE70D12J	24	組			

[illegible]

【校舎棟】 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 100A	31	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 80A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 65A	101	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 50A	44	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 40A	86	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 32A	77	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	131	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	139	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 100A	12	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 65A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	25	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	50	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 32A	95	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	117	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	249	m			

【校舎棟】 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	29	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	2	m			
ライニングハブタフライ弁	10K(ウェハー) 100A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	15	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 32A	9	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	8	個			
ボール弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	3	個			
凍結防止ヒーター (1φ 100v)	30m	1	個			
凍結防止ヒーター (1φ 100v)	1m	2	個			
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	10	本			
シンク用レバー水栓	SF-WL420SYXJG2N	2	個			
吐水口回転形横水栓	LF-7KRZ-13-U レバー式	59	個			
レバー式自在水栓	LF-12ZF-13-U	20	個			

[illegible]

【校舎棟】 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	151	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	54	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	111	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	90	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	87	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	89	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	78	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	49	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	62	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 30A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	30	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 75A	23	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 65A	59	m			

【校舎棟】 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	62	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 40A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A	69	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	60	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 65A	57	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	43	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 40A	57	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	39	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	29	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 20A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	17	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 75A	28	m			

【校舎棟】 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 65A	67	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	27	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A	17	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	17	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 65A	51	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	19	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	3	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	9	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	13	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	13	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	35	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	9	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	22	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	9	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	17	個			

【校舎棟】 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	9	個			
流しトラップ	T14AA 50A	18	個			
床下掃除口	CO 100A	19	個			
床下掃除口	CO 80A	5	個			
床下掃除口	CO 65A	16	個			
床下掃除口	CO 50A	7	個			
排水通気金物	薄型フート [※] (丸形) SUS製 100φ	6	個			
排水用耐震可とう 管	100A	1	本			
排水用耐震可とう 管	75A	1	本			
保温工事		1	式			別紙 00-0018
スリーブ		1	式			別紙 00-0019
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0020
計						

機械設備工事 細目別内訳

40

【校舎棟】 給湯設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WHG-1 ガス湯沸器	屋外設置形 片側設置 潜熱回収形 100号(50号×2台マルチ) (即出湯ポンプユニット) 壁掛設置(屋内・屋外兼用) 最大出湯量 28L/min 密閉式膨張タンク	1	台			
WHG-2 ガス湯沸器	屋外設置形 潜熱回収形 24号	1	台			
WHE-1 電気温水器	床置形 飲用・洗い物用 定格加熱能力 3.1kw 貯湯量 35L	2	台			
機器搬入据付費		1	式			別紙 00-0021
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 40SU	26	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 20SU	25	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 40SU	21	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 30SU	9	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 25SU	22	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 20SU	64	m			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	2	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	1	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	2	個			
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	10	本			

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

42

【校舎棟】 ガス設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ 被覆鋼管	屋内一般 50A	24	m			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ 被覆鋼管	機械室・便所 50A	4	m			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ 被覆鋼管	屋外架空・暗渠 50A	31	m			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ 被覆鋼管	屋外架空・暗渠 20A	1	m			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	6	m			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 32A	1	m			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	52	m			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	23	m			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	2	m			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	34	m			
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 50A	2	個			
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 20A	1	個			
ｶﾞｽｺｯｸ	ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 20A	1	個			
ｶﾞｽ栓	9.5φLA二口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	1	個			
金属ﾌﾚｷ管	20A×200L	1	本			

[illegible]

【屋内運動場】						
空気調和設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共板フランチ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	72	m ²			
共板フランチ 工法ダクト	インサート有 0.6mm(451～750mm)	33	m ²			
共板フランチ 工法ダクト	インサート有 0.8mm(751～1200mm)	41	m ²			
スハイルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	41	m			
SAチャンパー	GW50mm内貼 1,800×500×500H	1	個			
SAチャンパー	GW50mm内貼 1,400×500×500H	5	個			
SAチャンパー	GW50mm内貼 1,200×650×650H	1	個			
RAチャンパー	GW25mm内貼 800×700×700H	4	個			
ノズル形吹出口	オート2重ノズル 300φ	22	個			
クリップ金網	1,500×400	4	個			
点検口	300×300	11	個			
ダクト用たわみ継手		32	m			
丸形 風量調節 ダンパー	300φ	22	個			
風量調節ダンパー	400 450	4	個			
モーターダンパー	MD 1200×300	3	個			

機械設備工事 細目別内訳

47

【屋内運動場】						
空気調和設備			配管設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	11	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	59	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	63	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	11	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	59	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	63	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	15	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	22	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	5	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0031
スリーブ		1	式			別紙 00-0032
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0033

[illegible]

【屋内運動場】						
換気設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス製ダクト (アングル工法 低圧ダクト)	0.5mm(～750mm) SUS・A	16	m ²			
ステンレス製ダクト (アングル工法 低圧ダクト)	0.6mm(751～1500mm) SUS・A	3	m ²			
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	3	m ²			
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.6mm(451～750mm)	1	m ²			
スハ°イラダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	34	m			
スハ°イラダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	16	m			
スハ°イラダクト (低圧ダクト)	インサート有 225mm	12	m			
スハ°イラダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	38	m			
スハ°イラダクト (低圧ダクト)	インサート有 175mm	15	m			
スハ°イラダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	29	m			
スハ°イラダクト (低圧ダクト)	インサート有 125mm	5	m			
スリット形吸込口	GVS 800 800	1	個			
スリット形吸込口	GVS 250 250	4	個			
スリット形吸込口	GVS 200 200	5	個			
クリン°金網	SUS製 550×1,000	1	個			

【屋内運動場】						
換気設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クリップ金網	300φ	1	個			
クリップ金網	125φ	10	個			
制気口ボックス (SUS製)	GW25mm内貼 1,000×1,000×1,000	1	個			
制気口ボックス	BOX内塗装 400×400×300	4	個			
制気口ボックス	BOX内塗装 350×350×300	5	個			
ガラリボックス	2,000×300×300H	4	個			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.3 以下	1	組			
風量調節ダンパー	SUS製 VD 500×500	1	個			
丸形 風量調節 ダンパー	300φ	2	個			
丸形 風量調節 ダンパー	225φ	1	個			
丸形 風量調節 ダンパー	175φ	2	個			
丸形 風量調節 ダンパー	150φ	3	個			
薄型フート(丸形)	SUS製 200φ	4	個			
薄型フート(丸形)	SUS製 150φ	3	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0035

【屋内運動場】 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	13	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	7	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 25A	2	m			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	3	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 25A	1	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 20A	1	個			
凍結防止ヒーター (1φ 100v)	10m	1	個			
凍結防止ヒーター (1φ 100v)	6m	1	個			
凍結防止ヒーター (1φ 100v)	4m	1	個			
凍結防止ヒーター (1φ 100v)	3m	1	個			
ホールタップ	25A	2	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0039

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

57

【屋内運動場】 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 40A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	2	m			
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 100A	1	m			
間接排水口	100A	1	個			
配管用防虫網	100A	1	個			
配管用防虫網	40A	1	個			
排水目皿	D金具 50A	1	個			
凍結防止ヒーター (1φ 100v)	2m	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0042

機械設備工事 細目別内訳

59

【屋内運動場】 消火設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PFU-1 消火ポンプユニット (国土交通省仕様)	屋外消火栓ポンプユニット 片吸込渦巻ポンプ 80φ-65φ×800L/min×46.0m×11.0kW	1	台			
TFP-1 消火用充水タンク (国土交通省仕様)	溶接組立形ステンレスヘルタンク 工場組立 寸法 1.0×1.0×1.0H 有効水量 700L, 呼称容量 1,000L	1	基			
機器搬入据付費		1	式			別紙 00-0045
消火栓ポンプ調整		1	式			別紙 00-0046
消火設備配管用高性能ポリエチレン管	EF接合 機械室・便所 φ100	4	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 100A	10	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	3	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	4	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	29	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	3	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	1	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 40A	1	個			
フレキシブルジョイント	ヘーローズ形 100A	1	個			
フレキシブルジョイント	ヘーローズ形 50A	1	個			
フレキシブルジョイント	ヘーローズ形 40A	1	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

65

【屋外】 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TW-1 受水槽 (ポンプ室付)	溶接組立形ステンレスパネルタンク 現場組立 4.0(2.0+2.0)5.0(2.5+P2.5)×2.5H (2槽式・中仕切) 呼称容量 25.0m3	1	基			
緊急遮断弁	100A×2 制御盤共	1	組			
PU-1 加圧給水ポンプ	推定末端圧一定給水ユニット3台ローテーション ステンレス製多段タービンポンプ 50φー80φ ×780L/min×40.0m×(3.7kW×3)	1	台			
機器搬入据付費		1	式			別紙 00-0054
文字標識等	延べ面積 7,500㎡	1	式			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 25A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 20A	10	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	5	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	12	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	7	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 地中配管 50A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 地中配管 40A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 地中配管 32A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 地中配管 25A	17	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 地中配管 20A	7	m			

【屋外】 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・高性能ポリエチレン管 EF接合	地中配管 100A	10	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 50A	108	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 40A	166	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 30A	139	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 25A	70	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	111	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 100A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	8	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 100A	10	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 65A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	4	m			
ライニングハーフライ弁	10K (ウエハー) 100A	4	個			
ライニングハーフライ弁	10K (ウエハー) 65A	3	個			

【屋外】 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	2	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	5	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 32A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	4	個			
水抜栓	一般形 30A 0.4m	1	個			
水抜栓	一般形 25A 0.4m	8	個			
水抜栓	一般形 20A 0.4m	10	個			
不凍水栓柱	13A 1.2m	1	個			
フレキシブルジョイント	ヘーローズ形 100A	3	個			
フレキシブルジョイント	ヘーローズ形 50A	1	個			
フレキシブルジョイント	ヘーローズ形 40A	2	個			
防振継手	合成ゴム製 100A	1	個			
防振継手	合成ゴム製 65A	3	個			
電磁弁装置	水 用 20A	2	個			
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 40A	2	個			

【屋外】 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホースルックアップ	20A	2	個			
吐水口回転形横水栓	LF-7R-13-U	26	個			
散水栓	LF-13-13-U	10	個			
散水栓ボックス	ステンレス製ドーム型 (SB3HD) 台座 (ZSB3H)	10	個			
地中埋設標		1	式			別紙 00-0055
地中埋設シート		1	式			別紙 00-0056
凍結防止ヒーター (1φ 100v)	10m	3	個			
凍結防止ヒーター (1φ 100v)	6m	4	個			
凍結防止ヒーター (1φ 100v)	1m	5	個			
弁柵	機 械 VC-3 (700H)	1	組			
弁柵	機 械 VC-2 (850H)	4	組			
弁柵	機 械 VC-P (550H)	21	組			
水道本管引込工事		1	式			
配管用土工事		1	式			別紙 00-0057
土工機械運搬費		1	式			別紙 00-0058

【屋外】 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	21	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	37	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 40A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	2	m			

機械設備工事 細目別内訳

71

【屋外】 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 125A	57	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	163	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2	個			
排水通気金物	薄型フート (丸形) SUS製 100φ	1	個			
排水金物	SNC 50A	6	個			
排水目皿	D金具 80A	2	個			
間接排水口	150A	2	個			
配管用防虫網	100A	2	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K (ねじ・給水用) 50A	2	個			
凍結防止ヒーター (1φ 100v)	2m	2	個			
下水道本管接続費		1	式			
GT-1 グリーストラップ	SUS製グリーストラップ パイプ式 埋設型 許容流入量 120.0L/min SUS製かさ上げ400H	1	組			
プラスチック桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	2	組			
プラスチック桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	4	組			

【屋外】 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	3	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 801～1200 T-25 蝶番袋穴式	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	5	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	4	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1201～1500	7	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1501～1800	4	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1801～2100	3	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 501～800	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 1501～1800	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 2101～2300	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ DR 塩ビふた付 1801～2100	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ DR 1201～1500 T-25 蝶番袋穴式	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ DRY、DRW 塩ビふた付 1801～2100	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1801～2100	1	組			

【屋外】 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 2101～2300	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ ST 塩ビふた付 801～1200	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ ST 塩ビふた付 1201～1500	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ ST 塩ビふた付 2101～2300	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 801～1200 T-25 蝶番袋穴式	1	組			
インバート樹 人孔型	MHD 900φ (2310～2400H)	1	組			
緊急時切替樹	ESC-T VP 100-150P-300φ 塩ビふた 801～1,200H	1	組			
配管用土工事		1	式			別紙 00-0062
保温工事		1	式			別紙 00-0063
スリーブ		1	式			別紙 00-0064
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0065
計						

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

76

【校舎棟】		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器搬入据付費		1	式			別紙 00-0001
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.67	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 80.0kW以下	1.13	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	4	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	8	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	1	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.67	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 80.0kW以下	1.06	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	10	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	1	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.52	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	6	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.52	t			

機械設備工事 別紙明細

77

【校舎棟】		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器搬入据付費		1	式			別紙 00-0001
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	5	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	1	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.26	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 28.0kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	2	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.67	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 80.0kW以下	1.06	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	10	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	1	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.67	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 80.0kW以下	1.06	台			

機械設備工事 別紙明細

78

【校舎棟】		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器搬入据付費		1	式			別紙 00-0001
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	10	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	1	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.26	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 28.0kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	2	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	1	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.78	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 80.0kW以下	1.19	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	4	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	2	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.12	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	2	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.52	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 63.0kW以下	1	台			

機械設備工事 別紙明細

79

【校舎棟】		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器搬入据付費		1	式			別紙 00-0001
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.24	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	4	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.52	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 63.0kW以下	1	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.24	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	4	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.52	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 63.0kW以下	1	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.24	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	4	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.26	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 33.5kW以下	1	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.12	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	2	台			

[illegible]

【校舎棟】						
空気調和設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0002
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	5	m ²			
スハ°イタルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 275mm 保温厚25	9	m			
スハ°イタルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	259	m			
スハ°イタルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 225mm 保温厚25	25	m			
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0003
校 空調ダクト スリーブ		9	%			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0004
校 空調ダクト 形鋼 振止		3	%			
計						

機械設備工事 別紙明細

82

【校舎棟】		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0005
耐火キャップ	100φ (IRC-100NX相当品)	94	個			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0006
冷媒管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 100A	157	m			
排水管 保温	標仕保温材 天井内, パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	355	m			
排水管 保温	標仕保温材 天井内, パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	125	m			
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0007
校 空調配管 スリーブ		9	%			
計						

[illegible]

【校舎棟】						
換気設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0010
排気筒 保温	ロックウール・隠ぺい	22	m ²			
スハ°イタルダ°クト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダ°クトシャフト内 アルミカ°ラスクロス 275mm 保温厚25	1	m			
スハ°イタルダ°クト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダ°クトシャフト内 アルミカ°ラスクロス 225mm 保温厚25	71	m			
スハ°イタルダ°クト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダ°クトシャフト内 アルミカ°ラスクロス 200mm 保温厚25	500	m			
スハ°イタルダ°クト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダ°クトシャフト内 アルミカ°ラスクロス 175mm 保温厚25	71	m			
スハ°イタルダ°クト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダ°クトシャフト内 アルミカ°ラスクロス 150mm 保温厚25	218	m			
スハ°イタルダ°クト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダ°クトシャフト内 アルミカ°ラスクロス 125mm 保温厚25	13	m			
スハ°イタルダ°クト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダ°クトシャフト内 アルミカ°ラスクロス 100mm 保温厚25	4	m			
排気筒 保温	ロックウール・隠ぺい	23	m ²			
長方形ダ°クト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダ°クトシャフト内 アルミカ°ラスクロス 保温厚25	80	m ²			
排気筒 保温	ロックウール・隠ぺい	10	m ²			
計						

[illegible]

【校舎棟】 衛生器具設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
器具取付費		1	式			別紙 00-0014
大便器 取付	タンク式 温水洗浄便座	52	組			
小便器 取付	洗浄弁式壁掛小便器 大形	25	組			
多機能トイレバック 取付	オストメイト対応流し有	1	組			
多機能トイレバック 取付	オストメイト対応流し無	3	組			
洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	43	組			
手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	3	組			
ハイバックカウンター+ フロントパネル扉式 取付		1	組			
手洗器 取付	(施設・病院向け)	1	組			
掃除流し 取付	バック無し又はバック付き	17	組			
汚物流し 取付		1	組			
多用途用手すり 取付		24	組			
小便器用手すり 取付		9	組			
鏡 取付	360×450mm程度	53	枚			
洗濯機ハン 取付		1	組			

[illegible]

【校舎棟】 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0015
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 100A	30	m			
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	3	m			
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	32	m			
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	65	m			
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	110	m			
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	159	m			
給水管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A	13	m			
給水管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A	4	m			
給水管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A	104	m			
給水管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	66	m			
給水管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	104	m			
給水管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	107	m			
給水管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	138	m			
給水管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	229	m			

【校舎棟】 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0015
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 40A	29	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 20A	2	m			
給水用弁類 保温	ポリスチレン(ハタフライ弁) 天井内, パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A	1	個			
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0016
校 給水 スリーブ		10	%			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0017
校 給水 形鋼振れ め		3	%			
計						

【校舎棟】		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0018
排水管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	2	m			
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0019
校 排水 スリーブ		10	%			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0020
校 排水 形鋼振止め		3	%			
計						

[illegible]

【校舎棟】 給湯設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0022
冷温水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 32A	26	m			
冷温水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 15A	25	m			
冷温水管 保温	標仕保温材 天井内, パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	21	m			
冷温水管 保温	標仕保温材 天井内, パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	9	m			
冷温水管 保温	標仕保温材 天井内, パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	21	m			
冷温水管 保温	標仕保温材 天井内, パイプシャフト内 アルミガラスクロス 15A	45	m			
冷温水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	1	m			
冷温水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 15A	19	m			
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0023
校 給湯 スリーブ		10	%			
計						

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

97

【屋内運動場】		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器搬入据付費		1	式			別紙 00-0027
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.52	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 63.0kW以下	1	台			
搬入費	複数搬入 100kg/m3未満	0.18	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	4	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.52	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 63.0kW以下	1	台			
搬入費	複数搬入 100kg/m3未満	0.18	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	4	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.6	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 80.0kW以下	1	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.12	t			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	4.8	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

98

【屋内運動場】						
空気調和設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0028
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	126	m ²			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 300mm 保温厚25	41	m			
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0029
屋 空調ダクト スリーブ		9	%			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0030
屋 空調ダクト 形鋼 振止		3	%			
計						

機械設備工事 別紙明細

99

【屋内運動場】						
空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0031
冷媒管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 100A	39	m			
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0032
屋 空調配管 スリーブ		9	%			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0033
屋 空調配管 形鋼 振止		3	%			
計						

[illegible]

【屋内運動場】		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0035
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	1	m ²			
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	8	m ²			
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0036
屋 換気ダクト スリーブ		9	%			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0037
屋 換気ダクト 形鋼 振止		3	%			
計						

[illegible]

【屋内運動場】 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0039
給水管 保温	標仕保温材 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 25A	9	m			
給水管 保温	標仕保温材 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 20A	3	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製カバー2 25A	7	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 25A	6	m			
計						
スリープ		1	式			別紙 00-0040
屋 給水 スリープ		10	%			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0041
屋 給水 形鋼振れ め		3	%			
計						

【屋内運動場】 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0042
排水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 25A	2	m			
計						
スリープ		1	式			別紙 00-0043
屋 排水 スリープ		10	%			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0044
屋 排水 形鋼振止 め		3	%			
計						

[illegible]

【屋内運動場】 消火設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0047
給水管 保温	標仕保温材 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 100A	10	m			
給水管 保温	標仕保温材 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 40A	4	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製カバー2 40A	4	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 40A	3	m			
給水用弁類 保温	ポリスチレン 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 65A	2	個			
計						
スリープ		1	式			別紙 00-0048
屋 消火 スリープ		10	%			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0049
屋 消火 形鋼振止め		3	%			
計						

[illegible]

[illegible]

【屋外】 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器搬入据付費		1	式			別紙 00-0054
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.33	t			
小形給水 ポンプユニット 据付 (衛生機器)	防振基礎 3.7 kW以下 ポンプ3台	1	基			
計						
地中埋設標		1	式			別紙 00-0055
地中埋設標	コンクリート製	30	個			
地中埋設標	鉄 製	14	個			
計						
地中埋設シート		1	式			別紙 00-0056
埋設標識テープ	150幅	621	m			
計						

[illegible]

【屋外】 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0059
給水管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	5	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 100A	2	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 50A	2	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 40A	8	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 20A	6	m			
給水管 保温	標仕保温材 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 100A	10	m			
給水管 保温	標仕保温材 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 65A	2	m			
給水管 保温	標仕保温材 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 50A	4	m			
給水用弁類 保温	ポリスチレン(ハタフライ弁) 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 100A	6	個			
給水用弁類 保温	ポリスチレン(ハタフライ弁) 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 65A	3	個			
計						

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

114

【屋外】 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管用土工事		1	式			別紙 00-0062
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	381.3	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	309.6	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	71.7	m3			
山砂		71.7	m3			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0063
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 50A	2	m			
計						
スリーブ		1	式			別紙 00-0064
外 排水 スリーブ		10	%			
計						

[illegible]

【屋外】 消火設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地中埋設標		1	式			別紙 00-0066
地中埋設標	コンクリート製	13	個			
地中埋設標	鉄 製	5	個			
計						
地中埋設シート		1	式			別紙 00-0067
埋設標識テープ	150幅	275	m			
計						
配管用土工事		1	式			別紙 00-0068
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	103	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	66	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	37	m3			
山砂		37	m3			
計						

[illegible]

【屋外】 ガス設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地中埋設標		1	式			別紙 00-0070
地中埋設標	コンクリート製	3	個			
計						
地中埋設シート		1	式			別紙 00-0071
埋設標識テープ	150幅	34	m			
計						
配管用土工事		1	式			別紙 00-0072
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	11.3	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	7.5	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	3.8	m3			
山砂		3.8	m3			
計						

公表単価一覧表

矢板市立東小学校改築工事

公表単価一覧表（建築）

	名 称	規格 形状 寸法	数 量	単位	採用単価	備考
	ナイター照明撤去		7.0	基	440,000	
	ナイター照明点灯盤撤去		1.0	基	28,000	
	バックネット撤去		1.00	台	44,000	
	バックネット裏小屋撤去		1.00	棟	400,000	
	小屋撤去	東側	1.00	棟	96,000	
	小屋撤去	南側	1.00	棟	96,000	
	プレハブ倉庫+フェンス撤去		1.00	ヶ所	200,000	
	変電設備+フェンス撤去		1.00	ヶ所	60,000	
	看板撤去		1.0	ヶ所	30,400	
	U字溝A撤去		106.0	m	2,000	
	U字溝Bベンチ撤去		4.0	m	1,440	
	U字溝撤去		14.0	m	1,760	
	樹木撤去	φ0.15 *樹高3.0m 枝幅6.0m	1.0	本	48,000	
	樹木撤去	低木 約50m	1.0	ヶ所	160,000	
	樹木撤去	低木 約13m	1.0	ヶ所	40,000	
	樹木撤去	φ0.8 *樹高16.0m 枝幅8.0m	1.0	本	177,000	
	小 計					

公表単価一覧表（建築）

	名 称	規格 形状 寸法	数 量	単位	採用単価	備考
	【屋内運動場】					
	「本体鉄骨」		1.0	式		
44	アンカーボルト	ABR400 M20 L=400	96.00	本	1,050	
45	アンカーボルト	ABR400 M24 L=500	96.00	本	1,800	
47	工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長64.3m/t	115.00	t	90,000	
48	工場錆止塗装	A種 JIS K5674(2回塗)	1,973.00	m ²	750	
50	建方機械別途		115.00	t	22,500	
52	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 M16 L=2700 材工共	2.00	か所	2,700	
53	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 M16 L=2900 材工共	4.00	か所	2,810	
54	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 M16 L=3000 材工共	60.00	か所	2,820	
55	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 M16 L=3100 材工共	12.00	か所	2,850	
56	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 M16 L=3200 材工共	6.00	か所	2,890	
57	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 M16 L=3500 材工共	8.00	か所	3,000	
58	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	子板・ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 M33 L=3400 材工共	128.00	か所	14,700	
59	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	子板・ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 M33 L=4000 材工共	48.00	か所	15,800	
60	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	子板・ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 M33 L=4100 材工共	32.00	か所	16,000	
2	「母屋・胴縁」		1.00	式		
80	アンカーボルト	SS400 M12 L=300	48.00	本	520	
81				t		
82	工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長52.8m/t	7.10	t	127,000	
83	工場錆止め塗装	A種 JIS K5674(2回塗)	2,183.00	m ²	750	
85	鉄骨現場建方	建方機械別途	7.10	t	75,000	

公表単価一覧表（建築）

	名 称	規格 形状 寸法	数 量	単位	採用単価	備考
	「体育器具取付用補強材」			式		
91	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)	φ -3.5×48.6	0.03	t	187,000	
96	アンカーボルト SS400	M16 L=350	72.00	本	600	
98	工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長55.4m/t	1.80	t	262,000	
99	工場錆止め塗装	A種 JIS K5674(2回塗)	55.90	m ²	2,250	
101	鉄骨現場建方	建方機械別途	1.80	t	112,000	
4	屋内鉄骨階段		1.00			
113	アンカーボルト	SS400 M16 L=320	20.00	本	600	
115	工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長108m/t	1.30	t	187,000	
116	工場錆止め塗装	A種 JIS K5674(2回塗)	41.60	m ²	1,120	
118	鉄骨現場建方	建方機械別途	1.30	t	112,000	
5	屋上設備架台		1.00			
122	アンカーボルト	SS400 M16 L=320 亜鉛メッキ	28.00	本	900	
124	工場加工組立		0.60	t	225,000	
125	溶融亜鉛メッキ	A種 HDZT77	0.60	t	112,000	
127	鉄骨現場建方	建方機械別途	0.60	t	150,000	

公表単価一覧表（建築）

	名 称	規格 形状 寸法	数 量	単位	採用単価	備考
	【校舎棟】					
	「大階段」					
146	アンカーボルト	SS400 M16 L=350	48.00	本	600	
147	アンカーボルト	ABR490 M22 L=450	100.00	本	1,350	
149	工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長123m/t	1.30	t	112,000	
150	工場錆止め塗装	A種 JIS K5674(2回塗)	304.00	m ²	1,120	
152	鉄骨現場建方	建方機械別途	23.40	t	37,500	
155	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ターンバックル共 M16 L=1600 材工共	6.00	か所	2,410	
156	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ターンバックル共 M16 L=1900 材工共	12.00	か所	2,520	
157	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ターンバックル共 M16 L=2100 材工共	12.00	か所	2,540	
158	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ターンバックル共 M16 L=2300 材工共	2.00	か所	2,600	
159	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ターンバックル共 M16 L=2500 材工共	8.00	か所	2,660	
160	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ターンバックル共 M22 L=1600 材工共	4.00	か所	2,780	
161	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ターンバックル共 M22 L=1900 材工共	10.00	か所	4,480	
162	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ターンバックル共 M22 L=2100 材工共	14.00	か所	4,530	
163	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ターンバックル共 M22 L=2300 材工共	10.00	か所	4,680	
164	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ターンバックル共 M22 L=2500 材工共	2.00	か所	4,800	
165	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ターンバックル共 M22 L=2900 材工共	2.00	か所	5,070	
166	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ターンバックル共 M27 L=1600 材工共	2.00	か所	7,820	
167	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ターンバックル共 M27 L=1900 材工共	8.00	か所	8,200	
168	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ターンバックル共 M27 L=2100 材工共	8.00	か所	8,470	
169	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ターンバックル共 M27 L=2300 材工共	4.00	か所	8,700	
170	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ターンバックル共 M27 L=2500 材工共	6.00	か所	9,000	
171	丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ	羽子板・ターンバックル共 M27 L=2700 材工共	8.00	か所	9,220	

公表単価一覧表（建築）

	名 称	規格 形状 寸法	数 量	単位	採用単価	備考
	「屋外階段1」					
188	アンカーボルト	SS400 M20 L=450 亜鉛メッキ	16.00	本	1,500	
189	アンカーボルト	SS400 M20 L=500 亜鉛メッキ	4.00	本	2,700	
191	工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長104m/t	2.50	t	187,000	
192	溶融亜鉛メッキ	A種 HDZT77	1.90	t	112,000	
193	溶融亜鉛メッキ	B種 HDZT63	0.60	t	112,000	
195	鉄骨現場建方	建方機械別途	2.50	t	75,000	
	「屋外階段2」					
213	アンカーボルト	SS400 M20 L=450 亜鉛メッキ	16.00	本	1,500	
214	アンカーボルト	SS400 M20 L=500 亜鉛メッキ	4.00	本	2,700	
216	工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長104m/t	2.70	t	187,000	
217	溶融亜鉛メッキ	A種 HDZT77	2.00	t	112,000	
218	溶融亜鉛メッキ	B種 HDZT63	0.70	t	112,000	
220	鉄骨現場建方	建方機械別途	2.70	t	75,000	
	「屋外階段3」					
235	アンカーボルト	SS400 M20 L=450 亜鉛メッキ	30.00	本	1,500	
237	工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長122m/t	2.70		205,000	
238	溶融亜鉛メッキ	A種 HDZT77	1.30	t	112,000	
239	溶融亜鉛メッキ	B種 HDZT63	0.50	t	112,000	
241	鉄骨現場建方	建方機械別途	1.80	t	75,000	

公表単価一覧表（建築）

	名 称	規格 形状 寸法	数 量	単位	採用単価	備考
	「校舎庇2」					
249	アンカーボルト	ABR400 M16 L=350 亜鉛メッキ	16.00	本	1,050	
251	工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長31.4m/t	0.80	t	262,000	
252	溶融亜鉛メッキ	A種 HDZT77	0.80	t	112,000	
254	鉄骨現場建方	建方機械別途	0.80	t	112,000	
256	丸鋼アールス	羽子板・ターンバックル共 M12 L=2700 亜鉛メッキ 材	8.00	か所	2,750	
	「トップライト」					
264	工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長48.2m/t	0.60	t	300,000	
265	溶融亜鉛メッキ	A種 HDZT77	0.60	t	112,000	
267	鉄骨現場建方	建方機械別途	0.60	t	187,000	
	「屋上目隠し」					
277	アンカーボルト	ABR400 M16 L=400 亜鉛メッキ	76.00	本	1,050	
279	工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長37.2m/t	7.40	t	187,000	
280	溶融亜鉛メッキ	A種 HDZT77	7.20	t	112,000	
281	溶融亜鉛メッキ	B種 HDZT63	2.80	t	112,000	
283	鉄骨現場建方	建方機械別途	7.40	t	75,000	
286	丸鋼アールス	羽子板・ターンバックル共 M16 L=2800 亜鉛メッキ 材	4.00	か所	4,000	
287	丸鋼アールス	羽子板・ターンバックル共 M16 L=3000 亜鉛メッキ 材	28.00	か所	4,100	

公表単価一覧表（建築）

	名 称	規格 形状 寸法	数 量	単位	採用単価	備考
	壁 ラワン合板	厚12 T2	358.00	m ²	4,340	
	ライニング壁 ラワン合板	厚12+12 T1 二重張り	137.00	m ²	12,400	
	掲示板 シナ合板	厚5.5 T2	382.00	m ²	6,790	
	壁 有孔シナ合板	厚5.5 T2 目透かし	229.00	m ²	8,990	
	有孔シナ合板下地 有孔ラワン合板	厚9 T2	50.30	m ²	12,800	
	天井羽目板下地 ラワン合板	厚9 T2	126.00	m ²	4,200	
	天井羽目板間スリット ラワン合板	W=300 厚9 T1	41.70	m	3,570	
	[下地材]					
	掲示板下地 胴縁組	杉15×30 @455	382.00	m ²	1,890	
	腰壁羽目板下地 胴縁組	杉15×45 ヨコ@455	321.00	m ²	1,990	
	壁 胴縁組	杉30×40 タテ・ヨコ@455	241.00	m ²	3,290	
	腰有孔合板面 胴縁組	杉15×45 ヨコ@300 杉35×45 タテ@450	173.00	m ²	3,390	
	腰壁羽目板下地 胴縁組	杉15×45 ヨコ@303 杉40×45 タテ@455	212.00	m ²	3,460	
	普通教室妻側壁 木下地組	120×180 @1820内外	74.90	m ²	14,000	
	【内部】					
	[羽目板]					
	屋内運動場壁 杉羽目板張り	ア15 縦張り	353.00	m ²	9,270	
	腰壁 杉羽目板張り	ア15 縦張り	487.00	m ²	8,010	
	天井 杉羽目板張り	ア15 縦張り	126.00	m ²	9,270	
	[造作材]					
	屋内運動場 木製巾木	H=60 桧 厚19	199.0	m	2,620	
	木製巾木	H=60 桧 厚23	1,292.0	m	2,870	
	掲示板 廻り壁 見切縁	杉 25×28	312.0	m	2,270	
	建具廻り 見切縁	杉 25×35	108.0	m	2,340	

公表単価一覧表（建築）

	名 称	規格 形状 寸法	数 量	単位	採用単価	備考
	大階段吹抜下り壁 見切縁	杉上小 60×25	58.8	m	2,870	
	腰壁羽目板上端 見切縁	杉 25×28	340.0	m	2,270	
	腰壁羽目板上端 見切縁	杉 25×28 曲面	1.8	m	7,590	
	腰壁羽目板上端(RC面) 見切縁	杉 25×63	82.1	m	4,020	
	腰壁羽目板出隅 見切コーナービート	杉 35×35	106.0	m	2,970	
	有孔合板壁 出隅見切縁	杉 45×45	2.7	m	3,290	
	壁 掲示板用木棧	杉 25×25	1,075.0	m	2,270	
	天井 木ルーバー	杉 22×100	217.0	m ²	17,500	
	天井木製廻縁	25×28 杉	434.0	m	2,410	
	羽目板天井部 天井木製廻縁	35×45 杉	37.1	m	2,690	
	木製カーテン(フライント [®])ボックス	W180×H58/80 コ型 杉 厚 補強金物 FB-3.2×50	243.0	m	16,400	
		280+H120 L型 @600 △PL-3.2 W250共		m		
	木製カーテン(フライント [®])ボックス	W180×H80 L型 杉 厚22 補強金物 FB-3.2×50 @600	174.0	m	16,400	
		180+H50 L型 @600		m		
	木製ロールスクリーンボックス	W150×H180 L型 杉 厚22	16.0	m	14,900	
	サッシ 膳板	150×25 杉	443.0	m	3,640	
	サッシ 額縁	150×22 杉	1,072.0	m	3,640	
	階段室 手摺壁 笠木		5.9	m	8,050	

公表単価一覧表（建築）

	名 称	規格 形状 寸法	数 量	単位	採用単価	備考
	[階段廻り造作]					
	中央両側階段(XA7側) 杉圧密材フローリング [※] 段板	W2100×D360(305+55)×厚 フローリング [※] 厚15 塗装別計上	25.0	枚		
		ノスリッパ [※] 溝切り W=5 下地 ラワン合板厚12	18.9	m ²	30,900	
		木下地:45×30 2列 30×35 @450				
	中央両側階段(X階段側) 杉圧密材フローリング [※] 段板	W2400×D360(305+55)×厚 フローリング [※] 厚15 塗装別計上	25.0	枚		
		ノスリッパ [※] 溝切り W=5 下地 ラワン合板厚12	21.6	m ²	30,900	
		木下地:45×30 2列 30×35 @450				
	中央階段 杉圧密材フローリング [※] 段板	W5950×D680(625+55)×厚 フローリング [※] 厚15 塗装別計上	12.0	枚		
		ノスリッパ [※] 溝切り W=5 下地 ラワン合板厚12	48.6	m ²	30,900	
		木下地:45×30 2列 30×35 @450				
	X階段 杉圧密材フローリング [※] 段板	W2340×D360(305+55)×厚 フローリング [※] 厚15 塗装別計上	24.0	枚		
		ノスリッパ [※] 溝切り W=5 下地 ラワン合板厚12	21.1	m ²	30,900	
		木下地:45×30 2列 30×35 @450				
	階段踊場 杉圧密材フローリング [※] 段板	フローリング [※] 厚15 厚60 塗装別計上	14.2	m ²	30,900	
		ノスリッパ [※] 溝切り W=5 下地 ラワン合板厚12				
		木下地:45×30 2列 30×35 @450				
	段板側面 杉圧密材	H=110 厚15 塗装別計上	199.0	m	5,600	
	中央階段 蹴込 杉圧密材	H=285 厚15 塗装別計上	77.4	m	4,900	
	段板側面下端 底板	W=260 杉 厚15 下地木組共	20.7	m	8,750	
		塗装別計上				
	1F 地域開放用倉庫 造作棚	W4800×D900×H1800 下端床含み4段	1.0	か所	316,000	
		棚板:ラワン合板T2 厚9 柱:杉 75×75 2列 @1000内外				
		根太:杉 40×40 @300 根太掛:杉 35×75				

公表単価一覧表（建築）

	名 称	規格 形状 寸法	数 量	単位	採用単価	備考
	1F 器具庫 造作棚	W19900×D900×H1800 下端床含み4段	1.0	か所	1,310,000	
		棚板:ラワン合板T2 厚9 柱:杉 75×75 2列 @1000内外				
		根太:杉 40×40 @300 根太掛:杉 35×75				
	屋内運動場 設備給気カブリ ルーバー格子戸	W900×H2500 ルーバー:杉30×60 @75	2.0	か所	142,000	
		不燃加工 不燃UC ガラスウール 厚50組込・ガラスクロス平織押え				
	屋内運動場 SD-117 ルーバー格子戸	W3980×H2500 内扉W2000×H2500	4.0	か所		
		ルーバー:杉30×60 @75 不燃加工 不燃UC				
		ガラスウール 厚50組込・ガラスクロス平織押え				
	屋内運動場 吹抜 手摺	H=1700(1200+500) 杉 40×60 @120	116.0	m	6,440	
		下地金物別計上				
	屋内運動場 吹抜手摺 足元見切材	桧 30×180	116.0	m	7,700	
	大階段・吹抜け廻り 木製格子手摺	H=1300 平部 格子:杉 40×100 @106.7	26.9	m	4,550	
		支柱H=900:FB-9×75 @960 L-40×40×6				
		手摺:珞集成 φ32				
	大階段 木製格子手摺	H=1300 段部 格子:杉 40×100 @106.7	21.5	m	4,550	
		支柱H=900:FB-9×75 @960 L-40×40×6				
		手摺:珞集成 φ32				
	大階段両側 門型手摺	W253×H800 珞集成材 40×80	22.0	か所	21,500	
		支柱:FB-12×44 塗装別計上				
	階段室 壁付手摺	珞集成材 φ32 RC面 ブラケット共	6.5	m	6,790	
	階段室 壁付手摺	珞集成材 φ32 LGS面 ブラケット共 下地補強別計上	9.1	m	6,790	
	小 計					

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位		
					採用単価	備考
	ALC板		合計			
	【外部】					
1	外壁 ALC板	厚50 縦張 取付金物含む	73.7	m ²	9,000	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
	防水		合計			
	【外部】					
1	屋根 砂付露出アスファルト防水	A-1	28.5	m ²		
2	立上り 砂付露出アスファルト防水	A-1	262.0	m ²		
3	立上り 防水押え金物	FBタイプ°	532.0	m	1,270	
4	立上り 防水押え金物アルミ水切		150.0	m	3,010	
5	屋根 緩衝材		838.0	m	940	
6	屋根 成形伸縮目地	W20×H80	1,634.0	m	1,530	
7	屋根 防水化粧板仕上げ	厚6.0	39.3	m ²	7,350	
8	花壇 超速硬化ウレタン塗膜防水	平場	46.9	m ²	10,500	
9	花壇 超速硬化ウレタン塗膜防水	立上り	56.0	m ²	11,100	

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
	タイル		合計			
	【外部】					
1	床 磁器質タイル張り	300角	322.0	m ²	25,800	
2	段鼻用タイル	152×60	192.0	m	4,580	
3	段鼻用タイル(R)	152×60	28.8	m	5,630	
	【内部】					
4	床 磁器質タイル張り	100角 下地モルタル面 下地モルタル別計上	9.6	m ²	16,400	
5	床 磁器質タイル張り	300角 下地モルタル面 下地モルタル別計上	50.4	m ²	25,800	
6	床 汚垂タイル	W=600 下地モルタル面 下地モルタル別計上	1.0	m	57,300	
7	巾木 磁器質タイル張り	H=60 100角 下地モルタルRC面 下地モルタル別計上	11.7	m	4,430	
8	巾木 磁器質タイル張り	H=60 100角 接着貼り	6.1	m	4,580	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
	屋根・樋		合計			
	【外部】					
	[金属屋根-7]	[A-68・69]				
1	フッ素ガルバリウム鋼板	厚0.4 かん合式立ハゼ葺@455 吊子:アルミ押出型材 定尺栈かへ:屋根同材	310.0	m ²	7,840	
		発砲ポリエチレン t=2.0裏張 改質アスファルトルーフィング厚1.0 (片面接着)				
2	頂部雨押え	W200×H75 屋根同材加工 下地鋼板 厚0.8	24.5	m	7,140	
		棟金具:亜鉛メッキ 棟面戸:亜鉛メッキ				
3	幕板	H=230 屋根同材加工	24.5	m	6,860	
4	軒先面戸	W75×H80程度 屋根同材加工 軒先ケミカル面戸	24.5	m	5,600	
		伸縮唐草:屋根同材加工 水切:屋根同材加工				
5	軒先アングル金物	L-150×120程度	24.5	m	11,200	
6	ケラバ納め 唐草・水切	W×H76.1 屋根同材加工	18.4	m	4,200	
7	ケラバ納め 幕板パネル	H=250.1 下地:L-30×30×3	18.4	m	6,860	
8	箱樋	スチール防水樋 W300×H150 塩ビ系防水シート厚1.5+ カラー鋼板厚0.4	24.0	m	26,600	
		ジョイント熱融着 下地:FB-3.0×50 @455 改質アスファルトルーフィング厚1.0				

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
9	軒先面戸	W75×H120程度 屋根同材加工 軒先ケミカル面戸	24.0	m	12,600	
		伸縮唐草:屋根同材加工 水切:屋根同材加工 落ち葉除け受材ピースタイプ				
		SUS 厚0.8 @455				
10	箱樋水下側	落ち葉溶け兼用雨押え: 屋根同材加工 下地:鋼板厚0.8	24.0	m	16,800	
		棟金具:亜鉛メッキ 棟面戸:亜鉛メッキ				
11	ケラバ 壁付水切	屋根同材加工	6.9	m	4,200	
12	笠木 屋根同材	W=275	6.8	m	4,060	
13	雪止め金物	L-40×40×3 雪止め金具@455 亜鉛メッキ鋼板(着色品)	24.5	m	6,160	
		雪止め下地用通し吊子: アルミ押出型材				
14	自在トレイン	114φ用 SUS	3.0	か所	18,200	
	堅樋	アルミ製 114φ バンドレス	23.7	m		
	[金属屋根-8]	[A-68・69]				
15	フッ素ガルバリウム鋼板	厚0.4 かん合式立ハゼ葺@455 吊子:アルミ押出型材 定尺栈かばり:屋根同材	311.0	m ²	7,840	
		発砲ポリエチレン t=2.0裏張 改質アスファルトルーフィング厚1.0 (片面接着)				

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
16	棟包み	W400×H100 屋根同材加工 棟下地:鋼板 厚0.8	17.1	m	21,000	
		棟金具:亜鉛メッキ 棟面戸:亜鉛メッキ 換気棟:屋根同材				
		換気棟下地:SUS@455				
17	軒先面戸	W75×H80程度 屋根同材加工 軒先ケミカル面戸	34.2	m	5,600	
		伸縮唐草:屋根同材加工 唐草・水切:屋根同材加工				
18	軒先アングル金物	L-120×120程度	34.2	m	11,200	
19	ケラバ納め 唐草・水切	W×H76.1 屋根同材加工	36.4	m	4,200	
20	ケラバ納め 幕板パネル	H=250.1 下地:L-30×30×3	36.4	m	6,860	
21	雪止め金物	L-40×40×3 雪止め金具@455 亜鉛メッキ鋼板(着色品)	34.2	m	6,160	
		雪止め下地用通し吊子: アルミ押出型材				
22	軒樋	アルミ既製品 W=150	34.2	m	21,000	
23	自在ドレイン	114φ用 SUS	4.0	か所	18,200	
	縦樋	アルミ製 114φ パントレス	10.0	m		

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
	[金属屋根-9]	[A-68・69]				
24	フッ素ガルバリウム鋼板	厚0.4 かん合式立ハセ'葺@455 吊子:アルミ押出型材 定尺栈カバ':屋根同材	296.0	m ²	7,840	
		発砲ポリエチレン t=2.0裏張 改質アスファルトルーフィング'厚1.0 (片面接着)				
25	頂部雨押え	W200×H75 屋根同材加工 下地鋼板 厚0.8	25.0	m	7,140	
		棟金具:亜鉛メッキ 棟面戸:亜鉛メッキ				
26	幕板	H=230 屋根同材加工	25.0	m	6,860	
27	軒先面戸	W75×H80程度 屋根同材加工 軒先ケミカル面戸	25.0	m	5,600	
		伸縮唐草:屋根同材加工 水切:屋根同材加工				
28	軒先アングル金物	L-150×120程度	25.0	m	11,200	
29	ケラハ'納め 唐草・水切	W×H76.1 屋根同材加工	20.1	m	4,200	
30	ケラハ'納め 幕板パ'ネル	H=250.1 下地:L-30×30×3	20.1	m	6,860	
31	ケラハ' 壁付水切	屋根同材加工	3.6	m	4,200	
32	箱樋	スチール防水樋 W300×H150 塩ビ'系防水シート厚1.5+ カラー鋼板厚0.4	23.0	m	26,600	
		ジョイント熱融着 下地:FB-3.0×50 @455 改質アスファルトルーフィング'厚1.0				
33	軒先面戸	W75×H120程度 屋根同材加工 軒先ケミカル面戸	23.0	m	1,260	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
		伸縮唐草:屋根同材加工 水切:屋根同材加工 落ち葉除け受材ビースタイル [°] SUS 厚0.8 @455				
34	箱樋水下側	落ち葉溶け兼用雨押え: 屋根同材加工 下地:鋼板厚0.8	23.0	m	16,800	
		棟金具:亜鉛メッキ 棟面戸:亜鉛メッキ [A-68]				
35	笠木 屋根同材	W=275	4.0	m	7,000	
36	雪止め金物	L-40×40×3 雪止め金具@455 亜鉛メッキ鋼板(着色品)	25.0	m	6,160	
		雪止め下地用通し吊子: アルミ押出型材				
37	自在トレイン	114φ用 SUS	2.0	か所	18,200	
	縦樋	アルミ製 114φ パントレス	7.4	m		
	[金属屋根-10]	[A-68・69]				
38	フッ素ガルバリウム鋼板	厚0.4 かん合式立ハゼ葺@455 吊子:アルミ押出型材 定尺栈かばり:屋根同材	379.0	m ²	7,840	
		発砲ポリエチレン t=2.0裏張 改質アスファルトルーフィング厚1.0 (片面接着)				
39	頂部雨押え	W200×H75 屋根同材加工 下地鋼板 厚0.8	32.0	m	7,140	
		棟金具:亜鉛メッキ 棟面戸:亜鉛メッキ				

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
40	幕板	H=230 屋根同材加工	32.0	m	6,860	
41	軒先面戸	W75×H80程度 屋根同材加工 軒先ケミカル面戸	32.0	m	5,600	
		伸縮唐草:屋根同材加工 水切:屋根同材加工				
42	軒先アングル金物	L=150×120程度	32.0	m	11,200	
43	ケラハ [°] 納め 唐草・水切	W×H76.1 屋根同材加工	16.5	m	4,200	
44	ケラハ [°] 納め 幕板パネル	H=250.1 下地:L-30×30×3	16.5	m	6,860	
45	ケラハ [°] 壁付水切	屋根同材加工	7.1	m	4,200	
46	軒先面戸	W75×H120程度 屋根同材加工 軒先ケミカル面戸	29.5	m	12,600	
		伸縮唐草:屋根同材加工 水切:屋根同材加工 落ち葉除け受材ビースタッフ [°]				
		SUS 厚0.8 @455				
47	箱樋	スチール防水樋 W300×H150 塩ビ系防水シート厚1.5+ カラー鋼板厚0.4	29.5	m	26,600	
		ジョイント熱融着 下地:FB-3.0×50 @455 改質アスファルトルーフィング [°] 厚1.0				
48	箱樋水下側	落ち葉溶け兼用雨押え: 屋根同材加工 下地:鋼板厚0.8	29.5	m	16,800	
		棟金具:亜鉛メッキ 棟面戸:亜鉛メッキ				

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
49	笠木 屋根同材	W=275	8.0	m	7,000	
50	雪止め金物	L-40×40×3 雪止め金具@455 亜鉛メッキ鋼板(着色品)	32.0	m	6,160	
		雪止め下地用通し吊子: アルミ押出型材				
51	自在ドレイン	114φ用 SUS	3.0	か所	18,200	
	縦樋	アルミ製 114φ ハンドレス	11.1	m		
	[金属屋根-11]	[A-68・69]				
52	フッ素ガルバリウム鋼板	厚0.4 かん合式立ハゼ葺@455 吊子:アルミ押出型材 定尺栈かばり:屋根同材	296.0	m ²	7,840	
		発砲ポリエチレン t=2.0裏張 改質アスファルトルーフィング厚1.0 (片面接着)				
53	頂部雨押え	W200×H75 屋根同材加工 下地鋼板 厚0.8	25.0	m	7,140	
		棟金具:亜鉛メッキ 棟面戸:亜鉛メッキ				
54	幕板	H=230 屋根同材加工	25.0	m	6,860	
55	軒先面戸	W75×H80程度 屋根同材加工 軒先ケミカル面戸	25.0	m	5,600	
		伸縮唐草:屋根同材加工 水切:屋根同材加工				
56	軒先アングル金物	L-150×120程度	25.0	m	11,200	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
57	ケラハ納め 唐草・水切	W×H76.1 屋根同材加工	20.1	m	4,200	
58	ケラハ納め 幕板パネル	H=250.1 下地:L-30×30×3	20.1	m	6,860	
59	ケラハ 壁付水切	屋根同材加工	3.6	m	4,200	
60	箱樋	スチール防水樋 W300×H150 塩ビ系防水シート厚1.5+ カラー鋼板厚0.4	24.0	m	26,600	
		ジョイント熱融着 下地:FB-3.0×50 @455 改質アスファルトルーフィング厚1.0				
61	箱樋水下側	落ち葉溶け兼用雨押え: 屋根同材加工 下地:鋼板厚0.8	24.0	m	16,800	
		棟金具:亜鉛メッキ 棟面戸:亜鉛メッキ				
62	軒先面戸	W75×H120程度 屋根同材加工 軒先ケマカル面戸	24.0	m	12,600	
		伸縮唐草:屋根同材加工 水切:屋根同材加工 落ち葉除け受材ビースタッフ				
		SUS 厚0.8 @455				
63	笠木 屋根同材	W=275	4.0	m	4,200	
64	雪止め金物	L-40×40×3 雪止め金具@455 亜鉛メッキ鋼板(着色品)	25.0	m	6,160	
		雪止め下地用通し吊子: アルミ押出型材				
65	自在トレイン	114φ用 SUS	2.0	か所	18,200	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
	竖樋	アルミ製 114φ ハンドレス	7.4	m		
	[金属屋根-12]	[A-70]				
66	フッ素ガルバリウム鋼板	厚0.4 かん合式立ハゼ葺@455 吊子:アルミ押出型材 定尺栈かへ:屋根同材	1,278.0	m ²	7,840	
		発砲ポリエチレン t=2.0裏張 改質アスファルトルーフィング厚1.0 (片面接着)				
67	棟包み	W400×H75 屋根同材加工 棟下地:鋼板 厚0.8	37.6	m	21,000	
		棟金具:亜鉛メッキ 棟面戸:亜鉛メッキ				
68	軒先面戸	W75+75×H120程度 屋根同材加工 軒先ケカル面戸	75.2	m	5,600	
		伸縮唐草:屋根同材加工 水切:屋根同材加工				
69	幕板パネル	H=250.1 下地:L-30×30×3	75.2	m	6,860	
70	ケラバ納め 唐草・水切	W×H83.3 屋根同材加工	74.2	m	6,160	
71	ケラバ納め 幕板パネル	H=250.1 下地:L-30×30×3	74.2	m	6,860	
72	雪止め金物	L-40×40×3 雪止め金具@455 亜鉛メッキ鋼板(着色品)	75.2	m	6,160	
		雪止め下地用通し吊子: アルミ押出型材				
73	軒樋	アルミ既製品 W=180	75.2	m	21,000	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
74	自在ドレン	114φ用 SUS	9.0	か所	18,200	
75	現場成型費		1.0	式	420,000	
	堅樋	アルミ製 114φ バンドレス	75.2	m		
	[金属屋根 庇]	[A-64]				
76	フッ素ガルバリウム 鋼板	厚0.8 吊折版:KBルーフ600(重ね式折版) 山高88 働き幅600	20.9	m ²	16,800	
77	化粧フレーム	フッ素ガルバリウム鋼板	5.5	m	2,100	
78	壁付水切	フッ素ガルバリウム鋼板 W50×H50程度	5.5	m	2,800	
79	庇軒樋	塩ビ製 W=160	5.5	m	6,300	
80	庇落口		1.0	か所	4,200	
81	庇堅樋	アルミ 60φ	2.5	m	12,600	
82	堅樋	アルミ 100φ	94.2	m	17,200	
83	堅樋	耐火二層管 100φ	58.4	m	19,600	
84	鋼管とい防露巻き	天井内等 径100	58.4	m		
85	中継ドレン用 絶縁ゴム	短管付接続管 樋下端用 [A-63]	9.0	か所	1,960	

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
	アルミ縦樋		合計			
	【外部】					
	[金属屋根-7]					
1	縦樋	アルミ製 114 φ ハンドレス	23.7	m	10,500	
	[金属屋根-8]					
2	縦樋	アルミ製 114 φ ハンドレス	10.0	m	10,500	
	[金属屋根-9]					
3	縦樋	アルミ製 114 φ ハンドレス	7.4	m	10,500	
	[金属屋根-10]					
4	縦樋	アルミ製 114 φ ハンドレス	11.1	m	10,500	
	[金属屋根-11]					
5	縦樋	アルミ製 114 φ ハンドレス	7.4	m	10,500	
	[金属屋根-12]					
6	縦樋	アルミ製 114 φ ハンドレス	75.2	m	10,500	

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位		
					採用単価	備考
	金属サイディング		合計			
	【外部】					
1	外壁 金属サイディング	厚18 金属胴縁厚15 防水紙 上張り:強化石膏ボード厚21 下張り:強化石膏ボード厚21	552.0	m ²	15,000	

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
	製作金物		合計			
	【外部】					
1	屋外階段-1 スチール手摺	H=1200 平部 溶融亜鉛メッキ 手摺:SUS 38 φ HL	7.9	m	70,500	
		手摺:スチールFB-12×50 支柱:スチールFB-12×50 @800内外 格子:13 φ @100内外 [A-53]				
2	屋外階段-1 スチール手摺	H=1150 傾斜部 溶融亜鉛メッキ 手摺:SUS 38 φ HL	15.0	m	72,700	
		手摺:スチールFB-12×50 支柱:スチールFB-12×50 @800内外 格子:13 φ @100内外 [A-53]				
3	屋外階段-2 スチール手摺	H=1200 平部 溶融亜鉛メッキ 手摺:SUS 38 φ HL	2.2	m	70,500	
		手摺:スチールFB-12×50 支柱:スチールFB-12×50 @800内外 格子:13 φ @100内外 [A-53]				
4	屋外階段-2 スチール手摺	H=1150 傾斜部 溶融亜鉛メッキ 手摺:SUS 38 φ HL	15.8	m	72,700	
		手摺:スチールFB-12×50 支柱:スチールFB-12×50 @800内外 格子:13 φ @100内外 [A-53]				
5	屋外階段-3 スチール手摺	H=1150 平部 溶融亜鉛メッキ 手摺:SUS 38 φ HL	4.4	m	70,500	
		繋ぎ:スチールFB-12×50 支柱:スチールFB-12×50 @810 格子:13 φ @90 [A-54]				
6	屋外階段-3 スチール手摺	H=1100 傾斜部 溶融亜鉛メッキ 手摺:SUS 38 φ HL	13.0	m	71,300	
		繋ぎ:スチールFB-12×50 支柱:スチールFB-12×50 @810 格子:13 φ @90 [A-54]				
7	バルコニー スチール手摺	H=1200 溶融亜鉛メッキ 手摺:FB-12×50 下部:FB-12×125	93.4	m	48,600	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
		手摺子:FB-9×50 @70 [A-62]				
8	ワークテラス-1 スチール手摺	H=1200 溶融亜鉛メッキ 手摺:FB-12×50 控え柱:FB-12×50 @1200	40.6	m	49,600	
		下桟:FB-12×50 手摺子:FB-9×50 @100 [A-62]				
9	ワークテラス-1 スチール手摺片開戸	W800×H1200 溶融亜鉛メッキ 手摺:FB-12×50 控え柱:FB-12×50 @1200	1.0	か所	394,000	
		下桟:FB-12×50 手摺子:FB-9×50 @100 [A-62]				
10	ワークテラス-1 スチール手摺	H=1200 溶融亜鉛メッキ 手摺:FB-12×50 支柱:FB-12×50 @1200	8.3	m	49,600	
		下桟:FB-12×50 手摺子:FB-9×50 @100 [A-62]				
11	ワークテラス-2 スチール手摺(壁付)	H=830 溶融亜鉛メッキ 手摺:FB-12×50 支柱:FB-12×50 @1000	20.9	m	49,600	
		手摺子:FB-9×50 @100 [A-62]				
12	1F スチール手摺(平部)	H=1200 溶融亜鉛メッキ 手摺:FB-12×50 下部:FB-12×125	7.9	m	51,400	
		手摺子:FB-9×50 @70 [A-62]				
13	1F スチール手摺(勾配部)	H=1200 溶融亜鉛メッキ 手摺:FB-12×50 下部:FB-12×125	1.5	m	51,900	
		手摺子:FB-9×50 @70 [A-62]				
14	木ルーバー軽量鉄骨 天井下地	受材:L-50×50×4 @900 吊材:FB-50×6 @900 ブレース:L-50×50×4(1対/15㎡)	23.6	㎡	19,000	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
		ルーバー取付金物(木材支給) ふところ高1.5m未満 RC面インサート共 [A-60]				
	【内部】					
	[下地金物]					
15	木ルーバー下地軽量 鉄骨天井下地	受材:L-50×50×4 @900 吊材:FB-50×6 @900 フレース:L-50×50×4(1対/15㎡)	217.0	㎡	19,000	
		ルーバー取付金物(木材支給) ふところ高1.5m未満 RC面インサート共 [A-60]				
16	LGS面 黒板・ホワイトボード 補強	スタッド 100×50×20×2.3 LGSに溶接 [A-59]	88.4	m		
17	ロールスクリーンボックス 取付下地	St-t1.6 100×150 [A-138]	16.0	m	8,750	
18	ラインク衛生器具 下地補強	C-75×45×15×2.3	118.0	m		
19	壁付手摺(LGS面) 下地補強	H=300 St-PLt1.6程度	9.1	m	5,880	
20	SW補強下地	H=180(梁下)	6.5	m	36,500	
21	SW補強下地 (収納部)	H=1000	3.3	m	65,700	
	[製作金物]					
22	タイル〜ビニル床シート (玄関他)床見切り	SUS FB 6×15 (アンカー付) [A-58]	16.4	m	8,050	
23	フローリング〜ビニル 床シート床見切り	SUS FB 6×15	76.9	m	8,050	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
24	昇降口床 砂落とし溝	W20+100+20×H20 SUS-HL 厚2.0曲加工(糸180) [A-58]	44.4	m	13,900	
25	サッシ取合い方立	W192/50×L90 PL-45×30×2.3 St-t1.6加工 [A-60]	20.8	m	13,200	
26	屋内運動場 吹抜 手摺金物	H=1000 支柱:PL-50×12 @900 受金物:PL-50×6@900	116.0	m	32,100	
		L-50×50×6 木格子別計上 [A-62]				
27	屋内運動場 吹抜 手摺振止め控え	H2600×D1000 L型 支柱:φ 89.1×3.2 天端PL-6 受け:PL-50×9(2枚)	7.0	か所	117,000	
		PL-9 1-M16 [A-62]				
28	屋内運動場 キャットウォーク手摺	H=1150 手摺:FB-12×50 支柱:FB-12×50 @900 [A-51]	28.0	m	32,100	
29	図書室・廊下他 手摺(腰窓部)	H=1115 手摺・下端:FB-12×50 下端枠:FB-12×90	17.5	m	36,500	
		手摺子:FB-12×50 @150 [A-62]				
30	大階段上(RF) 手摺	H=1200 手摺:FB-12×50 支柱:FB-12×50 @1000 [A-48・50]	16.1	m	32,100	
31	屋内運動場 キャットウォーク ファインフロア	W=800 [A-51]	12.5	m	36,500	
32	SK掃除用具掛	W=690 ステンレスパイプ φ 21.7 Sカン 5個付 [展開-14他]	1.0	か所	7,350	
33	SK掃除用具掛	W=650 ステンレスパイプ φ 21.7 Sカン 5個付	1.0	か所	7,350	
34	SK掃除用具掛	W=730 ステンレスパイプ φ 21.7 Sカン 5個付	1.0	か所	7,350	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
35	SK掃除用具掛	W=740 ステンレスパイプ φ 21.7 Sカン 5個付	2.0	か所	7,350	
36	SK掃除用具掛	W=750 ステンレスパイプ φ 21.7 Sカン 5個付	1.0	か所	7,350	
37	SK掃除用具掛	W=770 ステンレスパイプ φ 21.7 Sカン 5個付	1.0	か所	7,350	
38	SK掃除用具掛	W=800 ステンレスパイプ φ 21.7 Sカン 5個付	5.0	か所	7,350	
39	SK掃除用具掛	W=850 ステンレスパイプ φ 21.7 Sカン 5個付	1.0	か所	7,350	
40	SK掃除用具掛	W=860 ステンレスパイプ φ 21.7 Sカン 5個付	1.0	か所	7,350	
41	SK掃除用具掛	W=880 ステンレスパイプ φ 21.7 Sカン 5個付	1.0	か所	7,350	
42	SK掃除用具掛	W=900 ステンレスパイプ φ 21.7 Sカン 5個付	1.0	か所	7,350	
43	SK掃除用具掛	W=1250 ステンレスパイプ φ 21.7 Sカン 5個付	1.0	か所	7,350	
44	天井フック(支給品)	9.8kN	4.0	か所		
45	天井フック(支給品)	19.6kN	1.0	か所		

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
	EXP.J金物		合計			
	【外部】	[A-66・67]				
1	①屋根-屋根 EXP.J金物	アルミ製 厚2.0 W=800 クリアランス 300mm 可動量 ±150mm	10.2	m	140,000	
		EVシート 耐火帯12.5ミリ H800-APR-ST 耐火仕様				
2	①屋根-屋根 EXP.J金物	小口フタ	1.0	か所	111,000	
3	②屋根-外壁 EXP.J金物	アルミ製 厚2.0 W=635 クリアランス 300mm 可動量 ±150mm	13.7	m	123,000	
		EVシート 耐火帯12.5ミリ H635-APW 耐火仕様				
4	②屋根-外壁 EXP.J金物	小口フタ	2.0	か所	111,000	
5	②屋根-外壁 EXP.J金物	90° コーナー	1.0	か所	225,000	
6	③外壁-外壁 EXP.J金物	エラストマー製 W=300 熱可塑性エラストマー アルミ押出型材	8.5	m	164,000	
		クリアランス 300mm 可動量 ±150mm EVシート 耐火帯12.5ミリ				
		EU-300 耐火仕様				
7	④外壁コーナー EXP.J金物	エラストマー製 W=300 熱可塑性エラストマー アルミ押出型材	8.5	m	164,000	
		クリアランス 300mm 可動量 ±150mm EVシート 耐火帯12.5ミリ				
		EU-300 耐火仕様				

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
	アルミ建具		合計			
1	AD-101	W11660×H2690	1.0	か所	2,980,000	
2	AD-102	W2665×H2100	1.0	か所	246,000	
3	AW-101	W1000×H1410	1.0	か所	211,000	
4	AW-102	W3400×H2100	4.0	か所	299,000	
5	AW-103	W1800×H1670	2.0	か所	281,000	
6	AW-104	W1800×H2680	1.0	か所	193,000	
7	AW-105	W3465×H2990	2.0	か所	766,000	
8	AW-106	W3490×H2090	2.0	か所	598,000	
9	AW-107	W7050×H2890	1.0	か所	1,320,000	
10	AW-108	W4215×H2990	1.0	か所	983,000	
11	AW-109	W1900×H1530	1.0	か所	128,000	
12	AW-109A	W2790×H1640	1.0	か所	475,000	
13	AW-110	W3020×H1840	1.0	か所	633,000	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
14	AW-111	W5540×H1840	1.0	か所	871,000	
15	AW-112	W3385×H1840	1.0	か所	551,000	
16	AW-113	W3720×H1880	1.0	か所	280,000	
17	AW-114	W4970×H1400	1.0	か所	931,000	
18	AW-115	W2250×H1400	1.0	か所	443,000	
19	AW-116	W2350×H900	1.0	か所	165,000	
20	AW-117	W2790×H900	1.0	か所	177,000	
21	AW-118	W6380×H1750	1.0	か所	511,000	
22	AW-119	W6715×H2680	1.0	か所	699,000	
23	AW-120	W7050×H2680	2.0	か所	711,000	
24	AW-121	W3050×H2840	1.0	か所	595,000	
25	AW-122	W2750×H2550	1.0	か所	572,000	
26	AW-123	W2915×H2040	1.0	か所	484,000	
27	AW-124	W3050×H2680	2.0	か所	877,000	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
28	AW-125	W1570×H2640	1.0	か所	310,000	
29	AW-126	W6400×H2090	2.0	か所	1,420,000	
30	AW-127	W4040×H900	4.0	か所	928,000	
31	AW-128	W5300×H500	3.0	か所	268,000	
32	AW-129	W8955×H2680	6.0	か所	927,000	
33	AW-130	W8620×H2680	1.0	か所	918,000	
34	AW-131	W5720×H2650	1.0	か所	919,000	
35	AW-132	W2715×H2890	1.0	か所	585,000	
36	AW-133	W2750×H2890	1.0	か所	289,000	
37	AW-201	W1000×H1410	1.0	か所	211,000	
38	AW-202	W1500×H1530	1.0	か所	114,000	
39	AW-203	W1800×H1520	2.0	か所	277,000	
40	AW-204	W1800×H2530	2.0	か所	220,000	
41	AW-204A	W1800×H2595	2.0	か所	221,000	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
42	AW-205	W2740×H1530	1.0	か所	222,000	
43	AW-206	W2915×H2030	2.0	か所	532,000	
44	AW-207	W3200×H3045	1.0	か所	429,000	
45	AW-207A	W3200×H3045	1.0	か所	812,000	
46	AW-208	W1600×H3045	2.0	か所	196,000	
47	AW-208A	W1600×H3045	2.0	か所	333,000	
48	AW-209	W3385×H1840	1.0	か所	551,000	
49	AW-210	W1000×H900	1.0	か所	76,900	
50	AW-211	W5540×H1840	1.0	か所	871,000	
51	AW-212	W6715×H1840	1.0	か所	1,160,000	
52	AW-213	W2250×H1410	1.0	か所	444,000	
53	AW-214	W4970×H1410	1.0	か所	935,000	
54	AW-215	W7050×H1530	1.0	か所	506,000	
55	AW-217	W5300×H2210	2.0	か所	790,000	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
56	AW-217A	W5200×H2210	1.0	か所	783,000	
57	AW-218	W5100×H2840	1.0	か所	973,000	
58	AW-219	W7050×H2190	1.0	か所	1,200,000	
59	AW-220	W6380×H2680	1.0	か所	621,000	
60	AW-221	W1800×H2520	1.0	か所	321,000	
61	AW-222	W7810×H2515	1.0	か所	642,000	
62	AW-223	W2385×H2410	1.0	か所	407,000	
63	AW-224	W3050×H3140	2.0	か所	767,000	
64	AW-225	W7070×H3615	2.0	か所	1,800,000	
65	AW-226	W24930×H2500	2.0	か所	3,890,000	
66	AW-227	W5720×H2650	1.0	か所	754,000	
67	AW-228	W900×H4300	4.0	か所	518,000	
68	AW-229	W7930×H3130	2.0	か所	838,000	
69	AW-229A	W7490×H3130	4.0	か所	794,000	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
70	AW-230	W7050×H3130	4.0	か所	751,000	
71	AG-301	W1600×H400	1.0	か所	176,000	
72	AW-301	W16000×H835	1.0	か所	1,370,000	
73	AW-302	W6745×H835	4.0	か所	645,000	
74	AW-302A	W7050×H835	2.0	か所	651,000	
75	AW-303	W6745×H835	2.0	か所	641,000	
76	AW-303A	W7050×H835	2.0	か所	647,000	

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
	鋼製建具		合計			
1	SD-101	W800×H2100	4.0	か所	205,000	
2	SD-102	W900×H2100	3.0	か所	282,000	
3	SD-102A	W900×H2100	2.0	か所	178,000	
4	SD-102B	W900×H2100	7.0	か所	199,000	
5	SD-103	W600×H1200	9.0	か所	71,700	
6	SD-104	W500×H1200	2.0	か所	71,100	
7	SD-105	W1200×H2100	1.0	か所	207,000	
8	SD-105A	W1200×H2100	1.0	か所	184,000	
9	SD-106	W1800×H2100	3.0	か所	360,000	
10	SD-106A	W1800×H2100	1.0	か所	246,000	
11	SD-108	W600×H2100	5.0	か所	95,700	
12	SD-109	W2439×H2740	2.0	か所	2,300,000	
13	SD-110	W4030×H2300	3.0	か所	1,050,000	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
14	SD-111	W4870×H2350	1.0	か所	1,300,000	
15	SD-113	W4030×H2550	3.0	か所	982,000	
16	SD-114	W2275×H2655	1.0	か所	658,000	
17	SD-115	W2200×H2655	1.0	か所	636,000	
18	SD-116	W2000×H2500	5.0	か所	850,000	
19	SD-121	W2400×H2100	1.0	か所	371,000	
20	SD-122	W1800×H2100	1.0	か所	406,000	
21	SD-201	W600×H1200	8.0	か所	71,700	
22	SD-203	W900×H2100	4.0	か所	178,000	
23	SD-203A	W900×H2100	5.0	か所	199,000	
24	SD-205	W1800×H2100	2.0	か所	291,000	
25	SD-205A	W1800×H2100	1.0	か所	316,000	
26	SD-205B	W1800×H2100	1.0	か所	1,110,000	
27	SD-206	W2650×H2680	1.0	か所	2,340,000	

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
	鋼製建具枠		合計			
1	SF-101	W800×H2100	2.0	か所	92,300	
2	SF-102	W950×H2100	1.0	か所	97,100	
3	SF-103	W1000×H2100	1.0	か所	98,700	
4	SF-104	W1070×H2100	7.0	か所	101,000	
5	SF-105	H2500	10.0	か所	46,200	
6	SF-106	W1800×H2100	1.0	か所	125,000	
7	SF-201	W1070×H2100	6.0	か所	101,000	
8	SF-202	H2500	6.0	か所	46,200	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
	軽量鋼製建具		合計			
1	LSD-101	W1050×H2260	1.0	か所	293,000	
2	LSD-102	W2315×H2740	1.0	か所	402,000	
3	LSD-102A	W2015×H2740	1.0	か所	337,000	
9	LSD-103	W1900×H2680	3.0	か所	195,000	
10	LSD-103A	W1900×H2680	2.0	か所	246,000	
11	LSD-104	W1900×H2680	5.0	か所	195,000	
12	LSD-105	W1900×H2680	2.0	か所	246,000	
4	LSD-106	W1050×H2260	1.0	か所	257,000	
5	LSD-201	W1050×H2260	2.0	か所	293,000	
6	LSD-202	W1050×H2260	2.0	か所	293,000	
7	LSD-203	W2315×H2740	1.0	か所	402,000	
8	LSD-206	W2655×H2740	3.0	か所	370,000	
13	LSD-205	W1900×H2680	9.0	か所	195,000	

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
	シャッター		合計			
1	SS-101	W2350×H2700	2.0	か所	1,210,000	
2	SS-102	W2930×H2700	1.0	か所	1,270,000	
3	SS-103	W3000×H2700	1.0	か所	1,500,000	
4	SS-201	W2155×H2700	1.0	か所	1,200,000	
5	SS-202	W3790×H2700	1.0	か所	1,410,000	
6	PSS-1	W2350×H2700	1.0	か所	1,760,000	

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
	トイレブース		合計			
	【内部】					
1	TB-101	W8578×H2500×D40	1.0	か所	852,000	
2	TB-102	W693×H2500×D40	1.0	か所	111,000	
3	TB-103	W5080×H2500×D40	1.0	か所	503,000	
4	TB-104	W2142×H2500×D40	1.0	か所	214,000	
5	TB-105	W11138×H2500×D40	1.0	か所	1,060,000	
6	TB-107	W5004×H2500×D40	1.0	か所	494,000	
7	TB-108	W1196×H2500×D40	1.0	か所	138,000	
8	TB-109	W11063×H2500×D40	1.0	か所	1,090,000	
9	TB-110	W5080×H2500×D40	1.0	か所	505,000	
10	TB-111	W2395×H2500×D40	1.0	か所	233,000	
11	TB-112	W1336×H2500×D40	1.0	か所	151,000	
12	TB-113	W4940×H2500×D40	1.0	か所	445,000	
13	TB-114	W4940×H2500×D40	1.0	か所	445,000	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
14	TB-115	W1598×H2500×D40	1.0	か所	161,000	
15	TB-116	W5040×H2500×D40	1.0	か所	449,000	
16	TB-117	W7680×H2500×D40	1.0	か所	756,000	
17	TB-118	W4880×H2500×D40	1.0	か所	492,000	
18	TB-119	W2490×H2500×D40	1.0	か所	239,000	
19	TB-120	W1672×H2500×D40	1.0	か所	173,000	
20	TB-201	W8577.5×H2500×D40	1.0	か所	852,000	
21	TB-202	W693×H2500×D40	1.0	か所	111,000	
22	TB-203	W5120×H2500×D40	1.0	か所	503,000	
23	TB-204	W2100×H2500×D40	1.0	か所	214,000	
24	TB-205	W11140×H2500×D40	1.0	か所	1,070,000	
25	TB-207	W5014×H2500×D40	1.0	か所	500,000	
26	TB-208	W1180×H2500×D40	1.0	か所	141,000	
27	TB-209	W8702×H2500×D40	1.0	か所	852,000	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
28	TB-210	W1570×H2500×D40	1.0	か所	182,000	
29	TB-211	W5120×H2500×D40	1.0	か所	501,000	
30	TB-212	W1480×H2500×D40	1.0	か所	182,000	
31	TB-213	W3995×H2500×D40	1.0	か所	372,000	
32	TB-214	W1766×H2500×D40	1.0	か所	197,000	
33	TB-215	W3545×H2500×D40	1.0	か所	340,000	
34	TB-1(隔て板)	W700×H2500×D40	4.0	か所	77,800	
35	TB-2(隔て板)	W1460×H2500×D40	1.0	か所	145,000	
36	TB-3(隔て板)	W800×H2500×D40	1.0	か所	82,300	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
	ガラス		合計			
1	複層ガラス	Low-E4+A6+型板4 2.18㎡以下	11.23	㎡	21,400	
2	複層ガラス	型板4+A6+強化5 2.18㎡以下	19.9	㎡	25,700	
3	複層ガラス	Low-E4+A6+強化5 2.18㎡以下	821.75	㎡	27,800	
4	複層ガラス	Low-E4+A6+強化5 4.45㎡以下	164.39	㎡	27,800	
5	複層ガラス	強化4+A6+強化5 2.18㎡以下	112.46	㎡	36,400	
6	複層ガラス	強化4+A6+強化5 4.45㎡以下	54.09	㎡	36,400	
7	耐熱結晶化ガラス	8mm 19㎡ 5mm 0.41㎡	1.0	式	2,910,000	

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位		
					採用単価	備考
	結露防止塗装		合計			
	【内部】					
4	天井 結露防止塗料塗り	ケイカル板面 見上げ	72.9	m ²	1,560	

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位		
					採用単価	備考
	ハトコット		合計			
	【外部】					
1	ハトコット	VH-Ⅱ型	4.0	か所	426,000	

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

公表単価一覧表

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
	鋼製床(運動場)		合計			
	【内部】					
1	鋼製床組	H=500 体育館用 大引鋼:□-50×50×15×1.6t @900	842.0	m ²	9,230	
		根太鋼:□-30×35×1.2t @300 捨板 耐水合板別計上 [A-58]				
2	体育館用フローリング [*] 捨張り 針葉樹構造合板	厚15 鋼製床組面	842.0	m ²	2,930	
3	床体育館用 フローリング [*]	厚18(表層6mm) 現場ポリッシャー掛け 水性ウルタン2液1回塗[A-58]	842.0	m ²	12,900	
4	屋内運動場 鋼製 床用 床下点検口	600角 アルミ枠 [A-132]	3.0	か所	22,800	
5	屋内運動場 床換気口	1000×200 アルミ製 [A-132]	16.0	か所	16,300	
6	鋼製床廻り巾木 取合 EXPゴム	18×20 [A-132]	117.0	m	980	
7	屋内運動場 床点検口廻り EXPゴム	18×20 [A-132]	7.2	m	980	
8	屋内運動場 床換 気口廻り EXPゴム	18×20 [A-132]	38.4	m	980	

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
	造作家具		合計			
	【内部】					
1	K-1 昇降口前 展示ケース	W6400×H2100 D550 本体: ポリ合板フラッシュ仕上 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0	1.0	か所	3,010,000	
		ガラス戸: トーメイ強化ガラス 厚5.0 ハカマ アルミハカマ 錠 シリンダーフッシュ錠				
		開き戸: ポリ合板貼仕上げ 厚20 窓部 トーメイ強化ガラス 厚5.0 錠 面付シリンダー錠ツマミ兼用型				
		格子: タモ集成材 30×30(取外可) 可動棚: トーメイ強化ガラス 厚5.0 棚受 ロイヤル R-110G(クローム)				
		棚柱 ロイヤル ASF-1 (クローム) 下部扉: ポリ合板フラッシュ仕上 厚20 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0				
		引手 下部堀込手掛 錠 面付シリンダー錠ツマミ兼用 巾木 : ポリ合板貼仕上 [A-110]				
2	K-2 ホール ステンレス流し台	W2600×H1000 D700 甲板: メラミンボストフォームカウンター シンク: ステンレス 厚1.2 #400加工	1.0	か所	643,000	
		裏面結露防止剤付 本体: ポリ合板フラッシュ仕上 小口 エッジテープ貼仕上				
		扉 : ポリ合板フラッシュ仕上 厚20 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0 ツマミ ドーム型ツマミ φ20 WB仕上				
		巾木: ポリ合板貼仕上				
3	K-3 ワークスペース1-3 ステンレス流し台	W3040×H1000 D700 甲板: メラミンボストフォームカウンター シンク: ステンレス 厚1.2 #400加工	1.0	か所	697,000	
		裏面結露防止剤付 本体: ポリ合板フラッシュ仕上 小口 エッジテープ貼仕上				
		扉 : ポリ合板フラッシュ仕上 厚20 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0 ツマミ ドーム型ツマミ φ20 WB仕上				

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
		巾木: ポリ合板貼仕上				
4	K-4 1・2F ワークスペース ステンレス流し台	W2040×H1000 D700 甲板: メラミンポストフォームカウンター シンク: ステンレス 厚1.2 #400加工	12.0	か所	602,000	
5	K-5 1・2F 理科室 ・図工 ステンレス流し台	W2640×H1000 D700 甲板: メラミンポストフォームカウンター シンク: ステンレス 厚1.2 #400加工	4.0	か所	674,000	
		裏面結露防止剤付 本体: ポリ合板フラッシュ仕上 小口 エッジテープ貼仕上				
		扉: ポリ合板フラッシュ仕上 厚20 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0 ツミ ドーム型ツミ φ20 WB仕上				
		巾木: ポリ合板貼仕上				
6	K-6 1F普通・少人数教室 ベンチ	W(1450+1100)×H350 D350 座面: タモ集成材 厚30 UC仕上 小口 R15 面取り	7.0	か所	190,000	
		下台: ポリ合板貼仕上 下地 ラワンランパー組 巾木: ポリ合板貼仕上 [A-111]				
7	K-7 1F 廊下1-2 資料配布用棚	W1550×H800 D400 天板: メラミン化粧板貼仕上 厚30 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0	2.0	か所	187,000	
		本体: ポリ合板フラッシュ仕上 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0 固定棚: ポリ合板フラッシュ仕上 厚20				
		小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0 巾木: ポリ合板貼仕上 [A-111]				
8	K-8 2F 廊下 展示棚	W2000×H1500 D400 天板: メラミン化粧板貼仕上 見付50 小口 メラミン化粧板貼仕上	4.0	か所	423,000	
		本体: ポリ合板フラッシュ仕上 小口 エッジテープ貼仕上 扉: ポリ合板フラッシュ仕上 厚20				
		小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0 引手 下部掘込手掛 可動棚: ポリ合板フラッシュ仕上 厚20				

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
		小口 エッジテープ貼仕上 棚受 タボ棚受 φ10 巾木: ポリ合板貼仕上 [A-111]				
9	K-9 2F 廊下 展示棚	W1200×H1500 D400 天板・棚板: マラシ化粧板貼仕上 見付50	1.0	か所	279,000	
		小口 マラシ化粧板貼仕上 本体: ポリ合板フラッシュ仕上 小口 エッジテープ貼仕上				
		扉 : ポリ合板フラッシュ仕上 厚20 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0 引手 下部掘込手掛				
		可動棚: ポリ合板フラッシュ仕上 厚20 小口 エッジテープ貼仕上 棚受 タボ棚受 φ10				
		巾木: ポリ合板貼仕上 [A-111]				
10	F-10 2F 図書室 支所コーナー 司書カウンター	W(2280+1100)×H700 D600 天板・棚板: マラシ化粧板貼仕上 厚30	1.0	か所	565,000	
		小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0 本体: ポリ合板フラッシュ仕上 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0				
		扉 : ポリ合板フラッシュ仕上 厚20 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0 ツマミ ドーム型ツマミ φ20				
		(WB仕上) 引出し: ポリ合板フラッシュ仕上 厚20 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0				
		レール 2段引スライドレール L=450 可動棚: ポリ合板フラッシュ仕上 厚20 小口 エッジテープ貼仕上				
		棚受 タボ棚受 φ10 巾木: ポリ合板貼仕上 [A-111]				
11	K-11 2F 大階段 書架	W6800×H1300～3521 D570 本体: ポリ合板フラッシュ仕上 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0	1.0	か所	1,870,000	
		固定棚: ポリ合板フラッシュ仕上 厚20 小口 厚物樹脂エッジ 厚2.0 巾木: ポリ合板貼仕上 [A-111]				

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
	SK棚板		合計			
	【内部】					
1	SK棚板	W650×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	1.0	か所	7,800	
2	SK棚板	W690×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	1.0	か所	7,800	
3	SK棚板	W730×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	1.0	か所	7,800	
4	SK棚板	W740×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	2.0	か所	7,800	
5	SK棚板	W750×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	1.0	か所	7,800	
6	SK棚板	W770×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	1.0	か所	7,800	
7	SK棚板	W800×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	5.0	か所	7,800	
8	SK棚板	W850×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	1.0	か所	7,800	
9	SK棚板	W860×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	1.0	か所	7,800	
10	SK棚板	W880×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	1.0	か所	7,800	
11	SK棚板	W900×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	1.0	か所	7,800	
12	SK棚板	W1250×D250 ポリ合板フラッシュ厚25	1.0	か所	7,800	

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
	サイン		合計			
A 1	突出サイン	W255×H210 ABS樹脂成形品 フレーム:アルミ型材	42.0	か所	19,500	
		表示基盤:樹脂板 スプリング可動式 [A-115]				
B 2	平付サイン	W200×H75 ベース:アルミ複合板3t+捨て板3t 表示:インクジェット出力シート貼	26.0	か所	7,800	
		マットミネット加工 捨て板:構造用両面テープ 弾性接着剤 ビス併用 [A-116]				
C 3	突出ピクトサイン	W255×H210 ABS樹脂成形品 フレーム:アルミ型材	26.0	か所	19,500	
		表示基盤:樹脂板 スプリング可動式 [A-117]				
D 4	トアフィルム貼文字	H=35 カッティングシート貼 [A-118]	3.0	か所	2,600	
D 5	トアフィルム貼文字	H=100 カッティングシート貼 [A-118]	9.0	か所	2,600	
E 6	壁付案内板	W800×H1110 本体:スチール板金 1.6加工 焼付塗装仕上(壁面近似色)	1.0	か所	228,000	
		スチール角パイプ□30 飾りビス TB-6-10-TB(クローム) アクリル板クリア 3t W630×H930 [A-119]				
a 7	校名サイン	W1360×H150 SUS製 切文字 3t HL仕上 スタット3mm ボント充填接着 10mm浮かしパイプ付 [A-120]	1.0	か所	65,000	
b 8	SUS平付ピクト	W200×H200 ベース:SUS t1.0 焼付塗装仕上 ピクト:カッティングシート貼	2.0	か所	14,600	

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
	カーテン・フライント・ロールスクリーン		合計			
	【内部】					
	※別途工事					
1	AD-102(ホール) カーテン	W1300×H2100	1.0	か所	17,200	
2	AW-開口 (普通教室) カーテン	W1900×2680	13.0	か所	24,400	
3	AW-102 (特別支援教室) カーテン	W1500×1300	4.0	か所	13,200	
4	AW-102 (特別支援教室) カーテン	W1900×2100	4.0	か所	21,800	
5	AW-104(廊下1-2) カーテン	W1800×H2700	1.0	か所	24,400	
6	AW-105 (特別支援教室) カーテン	W3465×2700	1.0	か所	35,100	
7	AW-106 (保健室・相談室) カーテン	W3490×1680	2.0	か所	27,100	
8	AW-107(保健室) カーテン	W1590×2500	1.0	か所	19,200	
9	AW-107(保健室) カーテン	W1900×2500	1.0	か所	24,400	
10	AW-107(放送室) カーテン	W3500×1680	1.0	か所	27,100	
11	AW-108(ワークS1-3) カーテン	W4220×H2680	1.0	か所	40,400	
12	AW-119 (中央 普通教室) カーテン	W2775×1880	1.0	か所	24,800	
13	AW-120 (中央 普通教室) カーテン	W3110×1880	2.0	か所	29,100	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
14	AW-124 (自習室1-1・1-2) カーテン	W3050×2100	2.0	か所	31,100	
15	自習室1-1・1-2 出入口 カーテン	W3940×2600	2.0	か所	40,400	
16	AW-105(ワークS1-3) カーテン	W3470×H2680	1.0	か所	35,100	
17	AW-125(校長室) カーテン	W1570×2200	1.0	か所	17,200	
18	AW-126(校長室) カーテン	W6400×1680	2.0	か所	47,000	
19	AW-127(器具庫) カーテン	W4040×500	4.0	か所	19,500	
20	AW-129(普通教室) カーテン	W1410×1880	6.0	か所	16,200	
21	AW-129(普通教室) カーテン	W1500×1880	6.0	か所	16,200	
22	AW-129(普通教室) カーテン	W3775×1880	6.0	か所	33,400	
23	AW-130(普通教室) カーテン	W1165×1880	1.0	か所	16,200	
24	AW-130(普通教室) カーテン	W1410×1880	1.0	か所	16,200	
25	AW-130(普通教室) カーテン	W3775×1880	1.0	か所	33,400	
26	AW-132(校長室) カーテン	W 815×1680	1.0	か所	11,200	
27	AW-132(校長室) カーテン	W1900×2500	1.0	か所	24,400	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
28	AW-204A(音楽室) カーテン	W1800×H2595	1.0	か所	24,400	
29	AW-206(図工室) カーテン	W2915×H1680	2.0	か所	23,100	
30	AW-207(音楽室) カーテン	W3200×H3045	1.0	か所	39,100	
31	AW-207A (音楽準備室) カーテン	W3200×H3045	1.0	か所	39,100	
32	AW-208(音楽室) カーテン	W1600×H3045	2.0	か所	21,100	
33	AW-215(理科室) カーテン	W7050×H1530	1.0	か所	47,000	
34	AW-217 (屋内運動場) カーテン	W5300×2210	3.0	か所	45,000	
35	AW-218(理科室) カーテン	W1900×H2530	1.0	か所	24,400	
36	AW-218 (理科準備室) カーテン	W3200×H1880	1.0	か所	29,100	
37	AW-219(理科室) カーテン	W7050×H1880	1.0	か所	55,000	
38	AW-220(図工室) カーテン	W1900×H2680	1.0	か所	24,400	
39	AW-220(図工室) カーテン	W4480×H1880	1.0	か所	37,700	
40	AW-222(家庭科室) カーテン	W1900×H2515	1.0	か所	24,100	
41	AW-222(家庭科室) カーテン	W5910×H1880	1.0	か所	46,300	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
42	AW-224 (自習室2-1・2-2) カーテン	W3050×H2670	2.0	か所	35,100	
43	自習室2-1・2-2 出入口 カーテン	W3820×2100	2.0	か所	35,800	
44	AW-226 (屋内運動場) カーテン	W24930×2500	2.0	か所	213,000	
45	AW-228 (屋内運動場) カーテン	W 900×4300	4.0	か所	19,600	
46	AW-229(普通教室) カーテン	W2340×3130	8.0	か所	27,100	
47	AW-229(普通教室) カーテン	W3250×2330	4.0	か所	33,100	
48	AW-229A (普通教室) カーテン	W1900×3130	2.0	か所	27,100	
49	AW-229A (普通教室) カーテン	W2340×3130	2.0	か所	27,100	
50	AW-229A (普通教室) カーテン	W3250×2330	2.0	か所	33,100	
51	AW-230(普通教室) カーテン	W1900×3130	8.0	か所	27,100	
52	AW-230(普通教室) カーテン	W3250×2330	4.0	か所	33,100	
53	女子更衣室1 間仕切 カーテン	W1200+1700×H2000	1.0	か所	24,800	
54	男子更衣室1 間仕切 カーテン	W1100+1200×H2000	1.0	か所	24,800	
55	職員更衣室(男女) 間仕切 カーテン	W1200+1200×H2400	2.0	か所	20,000	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
56	保健室間仕切カーテン	W2400×3+4200×H2000	1.0	か所	96,000	
57	AW-107(放送室)暗幕	W3500×1680	1.0	か所	42,400	
58	AW-127(器具庫)暗幕	W4040×500	4.0	か所	29,300	
59	AW-215(理科室)暗幕	W7050×H1530	1.0	か所	65,500	
60	AW-217(屋内運動場)暗幕	W5300×2210	3.0	か所	66,900	
61	AW-218(理科室)暗幕	W1900×H2530	1.0	か所	33,100	
62	AW-219(理科室)暗幕	W7050×H1880	1.0	か所	76,600	
63	AW-226(屋内運動場)暗幕	W24930×2500	2.0	か所	208,000	
64	AW-228(屋内運動場)暗幕	W 900×4300	4.0	か所	38,500	
65	SD-203(理科室)暗幕	W 900×H2100	1.0	か所	22,900	
66	LSD-205(理科室)暗幕	W1900×H2680	2.0	か所	34,900	
67	AW-103(男子更衣室1)ブラインド	W1800×1360	2.0	か所	27,700	
68	AW-110(校長室)ブラインド	W3020×1400	1.0	か所	46,100	
69	AW-113(会議室)ブラインド	W3720×H1880	1.0	か所	74,700	

公表単価一覧表

コード	名 称	摘 要	数 量	単位	採用単価	備考
70	AW-118 (地域活動室) ブラインド	W6380×H1880	1.0	か所	129,000	
71	AW-121 (地域活動室) ブラインド	W1150×H1750	1.0	か所	23,700	
72	AW-121 (地域活動室) ブラインド	W1900×H2500	1.0	か所	54,300	
73	AW-123(会議室) ブラインド	W2915×H1730	1.0	か所	54,300	
74	AW-203 (男女更衣室2) ブラインド	W1800×H1100	2.0	か所	23,700	
75	AW-204(図書室) ロールスクリーン	W1800×H2530	1.0	か所	41,100	
76	AW-208A (司書コーナー) ロールスクリーン	W1600×H2600	2.0	か所	37,100	
77	AW-225(図書室) ロールスクリーン	W7070×H3615	2.0	か所	188,000	
78	TRS-1・8 電動ロール スクリーン	W1990×H1710 [A-138 以下同]	2.0	か所	211,000	
79	TRS-2・7 電動ロール スクリーン	W1990×H2110	2.0	か所	216,000	
80	TRS-3・6 電動ロール スクリーン	W1990×H2510	2.0	か所	225,000	
81	TRS-4・5 電動ロール スクリーン	W1990×H2910	2.0	か所	229,000	
82	天付カーテンレール	アルミ製 シングル	12.7	m	3,510	
83	天吊カーテンレール	H=600 アルミ製 [A-59]	29.4	m	7,350	

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表

[illegible]

公表単価一覧表（建築）

	名 称	規格 形状 寸法	数 量	単位	採用単価	備考
	【屋根7】（材料・加工費） 構造用集成材	桁梁・母屋 杉集成材	30.18	m3	318,000	
	構造用集成材	柱・束 杉集成材	5.99	m3	322,000	
	構造用集成材	ブレース・方杖 杉集成材	2.24	m3	322,000	
	接合金物	錆止め塗装または 溶融亜鉛メッキ	1.00	式	6,270,000	
	ボルト類	接合金物用ボルト 接合金物用ドリフトピン	1.00	式	2,087,100	
	補助金物類	根太・火打ち・垂木金物等	1.00	式	921,000	
	その他部材	タリハッキン・埋木	1.00	式	202,000	
	加工・金物取付費	柱、梁、筋交等の 工場加工・金物取付	38.43	m3	139,000	
	構造材運搬費	10t車平積み	8.0	台	89,600	
	【屋根7】（材料費） 屋根下地用製材	垂木 杉製材 無等級	6.1	m3	123,000	
	屋根構造用面材	t=12mm	331.24	m ²	1,350	
	構造材運搬費	10t車平積み	2.0	台	67,200	
	【屋根7】（建方工事費） 柱脚金物セット		51.00	ケ	3,150	
	建て方	柱・梁・筋交	203.00	ケ	9,700	
	垂木取付	垂木加工・取付	331.24	m ²	1,600	
	屋根合板貼り	現場加工	331.24	m ²	1,260	
	化粧部材処理	表し部埋木・塗装補修	33.11	m3	12,600	
	釘・金物	垂木・間柱・合板用釘	243.38	m ²	1,130	
	【屋根8】（材料・加工費） 構造用集成材	桁梁・母屋 杉集成材	48.27	m3	350,000	
	構造用集成材	柱・束 杉集成材	5.18	m3	357,000	
	構造用集成材	ブレース・方杖 杉集成材	6.48	m3	345,000	
	接合金物	錆止め塗装または 溶融亜鉛メッキ	1.00	式	11,600,000	
	ボルト類	接合金物用ボルト 接合金物用ドリフトピン	1.00	式	3,130,000	
	補助金物類	根太・火打ち・垂木金物等	1.00	式	757,000	

公表単価一覧表（建築）

	名 称	規格 形状 寸法	数 量	単位	採用単価	備考
	その他部材	タルキパッキン・埋木	1.00	式	144,000	
	加工・金物取付費	柱、梁、筋交等の 工場加工・金物取付	59.94	m3	132,500	
	構造材運搬費	10t車平積み	14.0	台	89,600	
	【屋根8】（材料費） 屋根下地用製材	垂木 杉製材 無等級	6.4	m3	123,000	
	屋根構造用面材	t=12mm	339.52	m ²	1,350	
	構造材運搬費	10t車平積み	2.0	台	67,200	
	【屋根8】（建方工事費） 柱脚金物セット		34.00	ヶ	3,150	
	建て方	柱・梁・筋交	106.00	ヶ	15,300	
	垂木取付	垂木加工・取付	339.52	m ²	1,630	
	屋根合板貼り	現場加工	339.52	m ²	1,260	
	化粧部材処理	表し部埋木・塗装補修	57.35	m3	6,550	
	釘・金物	垂木・間柱・合板用釘	298.25	m ²	1,130	
	【屋根9】（材料・加工費） 構造用集成材	根太・落とし込み垂木 杉集成材 無等級	0.32	m3	155,000	
	構造用集成材	桁梁・母屋 杉集成材	30.23	m3	318,000	
	構造用集成材	柱・束 杉集成材	7.42	m3	320,000	
	構造用集成材	ブレース・方杖 杉集成材	0.60	m3	324,000	
	接合部金物	錆止め塗装または 溶融亜鉛メッキ	1.00	式	7,400,000	
	ボルト類	接合金物用ボルト 接合金物用ドリフトピン	1.00	式	2,120,000	
	補助金物類	根太・火打ち・垂木金物等	1.00	式	656,000	
	その他部材	タルキパッキン・埋木	1.00	式	191,000	
	加工・金物取付費	柱、梁、筋交等の 工場加工・金物取付	38.60	m3	136,100	
	構造材運搬費	10t車平積み	8.0	台	89,600	

公表単価一覧表（建築）

	名 称	規格 形状 寸法	数 量	単位	採用単価	備考
	【屋根9】（材料費） 屋根下地用製材	垂木 杉製材 無等級	6.18	m ³	125,000	
	屋根構造用面材	t=12mm	339.51	m ²	1,460	
	構造材運搬費	10t車平積み	2.0	台	67,200	
	【屋根9】（建方工事費） 柱脚金物セット		36.00	ヶ	3,150	
	建て方	柱・梁・筋交	164.00	ヶ	9,700	
	垂木取付	垂木加工・取付	339.51	m ²	1,630	
	屋根合板貼り	現場加工	339.51	m ²	1,260	
	化粧部材処理	表し部埋木・塗装補修	32.88	m ³	12,600	
	釘・金物	垂木・間柱・合板用釘	199.24	m ²	1,130	
	【屋根10】（材料・加工費） 構造用集成材	根太・落とし込み垂木 杉集成材 無等級	0.35	m ³	178,000	
	構造用集成材	桁梁・母屋 杉集成材	31.95	m ³	301,000	
	構造用集成材	柱・束 杉集成材	2.52	m ³	322,000	
	構造用集成材	ブレース・方杖 杉集成材	0.77	m ³	325,000	
	接合部金物	錆止め塗装または 溶融亜鉛メッキ	1.00	式	5,250,000	
	ボルト類	接合金物用ボルト 接合金物用ドリフトピン	1.00	式	1,590,000	
	補助金物類	根太・火打ち・垂木金物等	1.00	式	1,450,000	
	その他部材	タルキパッキン・埋木	1.00	式	220,000	
	加工・金物取付費	柱、梁、筋交等の 工場加工・金物取付	35.63	m ³	129,700	
	構造材運搬費	10t車平積み	8.0	台	89,600	
	【屋根10】（材料費） 屋根下地用製材	垂木 杉製材 無等級	7.77	m ³	140,000	
	屋根構造用面材	t=12mm	447.17	m ²	1,460	
	構造材運搬費	10t車平積み	2.0	台	67,200	

公表単価一覧表（建築）

	名 称	規格 形状 寸法	数 量	単位	採用単価	備考
	【屋根10】（建方工事費） 柱脚金物セット		21.00	ケ	3,150	
	建て方	柱・梁・筋交	187.00	ケ	9,700	
	垂木取付	垂木加工・取付	447.17	m ²	1,630	
	屋根合板貼り	現場加工	447.17	m ²	1,260	
	化粧部材処理	表し部埋木・塗装補修	3.30	m ³	12,600	
	釘・金物	垂木・間柱・合板用釘	265.06	m ²	1,130	
	【屋根11】（材料・加工費） 構造用集成材	根太・落とし込み垂木 杉集成材 無等級	0.32	m ³	155,000	
	構造用集成材	桁梁・母屋 杉集成材	30.23	m ³	318,000	
	構造用集成材	柱・束 杉集成材	7.42	m ³	320,000	
	構造用集成材	ブレース・方杖 杉集成材	0.60	m ³	324,000	
	接合部金物	錆止め塗装または 溶融亜鉛メッキ	1.00	式	7,400,000	
	ボルト類	接合金物用ボルト 接合金物用ドリフトピン	1.00	式	2,120,000	
	補助金物類	根太・火打ち・垂木金物等	1.00	式	656,000	
	その他部材	タルキハッキン・埋木	1.00	式	191,000	
	加工・金物取付費	柱、梁、筋交等の 工場加工・金物取付	38.60	m ³	136,100	
	構造材運搬費	10t車平積み	8.0	台	89,600	
	【屋根11】（材料費） 屋根下地用製材	垂木 杉製材 無等級	6.18	m ³	123,000	
	屋根構造用面材	t=12mm	339.51	m ²	1,460	
	構造材運搬費	10t車平積み	2.0	台	67,200	

[illegible]

★ 工事名 矢板市立東小学校改築工事

公表単価一覧表

名 称	内 容	数量	設計単価 ●印採用	備 考
LED照明器具 A32	(公共型番)			
LED照明器具 A40	(公共型番)			
LED照明器具 A52	(公共型番)			
LED照明器具 A69	(公共型番)			
LED照明器具 As40		5	14,322	
LED照明器具 Aw16	(公共型番)			
LED照明器具 Aw52	(公共型番)			
LED照明器具 Aw69	(公共型番)			
LED照明器具 B32		17	11,330	
LED照明器具 B52		21	13,662	
LED照明器具 B69		4	15,422	
LED照明器具 D32		144	13,772	
LED照明器具 D52		48	16,104	
LED照明器具 D69		21	17,864	
LED照明器具 E69		27	18,524	
LED照明器具 F20		1	11,286	
LED照明器具 G26		22	79,464	
LED照明器具 G52		54	23,672	
LED照明器具 H52		54	17,468	
LED照明器具 H69		114	19,228	
LED照明器具 I200		40	14,872	
LED照明器具 Is60		55	15,224	
LED照明器具 Iw100		3	12,716	
LED照明器具 J		6	38,852	
LED照明器具 K		82	11,572	
LED照明器具 L		327	20,742	
LED照明器具 M		2	6,160	
LED照明器具 N		16	86,416	
LED照明器具 O		36	118,624	
LED照明器具 Q		20	18,040	
LED照明器具 S		1	45,760	
LED照明器具 T		16	101,200	
LED照明器具 U69		2	15,422	
LED照明器具 V		8	25,828	
LED照明器具 c		1	13,948	
調光機器(職員室用)	天井埋込形	3	8,492	
調光機器(職員室用)	リモコン	1	5,984	
調光機器(校長室設置)	壁掛型	1	19,756	
調光機器(屋内運動場用)	天井取付型(ガード・金具共)	4	40,832	
調光機器(屋内運動場用)	設定器	1	33,440	
調光機器(教室用)	ロータリー式スイッチ	22	16,500	
調光機器(教室用)	高天井用リモコン	3	1,452	

★ 工事名 矢板市立東小学校改築工事			公表単価一覧表	
名 称	内 容	数量	設計単価 ●印採用	備 考
ワゴンアンプ		1	1,620,000	
ワゴン接続プレート		1	30,375	
メインスピーカー	(天井取付金具共)	2	53,325	
壁・天井取付用ワイヤレスアンテナ	(標準単価採用)			
ダイナミック型デジタルワイヤレスマイク		2	64,800	
デジタルワイヤレスマイク (タイプン型)		1	70,808	
デジタルワイヤレスマイク用充電器		2	34,425	
卓上型マイクスタンド	(標準単価採用)			
床上型マイクスタンド	(標準単価採用)			
(内訳明細)【会議室用】				
ワゴンアンプ		1	2,227,500	
ワゴン接続プレート		1	54,000	
メインスピーカー	(壁取付金具共)	2	47,250	
サブスピーカー		2	59,400	
壁・天井取付用ワイヤレスアンテナ	(標準単価採用)			
天吊型液晶プロジェクター		1	573,750	
100型電動スクリーン		1	189,000	
デジタルワイヤレスマイク (ハンド型)		6	64,800	
デジタルワイヤレスマイク用充電器		3	34,425	
卓上型マイクスタンド	(標準単価採用)			
床上型マイクスタンド	(標準単価採用)			
(内訳明細)【屋内運動場用】				
ワゴンアンプ		1	2,025,000	
ワゴン接続盤		1	202,500	
メインスピーカー		2	161,325	
はね返しスピーカー	床置型	2	61,425	
スピーカーコンセント		2	27,000	
壁取付用ワイヤレスアンテナ	ガード付	2	45,900	
マイクコンセント		2	5,400	
ダイナミックマイク	(標準単価採用)			
ダイナミック型デジタルワイヤレスマイク		3	64,800	
デジタルワイヤレスマイク (タイプン型)		1	70,808	
デジタルワイヤレスマイク用充電器		2	34,425	
卓上型マイクスタンド	(標準単価採用)			
床上型マイクスタンド	(標準単価採用)			
床上型マイクスタンド	ブーム付	1	14,850	
		合計		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備設計単価			公表単価一覧表					
			数量	設計単価 ●印採用	備 考			
	名 称	内 容						
ACP-1-5-2	パッケージ形空調和機 (室内機)	天井埋込蛇口形 4方向吹出し 冷房能力 7.1kW(JIS規格) 暖房能力 8.0kW(JIS規格) 送風機 20m3/min×53W 消費電力 冷房時 72W, 暖房時 68W 付属品 化粧パネル, ロングライフフィルター ドレンポンプ, 標準品一式	2	179,900	179,900			
ACP-1-6	パッケージ形空調和機 (室外機)	高効率ビル用マルチ 空冷ヒートポンプ式インバーター 冷房能力 61.5kW(JIS規格) 暖房能力 69.0kW(JIS規格) 圧縮機 (8.73kW×1) + (6.88kW×1) 送風機 220+220m3/min×(0.27kW×2) + (0.27kW×2) 消費電力 冷房時 16.5kW, 暖房時 17.4kW 付属品 高調波制御装置内蔵, スプリング防振架台 標準品一式	1	2,791,915	2,791,900			
ACP-1-6-1	パッケージ形空調和機 (室内機)	壁ビルトイン形 冷房能力 28.0kW(JIS規格) 暖房能力 31.5kW(JIS規格) 送風機 83.0m3/min×250Pa×750W 消費電力 冷房時 1,230W, 暖房時 1,230W 付属品 ロングライフフィルター, 標準品一式	2	471,555	471,500			
ACP-1-7	パッケージ形空調和機 (室外機)	高効率ビル用マルチ 空冷ヒートポンプ式インバーター 冷房能力 61.5kW(JIS規格) 暖房能力 69.0kW(JIS規格) 圧縮機 (8.73kW×1) + (6.88kW×1) 送風機 220+220m3/min×(0.27kW×2) + (0.27kW×2) 消費電力 冷房時 16.5kW, 暖房時 17.4kW 付属品 高調波制御装置内蔵, スプリング防振架台 標準品一式	1	2,792,125	2,792,100			
ACP-1-7-1	パッケージ形空調和機 (室内機)	壁ビルトイン形 冷房能力 28.0kW(JIS規格) 暖房能力 31.5kW(JIS規格) 送風機 83.0m3/min×250Pa×750W 消費電力 冷房時 1,230W, 暖房時 1,230W 付属品 ロングライフフィルター, 標準品一式	2	471,555	471,500			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備設計単価 公表単価一覧表					
			数量	設計単価 ●印採用	備 考
	名 称	内 容			
WHG-1	ガス湯沸器	屋外設置形 片側設置 潜熱回収形 100号 (50号×2台マルチ) ガス消費量 183.8kw 消費電力 燃焼時 0.147kW, 凍結予防ヒーター 0.514kW 付属品 リモコン, システムコントローラー, 排気カバー×2 マルチ架台, マルチ架台カバー, マルチ配管セット, 標準品一式	1	1,122,750	1,122,700
	(即出湯ポンプユニット)	壁掛設置(屋内・屋外兼用) 最大出湯量 28L/min 膨張タンク吸収容量 9L 給湯配管長さ 100m以内 返湯配管長さ 100m以内 ポンプ特性 28L/min×10m 付属品 循環ポンプ制御ユニット, 密閉式膨張タンク 気水分離器, 自動空気抜弁, 安全弁, 標準品一式	(1)		
WHG-2	ガス湯沸器	屋外設置形 潜熱回収形 24号 ガス消費量 LPG=44.1kw 消費電力 燃焼時 0.054kW, 凍結予防ヒーター 0.146kW 付属品 リモコン, 配管カバー, 排気カバー 標準品一式	1	139,162	139,100
			合計		
			数量	設計単価 ●印採用	備 考
	名 称	内 容			
WHE-1	電気温水器	床置形 飲用・洗い物用 定格加熱能力 3.1kw 貯湯量 35L 沸上り時間 約61分 (約15℃→92℃) 付属品 ウォークリータイマー機能, 自動給排水機能 転倒防止用固定金具, 標準品一式	2	210,000	210,000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]